




# تكنولوجيا المضخات

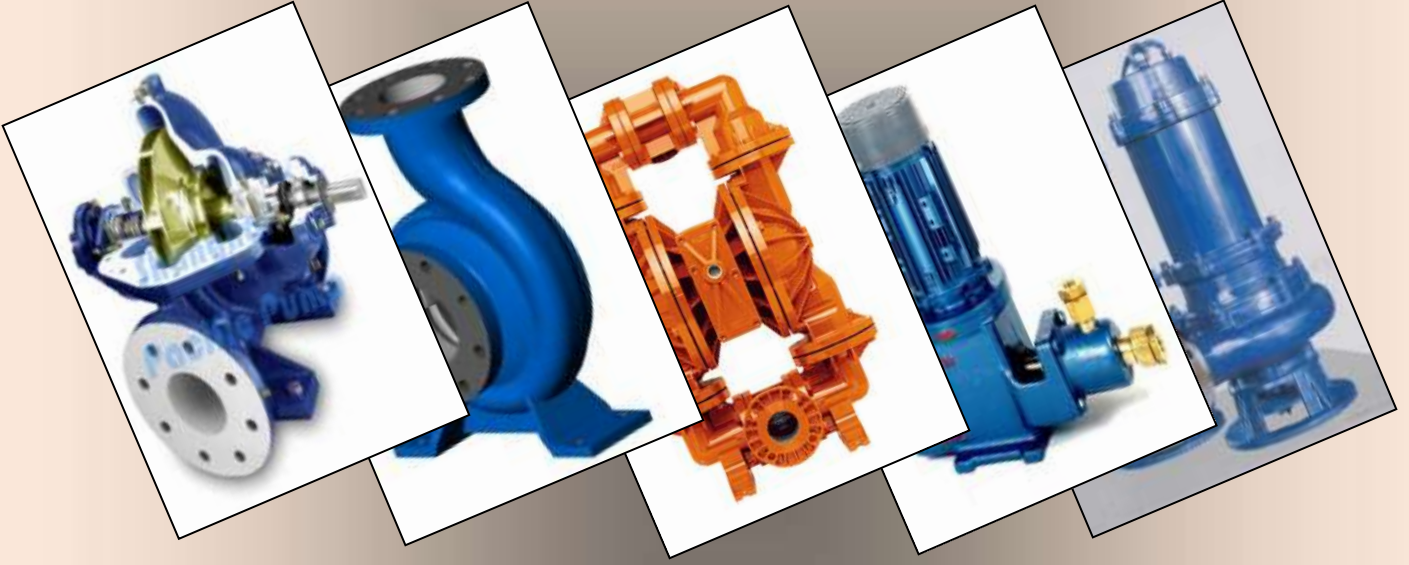

## PUMPS TECHNOLOGY


## الفهرس

الصفحة	الموضوع
3	الفصل الأول : مقدمة عن المضخات
4	استخدامات المضخات
4	أنواع المضخات
5	مقارنة بين مضخات الضغط الديناميكي و المضخات الايجابية
6	المضخات الطاردة المركزية
13	مضخات الضغط الايجابي
16	كيفية إدارة المضخات
19	المضخات اليدوية
22	الفصل الثاني : أجزاء المضخة الطاردة المركزية
23	الغلاف
24	المروحة
27	حلقات الاحتكاك
29	عمود الإدارة و الجلب
31	كراسي التحميل
36	الدفع المحورى فى المضخات
39	طنبورة و قرص الاتزان
41	الكوبلنج
44	مانع التسرب
44	حلقات الحشو
46	مانع التسرب الميكانيكى
47	مقارنة بين حلقات الحشو و مانع التسرب الميكانيكى
49	تقسيم الموانع الميكانيكية
52	الفصل الثالث : اختبار المضخة الطاردة المركزية
52	بعض المفردات و التعاريف الخاصة بالمضخة
54	السرعة النوعية
55	العلاقة بين ضغط و منسوب السائل
56	العوامل التى تؤثر على أداء المضخة
59	نقطة التشغيل

60	طرق تشغيل مجموعة من المضخات
60	التشغيل على التوازي
61	التشغيل على التوالي
62	الفصل الرابع : المضخات إيجابية الإزاحة
62	مضخات ذات حركة ترددية
63	مضخات الكباس و مضخات المكبس
66	المضخات الترددية مزدوجة التأثير
67	الأجزاء الرئيسية للمضخات المكبسية
68	ملحقات المضخة المكبسية الترددية
69	مضخات ذات الغشاء
72	مضخات ذات حركة دورانية
72	المضخات الترسية
74	المضخات ذات الفصوص
75	المضخات ذات اللقم
75	المضخات الحلزونية
77	الفصل الخامس : تشغيل المضخات و صيانتها
77	التشغيل
77	تحضير المضخات
77	المضخات ذاتية التحضير
78	إجراءات بدء و إيقاف المضخات
80	الصيانة
80	أنواع الصيانة
80	تشخيص أعطال المضخة
85	الأجزاء الأكثر عرضة للتلف و التغيير في المضخات
88	الأعطال الشائعة في المضخات
92	بعض المشكلات و أسبابها و طرق حلها
94	بعض المفردات الهامة المستخدمة في المضخات

## الفصل الأول : مقدمة عن المضخات

تعتبر المضخة ثانی أكثر الآلات انتشاراً بعد المحرك الكهربی و هی آلة ميكانيكية تستخدم لزيادة الطاقة الهيدروليكية و عادة تستخدم لرفع السوائل من مستوى منخفض إلى مستوى آخر أعلى من مستوى السحب. و للمضخات أنواع كثيرة جداً لتتنوع التطبيقات و الاستخدامات , و يمكن تقسيم المضخات كما في المخطط التالي

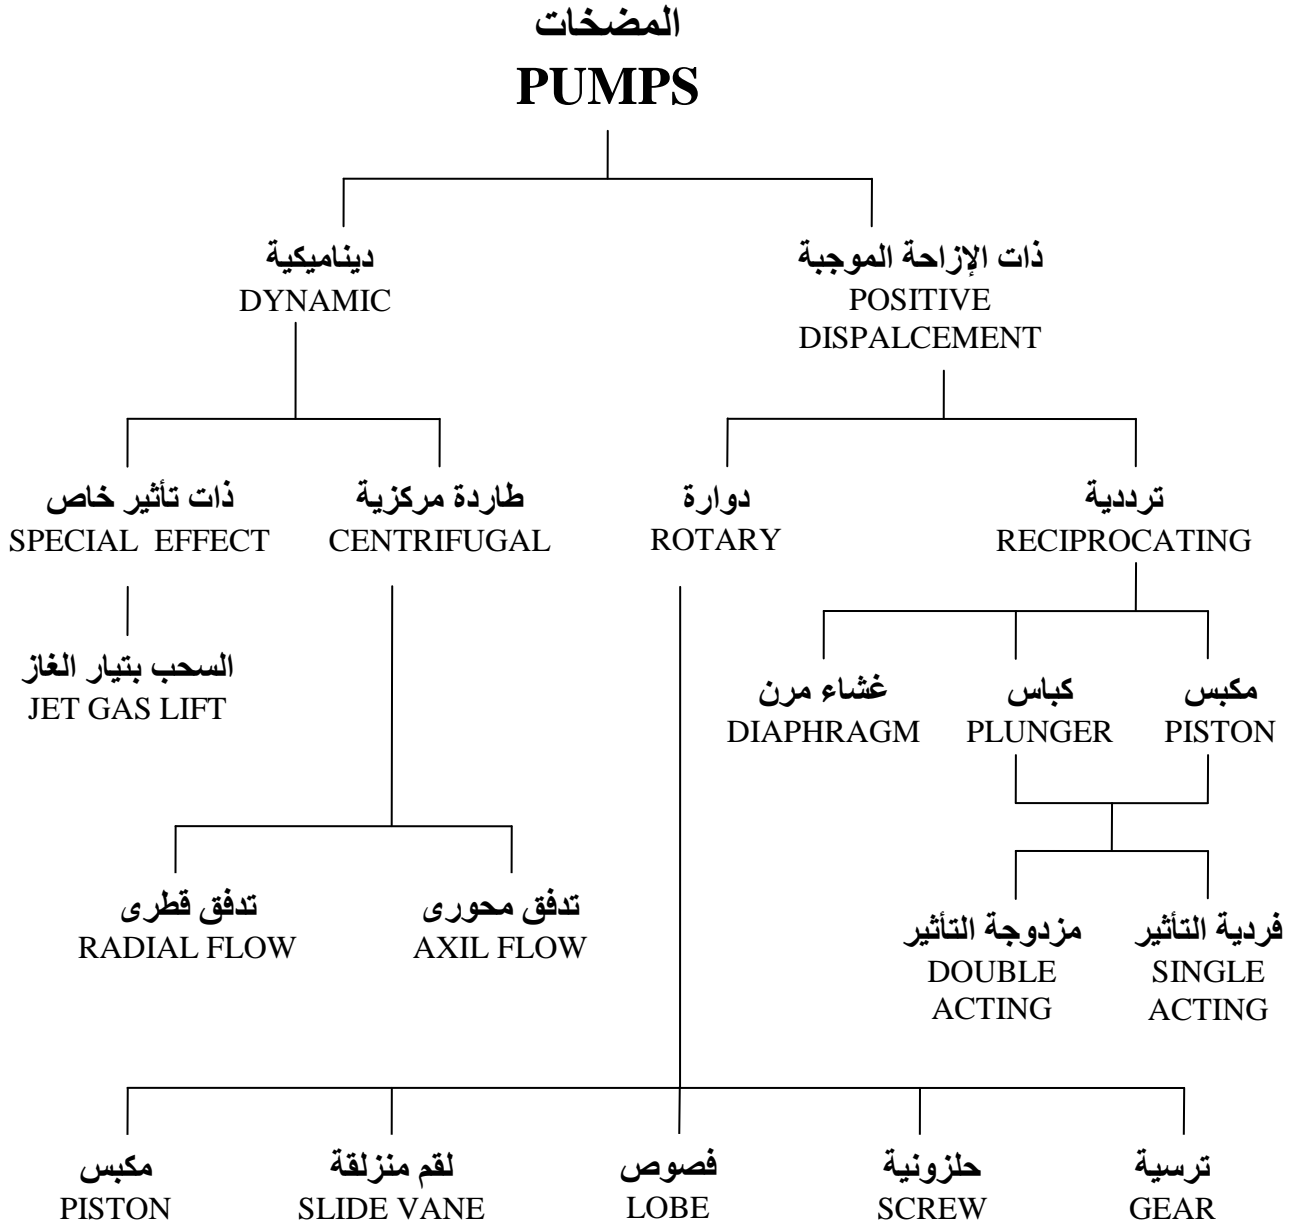

رسم تخطيطي يبين أنواع المضخات

## استخدامات المضخات

تدخل المضخات فى العديد من الصناعات و المجالات لتخدم الأنظمة التالية

- 1) شبكات المياه و الري و الصرف الصحى
- 2) نقل البترول من مواقع الإنتاج لشركات التكرير
- 3) نقل المنتجات البترولية داخل شركات التكرير بين الوحدات
- 4) نقل المياه لأنظمة التبريد و أنظمة إنتاج البخار ( الغلايات )
- 5) عمليات حقن الكيماويات اللازمة للمعالجة بكميات دقيقة محسوبة
- 6) توليد ضغوط عالية جداً للمياه لتستخدم فى عمليات تنظيف أنابيب المبادلات الحرارية على سبيل المثال

## أنواع المضخات


تنقسم المضخات إلى نوعين رئيسيين هما

- 1- مضخات الضغط الديناميكي DYNAMIC PUMPS
- 2- المضخات الإيجابية POSITIVE PUMPS

والفرق الأساسى بين النوعين أن النوع الأول يمكن أن يعطى قيم مختلفة للتصرف بين الصفر و حد أقصى محدد مع دورانها بسرعة ثابتة وذلك باستخدام محبس على ماسورة الطرد بينما المضخات الإيجابية تعطى تصرف ثابت إذا دارت بسرعة ثابتة و على هذا إذا وضع محبس على ماسورة الطرد لمضخة ايجابية فإنه يكون عديم الفائدة إلا إنه إذا أغلق تماماً بطريق الخطأ فإنه يؤدي إلى احتراق موتور التشغيل أو إلى كسر أضعف جزء فى خط الأنابيب.

ويجب فهم هذا الفرق جيداً لأن مضخات الضغط الديناميكي يمكن أن تبدأ فى الدوران و خط الطرد مغلق تماماً ثم يتم فتحه تدريجياً بينما المضخات الإيجابية يجب أن تبدأ فى الدوران بينما خط الطرد مفتوح تماماً ( وذلك فى حالة وجود محبس فى خط الطرد).

## مقارنة بين مضخات الضغط الديناميكي و المضخات الإيجابية

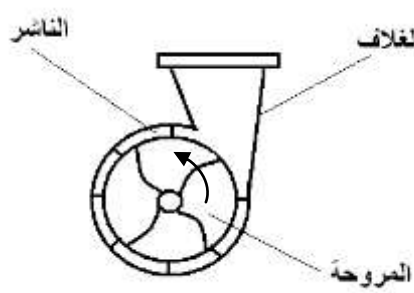
م	وجه المقارنة	مضخات الضغط الديناميكي DYNAMIC PUMPS	المضخات الإيجابية POSITIVE PUMPS
1	نظرية العمل	<p>تعتمد نظرية عمل مضخات الضغط الديناميكي على أن المحرك يكسب مروحة المضخة طاقة سرعة فتقوم المروحة بإكساب السائل طاقة السرعة التي تتحول إلى ضغط عندما يمر السائل في الناشر DIFFUSER</p> 	<p>تعتمد نظرية عمل المضخات الإيجابية على أنه لو قل حجم سائل ما لزداد ضغطه</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>حجم <math>V_2</math></p> <p>ضغط <math>P_2</math></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>حجم <math>V_1</math></p> <p>ضغط <math>P_1</math></p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <math>V_2 &lt; V_1</math>  <math>P_2 &gt; P_1</math> </p>
2	أهم الأنواع	<p>1- المضخة الطاردة المركزية 2- المضخة المروحية</p>	<p>1- المضخة الترددية ( مكبسيه ) RECIPROCATING 2- المضخة الترسية GEAR 3- المضخة الحلزونية SCREW 4- المضخة ذات اللقم VANE 5- المضخة ذات الفصوص LOBE</p>
3	السرعة	عالية	منخفضة
4	التصرف	عالية - متوسطة	منخفضة
5	الضغط	متوسط - منخفض	عالي
6	الصيانة	غير مكلفة	مكلفة جداً

## 1- مضخات الضغط الديناميكي

هي أكثر الأنواع شيوعاً و يمكن استخدامها مع معظم السوائل . و تقسم إلى مضخات طاردة مركزية و مضخات مروحية و في النوع الأول يكون السريان في اتجاه نصف قطري أى من المركز إلى الخارج بينما في النوع الثانى يكون السريان فى اتجاه محور المضخة. ويلاحظ أن التصرف يزداد فى المضخات المروحية عنها فى الطاردة المركزية بينما يزيد الضغط الناتج فى المضخات الطاردة المركزية عنها فى المحورية.


### CENTRIFUGAL PUMPS المضخات الطاردة المركزية

تتكون المضخة الطاردة المركزية من أجزاء رئيسية كما موضحة بالشكل التالى و هى.

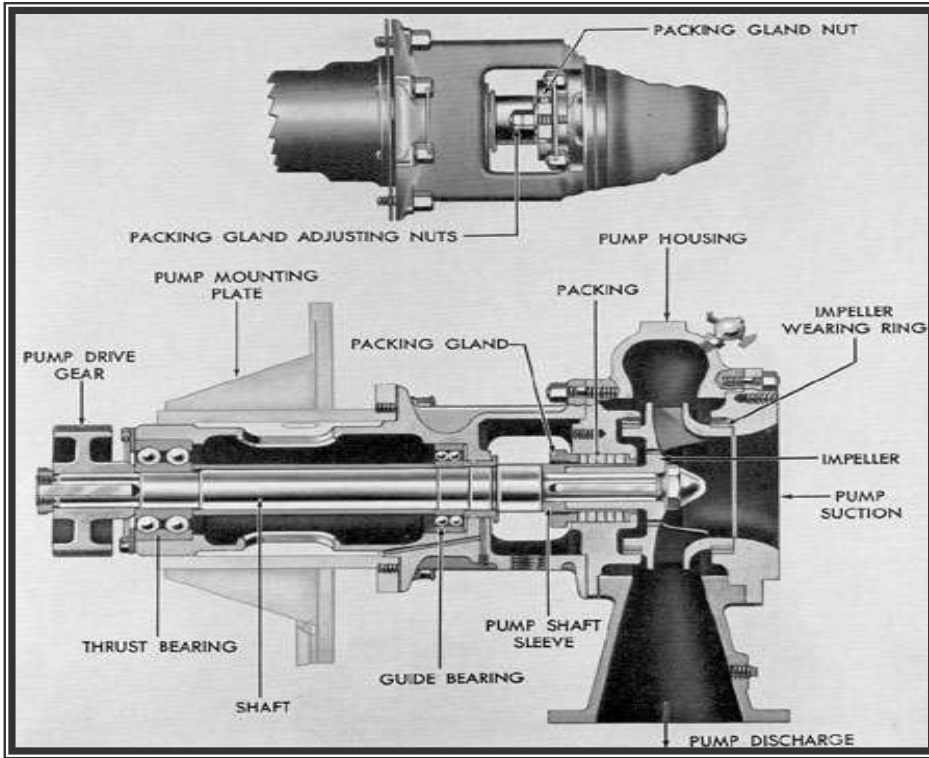

مضخة طاردة مركزية Centrifugal Pump

PACKING	الحشو	PUMP CASING	الغلاف
PACKING GLAND	جلاند الحشو	IMPELLER	المروحة
WEARING RING	حلقة تأكل المروحة	SHAFT	العمود
SUCTION / DISCHARGE	فتحتى السحب و الطرد	BEARING	الكراسى

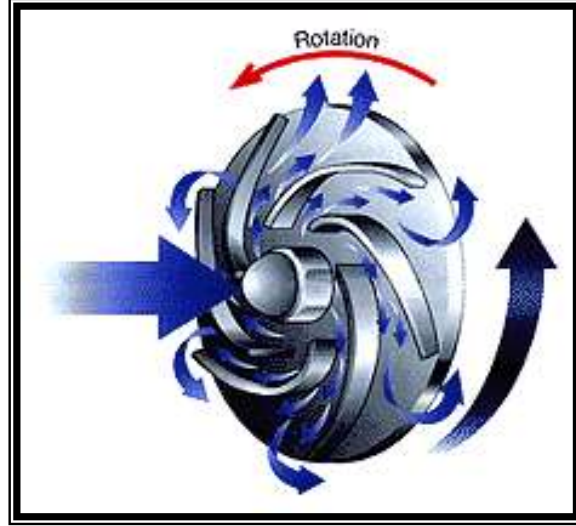

حيث أن المضخة الطاردة المركزية يمكن أن تعطي قيم مختلفة للتصرف بين صفر و حد أقصى معين فإنه من المعتاد أن تعطي الشركات المنتجة للمضخات مجموعة من المنحنيات في كتالوجات المضخات تسمى منحنيات الأداء (PERFORMANCE CURVES) و هي تمثل العلاقة بين التصرف و باقي المتغيرات الخاصة بالمضخة مثل الضغط و الكفاءة و القدرة المستهلكة.

والمضخات الطاردة المركزية يمكن أن تكون مرحلة واحدة ( SINGLE STAGE PUMP ) أو متعددة المراحل ( MULTI STAGE PUMP ) وفي المضخة المتعددة المراحل تعطي كل مرحلة ضغط محدد وبالتالي يكون الضغط الناتج من جميع المراحل يساوي تقريباً ضغط المرحلة الواحدة مضروباً في عدد المراحل وتختلف قيم الكفاءة للمضخات جيدة التصميم بين 70% و 90% للمضخات ذات المرحلة الواحدة الجديدة أما المضخات القديمة فيمكن اعتبارها بين 55% إلى 75% وللمضخات متعددة المراحل تقل الكفاءة بمقدار يتراوح بين 2 و 3% عن المضخات ذات المرحلة الواحدة.




**1) حسب فتحة سحب المروحة**

ويطلق ذلك علي المروحة فتسمى المضخة (مفردة السحب) إذا كان السائل يدخل لها من ناحية واحدة فقط , أما إذا كان السائل يدخل لها من الناحيتان فتسمى المروحة (ثنائية السحب)



مضخات مفردة السحب

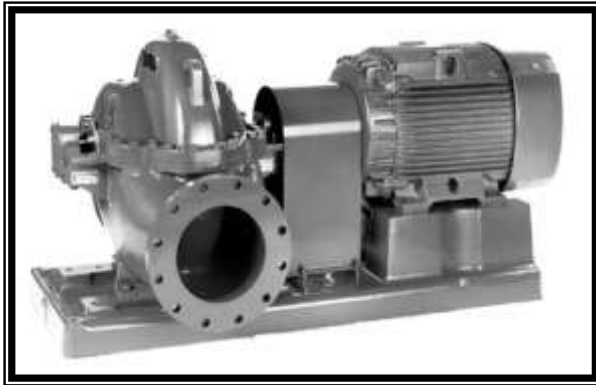

مضخات ثنائية السحب

## (2) حسب أنواع الغلاف

### SOLID CASING المصمت


تطلق كلمة الغلاف المصمت على جسم المضخة التي يكون مسار السائل المندفع خلال المروحة و حتى فتحة الطرد يمر في جسم واحد ويكون هذا النوع في المضخات الطاردة المركزية ذات المرحلة الواحدة



مضخات ذات غلاف مصمت

## الغلاف المشقوق أفقيا HORIZONTAL SPLIT CASING


يلاحظ أن كلا من فتحتي السحب و الطرد في النصف السفلي , ويجري الكشف عليها ببساطة وذلك عن طريق خلع النصف العلوي ورفع الأجزاء الدوارة دون اعتراض الفتحات أو المواسير أو جسم المضخة , وينتشر هذا الطراز عموما بين أنواع المضخات مزدوجة الشفط ( السحب ) أو المضخات متعددة مراحل.

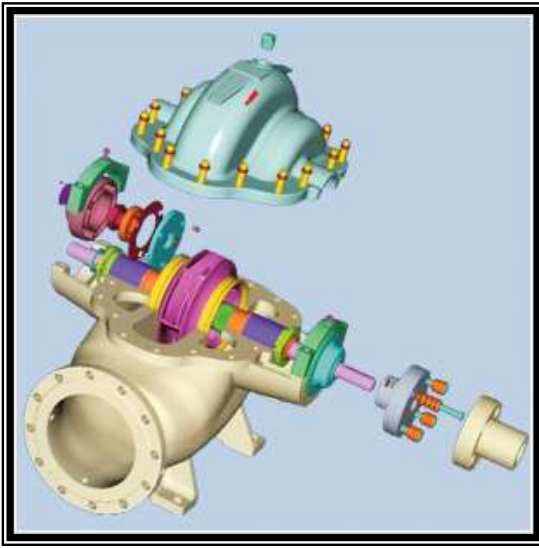

مضخة ذات غلاف مشقوق أفقيا

## الغلاف البرميلى BARELL CASING


وهذا الطراز مصمم لتداول الزيوت مرتفعة درجة الحرارة , وعمليات تقطير البترول ذات المراحل المتعددة , ونجد أن الغلاف عبارة عن برميل أسطواني من الفولاذ وسمكة كبير , بينما تكون ممرات السائل بين المراحل المتعددة عن طريق مجري الحلقات المجمع بالأسطوانة , وتكون فتحات السحب و الطرد أعلى الاسطوانة في طرفين متعاكسين , ومن الممكن أن يكون بالغلاف ممرات الماء للتبريد إذا كانت المضخة تقوم بتداول سوائل ذات درجات حرارة عالية , وقد يكون الغلاف مزدوجا لحماية عامل التشغيل عند تداول كيمويات مركزة قوية , ومن أمثلة ذلك نجد مضخة مزدوجة الغلاف تستخدم لمداولة الصودا الكاوية , ويكون لها الغلاف داخلي من النيكل الخالص و الغلاف خارجي من الحديد الزهر .

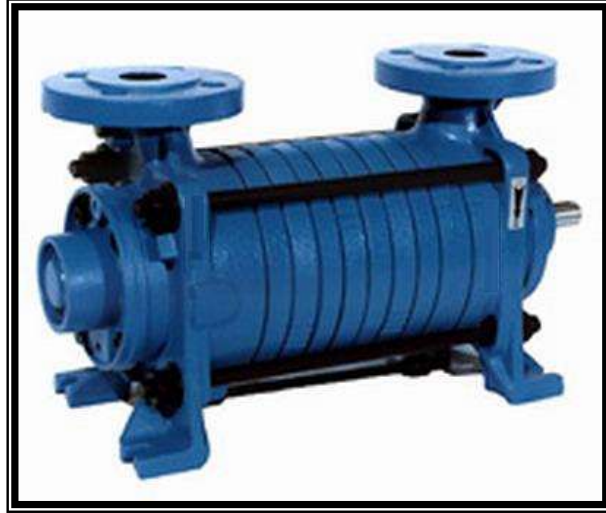

المضخة ذات الغلاف البرميلي

### (3) حسب وضع عمود الإدارة

تصمم بعض المضخات بحيث يكون عمود الإدارة رأسياً وتسمى المضخة في هذه الحالة مضخة راسية VERTICAL PUMP و بعض المضخات يكون عمود الإدارة أفقياً وتسمى المضخة في هذه الحالة مضخة أفقية HORIZONTAL PUMP

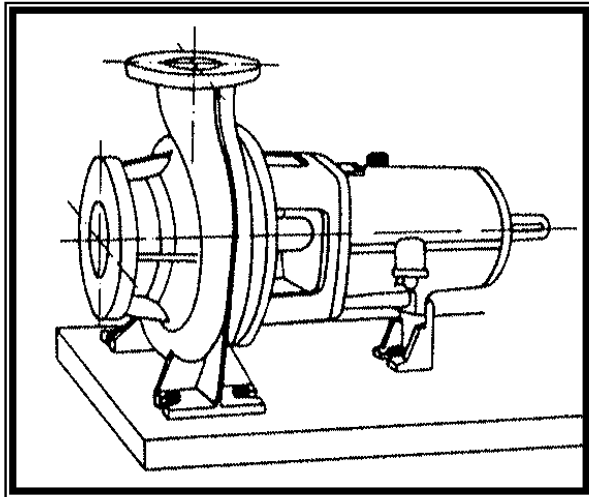


مضخة أفقية



مضخة راسية

#### 4) حسب عدد المراحل

المضخة الطاردة المركزية أما تكون (مفردة المرحلة) , أي لها مروحة واحدة , أو (متعددة المراحل) فلها مروحتان أو أكثر في (غلاف) واحد , ويتم ترتيب المراوح حتى يكون طرد المروحة الأولى ( المرحلة الأولى ) هى سحب المروحة الثانية ( المرحلة الثانية ) أو التي تليها وهكذا و الهدف من هذه المضخات هو الحصول على ضغوط عالية مع التصرف العالى و التي تتميز بها المضخات الطاردة المركزية.

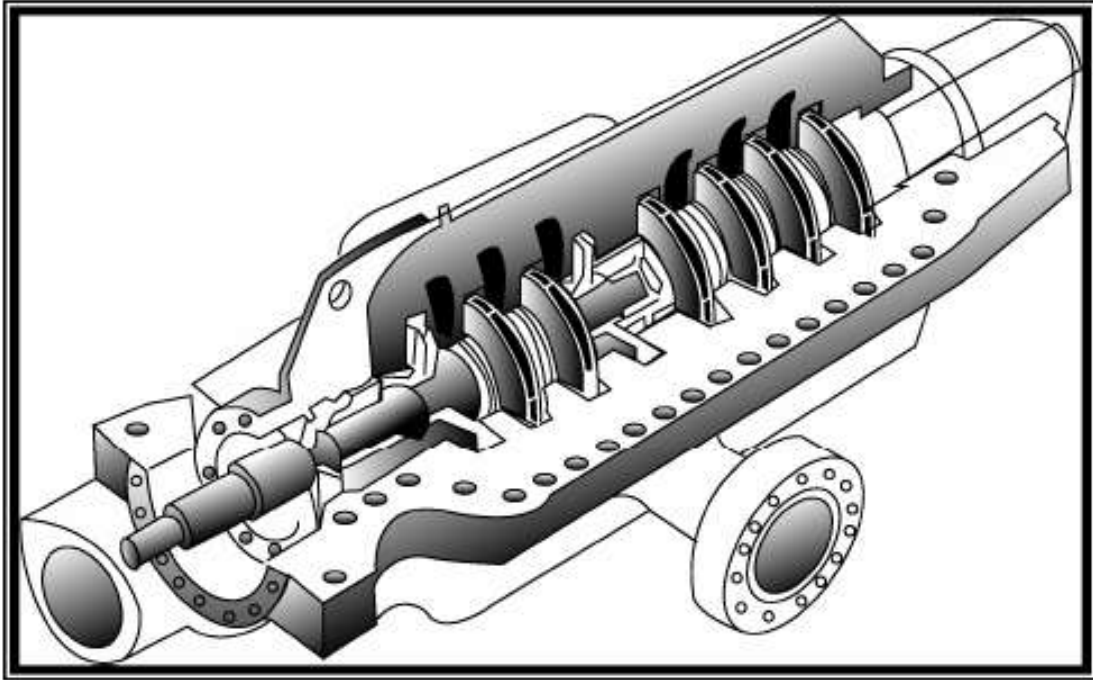

مضخة متعددة المراحل

## POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS

## 2- مضخات الضغط الإيجابي

المضخات الإيجابية عبارة عن حجم معين يملأ و يفرغ عدد من المرات حسب سرعة دوران المضخة لذلك فإن جميع المضخات الإيجابية تعطى تصرف ثابت عند سرعة ثابتة.


وتتميز المضخات الإيجابية عن مضخات الضغط الديناميكي أن

- (1) ضغطها عالي جداً و لكن تصرفها أقل بكثير من مضخات الضغط الديناميكي.
- (2) تعطى قيم تصرف ثابتة بالنسبة للزمن لذلك تستخدم في حقن الكيماويات.
- (3) يمكن لها نقل السوائل شديدة اللزوجة كما في المضخات الحلزونية
- (4) تعطى ضغوط عالية جداً كما في المضخة المكبسية PLUNGER PUMP لتستخدم في دوائر الهيدروليكية كما في الأوناش


وللمضخات الإيجابية قسمين رئيسيين

### • مضخات ذات حركة ترددية RECIPROCATING PUMPS

وهي مضخات تعتمد على الحركة الترددية في السحب و الطرد و ذلك عن طريق مكبس كما في المضخات المكبسية أو غشاء مرن كما في المضخات الغشائية

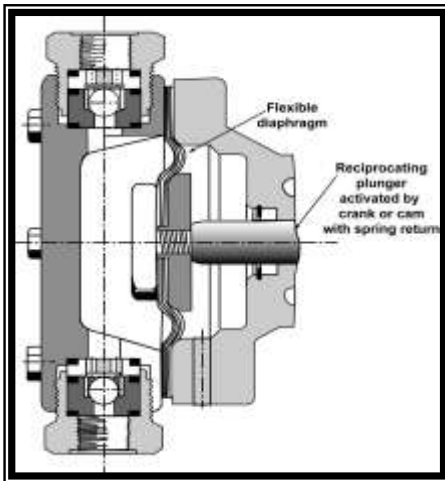

مضخة غشائية

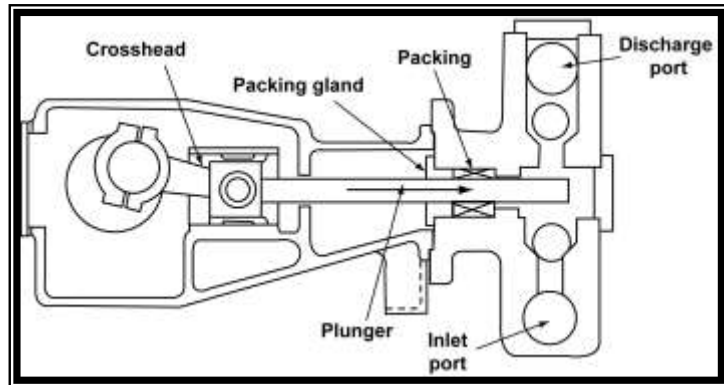


مضخة ترددية




## • مضخات ذات حركة دورانية ROTARY PUMPS


وهي مضخات تعتمد على الحركة الدورانية في سحب السائل إلى حجم داخل المضخة ويتناقص هذا الحجم مع دوران الجزء الدوار داخل المضخة حتى يتم طرد السائل في خط الطرد بضغط أعلى من السحب مثل المضخة الترسية و المضخة ذات اللقم المنزلقة و المضخة الحلزونية

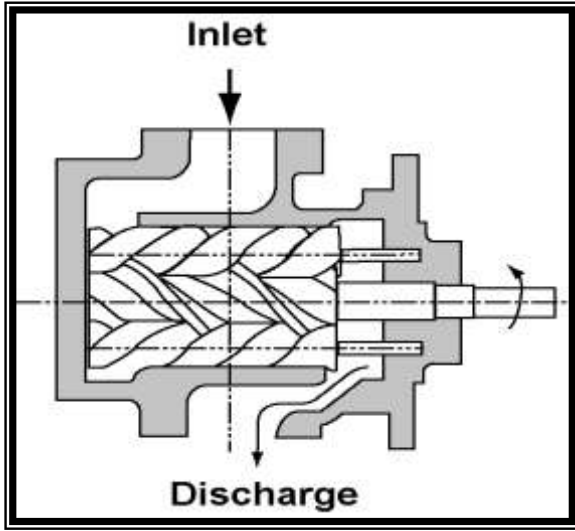


مضخة حلزونية

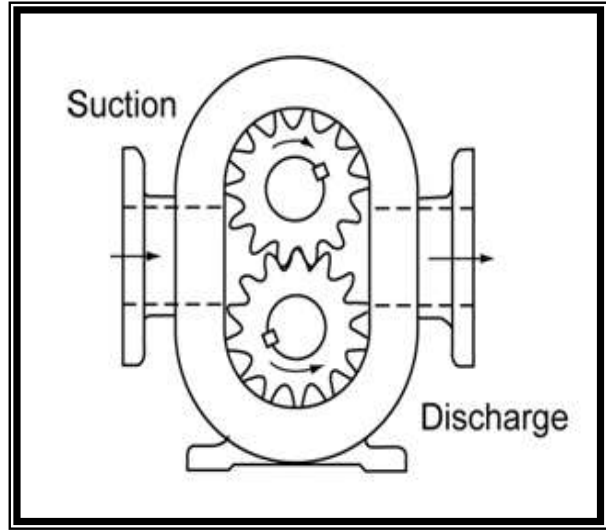

مضخة ترسية

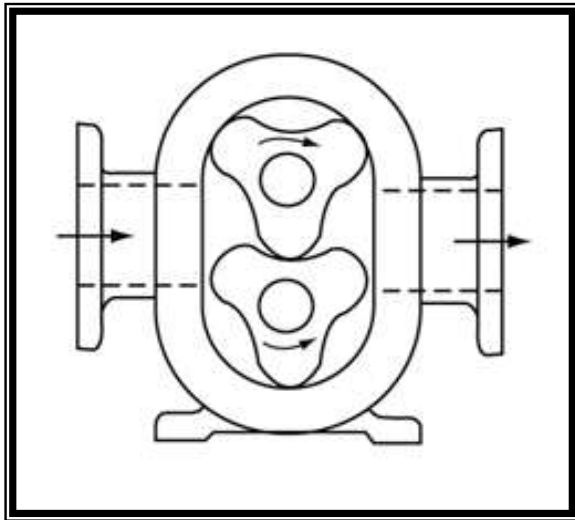


مضخة ذات الفصوص

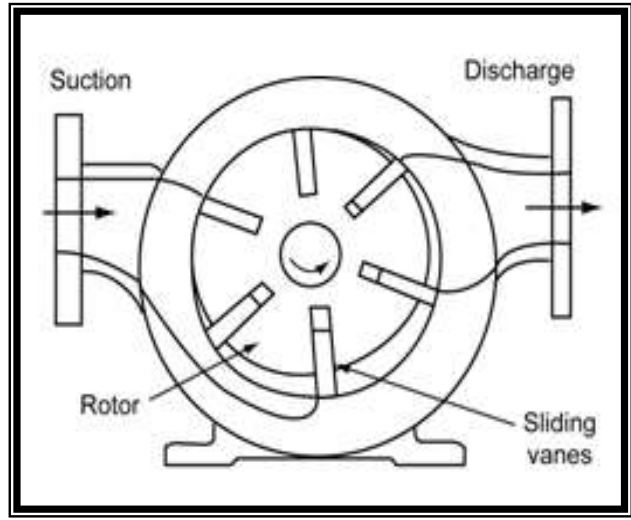

مضخة ذات لقم منزلقة

## القدرة اللازمة لإدارة المضخة

بالنظر للمضخة على إنها ماكينة تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة هيدروليكية كما في الشكل فإن كفاءة عمل المضخة (EFFECIENCY) تعرف بأنها النسبة بين القدرة الناتجة (OUTPUT POWER) إلى القدرة الداخلة (INPUT POWER)

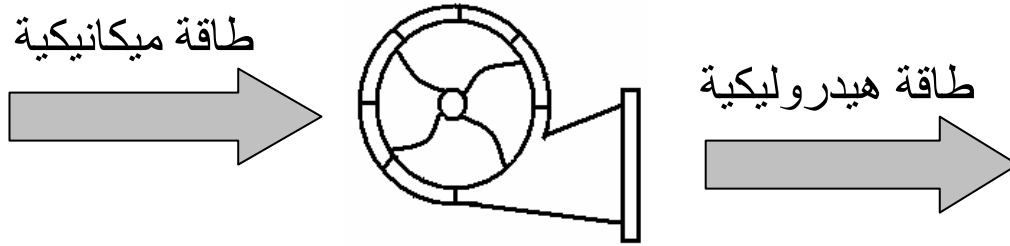

$$\text{Efficiency} = \eta = (\text{Hydraulic Power}) / (\text{Mechanical Power})$$

$$\text{Efficiency} = \eta = (PQ / \text{Constant}) / (\text{Mechanical Power})$$

$$(\text{Mechanical Power}) = PQ / (\eta \times \text{Constant})$$

و حيث أن الضغط (P) يمكن التعبير عنه على الصورة  $P = \gamma h$  حيث  $\gamma$  الوزن النوعي للسائل و (h) طول عمود السائل (الضاغط)

$$(\text{Mechanical Power}) = (\gamma Q h) / (\eta \times \text{Constant})$$

حيث أن (Q) هي كمية التصريف (السرمان)

و لحساب القدرة الميكانيكية المطلوبة لإدارة المضخة بالحصان نستخدم الوحدات الآتية

$$(\text{Mechanical Horse Power}) = [\gamma (\text{Kg/m}^3) Q (\text{m}^3/\text{s}) h (\text{mt})] / [\eta \times 75]$$

Mechanical Horse Power	القدرة الميكانيكية بالحصان
$\gamma$ (Kg/m <sup>3</sup> )	الوزن النوعي بالكيلو جرام لكل متر مكعب
Q (m <sup>3</sup> /s)	كمية التصريف بالمتر المكعب لكل ثانية
h (mt)	ارتفاع عمود السائل بالمتر
$\eta$	كفاءة عمل المضخة
P (bar)	الضغط المطلوب من المضخة (بار)



ومن المعادلة السابقة يتضح أنه لحساب القدرة الميكانيكية المطلوبة لإدارة المضخة يجب معرفة قيمة التصرف و الضغط المطلوبين من المضخة و كذلك كفاءة عمل المضخة

### كيفية إدارة المضخات


هناك طرق عديدة لإدارة المضخات و هي كالتالى

- 1) المحرك الكهربائى
- 2) التربينات البخارية
- 3) محركات الاحتراق الداخلى ( ديزل - غاز - جازولين )
- 4) التربينات الغازية

### 1- المحرك الكهربائى


للمحرك الكهربى نوعين رئيسيين هما المحرك ذو التيار المتردد و محرك ذو التيار المستمر و نظرية عمل الاثنان هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقه ميكانيكية و ذلك عن طريق توليد مجال كهرومغناطيسى بين ملفات الجزء الثابت من الموتور و الجزء الدوار و ذلك بعد توصيلهم بالكهرباء

المحرك الكهربى ذو التيار المستمر دائما ما يتميز بصغر الحجم لذلك يكون موجود فى المضخات الموجودة فى المركبات لتدوير مضخات الوقود - زيت التزيت - مياه التبريد أما المحرك الكهربى ذو التيار المتردد هو الأكثر شيوعاً فى كافة أنواع المضخات و ذلك لتنوع أشكاله و أنواعه و تنوع القدرة الميكانيكية المتولدة منه

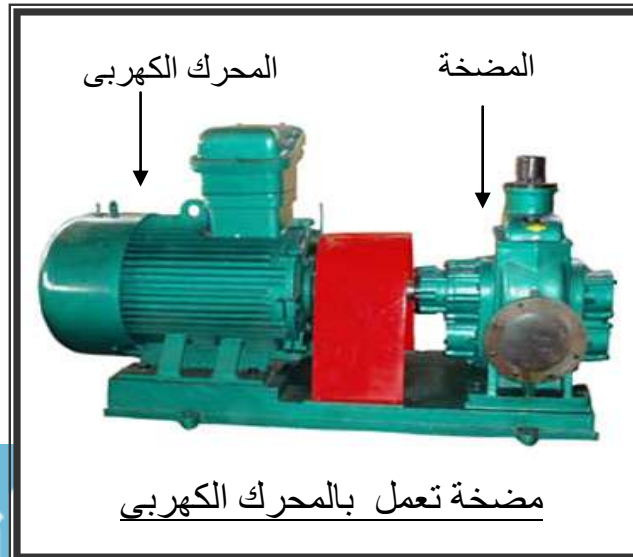

## 2- التربينات البخارية

التربينة البخارية عبارة عن محرك يقوم بتحويل الطاقة الحرارية الموجودة في البخار إلى طاقة ميكانيكية متمثلة في دوران العمود الخاص بالتربينة بعد تسليط البخار على ريش مراوح التربينة

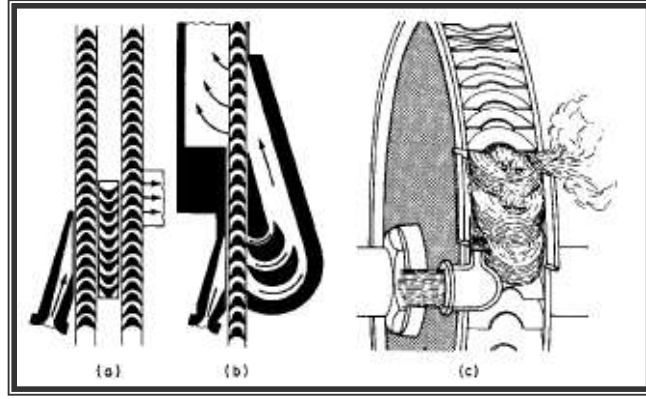

قد تستخدم التربينات البخارية لإنتاج القدرة الميكانيكية اللازمة لإدارة المضخات حين يكون مصدر البخار متوفراً للأسباب الآتية

- 1) تمتاز التربينات البخارية بكفاءتها العالية مقارنة بالمحرك الديزل و الغازى و الجازولين و هى أعلى كفاءة أيضاً من التربينات الغازية
- 2) إدارة المضخات ذات الأهمية القصوى فى شركات تكرير البترول و ذلك لضمان عدم التوقف المفاجئ للمضخة نتيجة أى عطل مفاجئ للتيار الكهربى و غالباً ما تكون هذه المضخات عبارة عن زوج من المضخات إحداها يقاد بمحرك كهربائى و الأخرى تقودها تربينه بخارية على أن تكون المضخة الرئيسية هى التى تعمل بالمحرك الكهربائى و المضخة الاحتياطية التى تدار بالتربينة البخارية.
- 3) التنوع الواسع فى السرعات التى من الممكن الحصول عليها من التربينة البخارية و ذلك عن طريق التحكم فى كمية البخار الداخلة للتربينة و ذلك عن طريق حاكم البخار (STEAM TURBINE GOVERNER) أو عن طريق صمام تحكم منفصل أو عن طريق محبس على خط أنبوب البخار نفسه

4) استعمال البخار بدلاً من الكهرباء أتاح تواجد المضخات التي تدار بالبخار ممكن في الأماكن المحظور فيها ظهور أى شرر كهربى أو تحمل تكاليف عزل إضافية للمحرك الكهربى

5) يمكن للتربينات البخارية أن تدير كافة أنواع المضخات

6) سهولة التركيب و الصيانة و قلة مشاكل الاهتزازات

### 3- محركات الإحتراق الداخلى ( ديزل – غاز – جازولين )


عندما يتوافر الوقود فإنه تستخدم محركات الإحتراق الداخلى فى إدارة المضخات و ذلك فى التطبيقات الآتية

1) أعمال الرى

2) مضخات مكافحة الحريق

3) مضخات الضغط العالى اللازمة لتنظيف أنابيب المبادلات الحرارية


4) المضخات الكبيرة التى تحتاج لقدرة ميكانيكية عالى

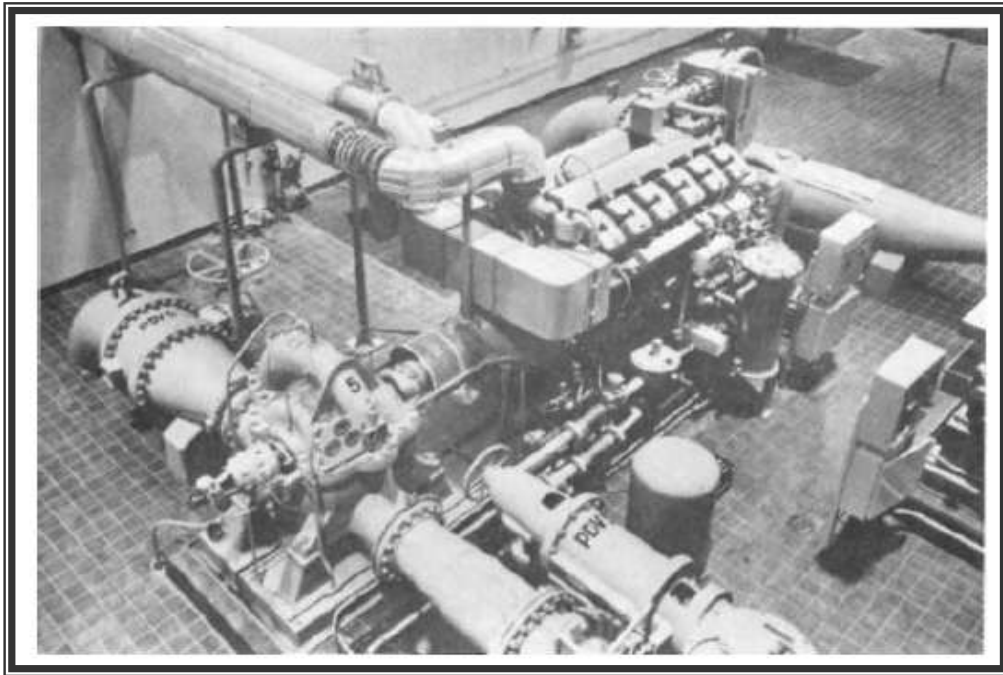

مضخة عملاقة تعمل بمحرك إحتراق داخلى يعمل بالغاز

#### 4- التربينات الغازية

وهي آله تقوم بسحب كميات كبيرة جدا من الهواء الجوى بواسطة ضاغط محورى متعدد المراحل AXIAL FLOW COMPRESSOR يخلط هذا الهواء المضغوط مع الغاز فى غرفة الإحتراق COMBUSTION CHAMBER ليتم الحريق وينتج عنه غازات بها طاقة عالية جداً وذلك لارتفاع درجة حرارتها و ضغطها و تتجه هذه الغازات إلى التريينة لتحركها بسرعة عالية و مكسباً التريينة قدرة ميكانيكية عالية جداً

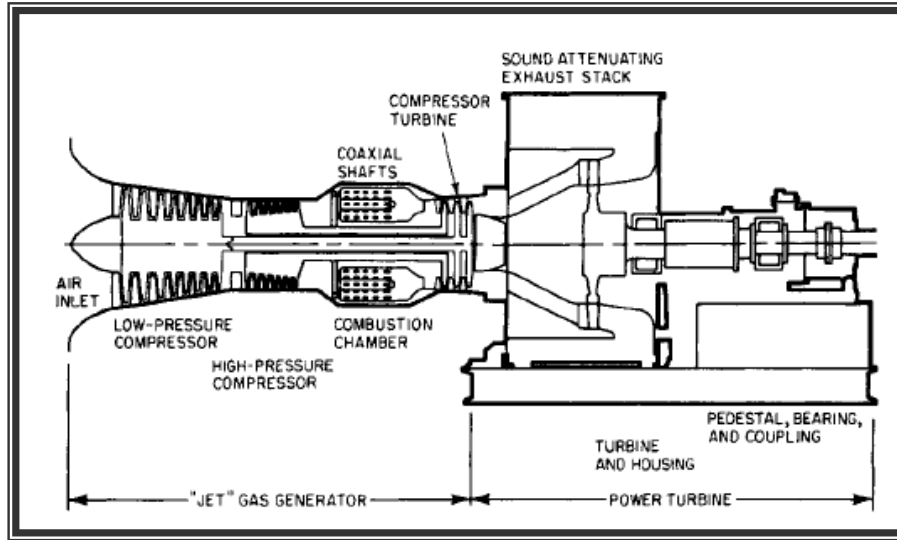


تريينه غازية

- و تتميز التربينات الغازية بتنوع قدراتها وسرعاتها لإدارة المضخات فى التطبيقات الآتية
- (1) لضخ خام البترول فى الأنابيب من مواقع الإنتاج للموانى أو التخزين أو التكرير وذلك لسهولة تركيبها وتنوع سرعاتها و بالتالى تنوع الضغط و التصرف الناتج عنها
  - (2) محطات ضخ الماء فى آبار البترول WATER FLOOD


#### المضخات اليدوية

المضخات اليدوية من أقدم المضخات التى استخدمها الإنسان وبخاصة لرفع المياه الجوفية من الآبار وهى عبارة عن مضخة ترددية و مازال هذا النوع يستخدم حتى الآن أما التطبيقات الحديثة للمضخات اليدوية فهى المضخات المحمولة PORTABLE PUMPS التى تستعمل فى

سحب السوائل و الكيماويات و الزيوت من البراميل DRUMS و هي مضخات من نوع المضخات الدورانية ROTARY PUMPS كالمضخة الترسية و المضخة ذات الريشة المنزلقة أو المضخة ذات اللقم

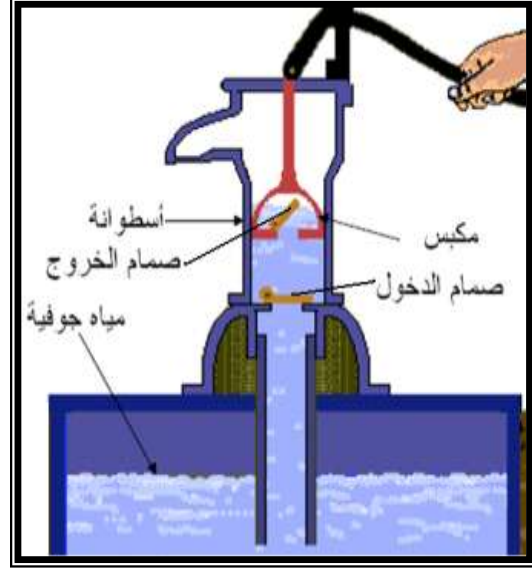



مضخة ترددية يدوية

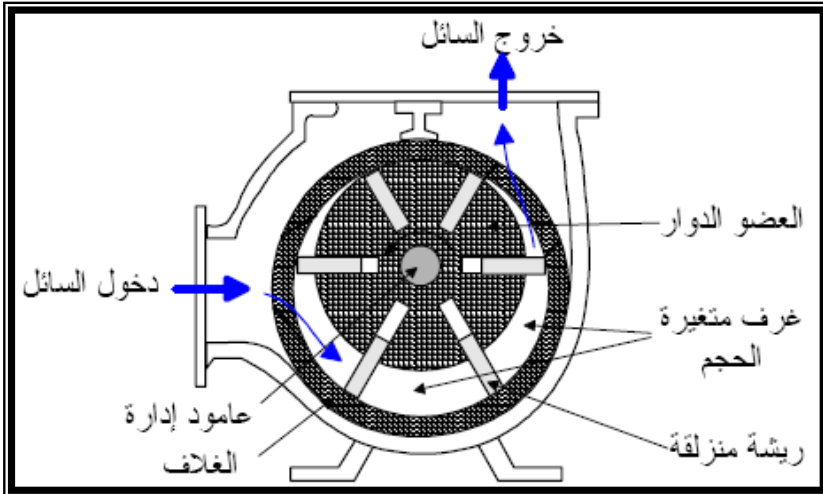

مضخة ذات ريش منزلقة



PORTABLE PUMP

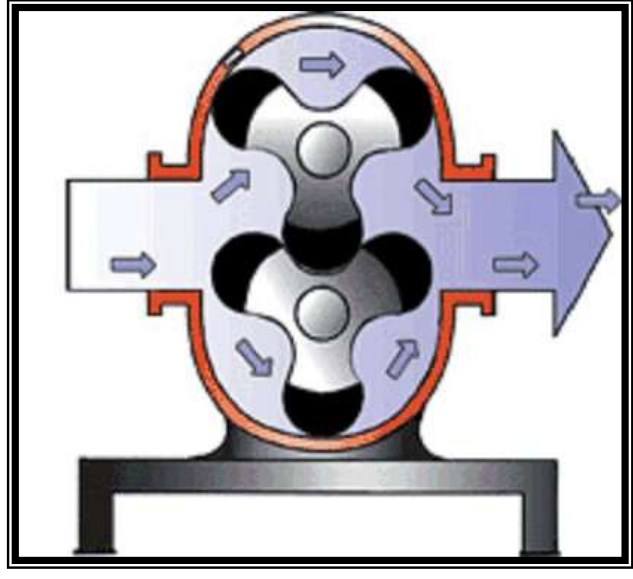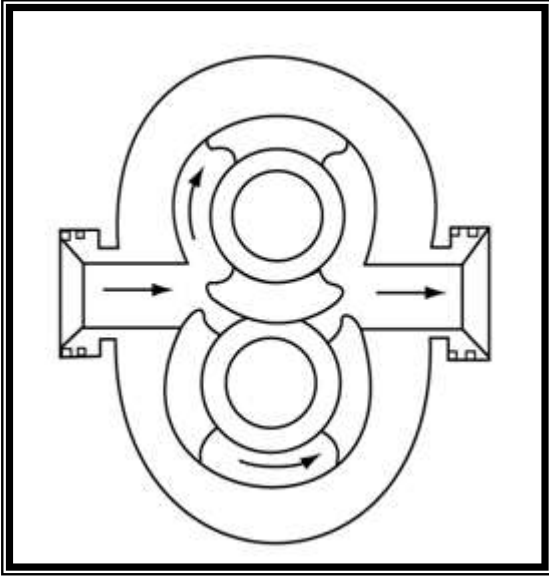


مضخة ذات الفصوص



## الفصل الثاني : أجزاء المضخة الطردة المركزية

فتحة السحب      فتحة الطرد      المروحة      الغلاف      عمود الإدارة

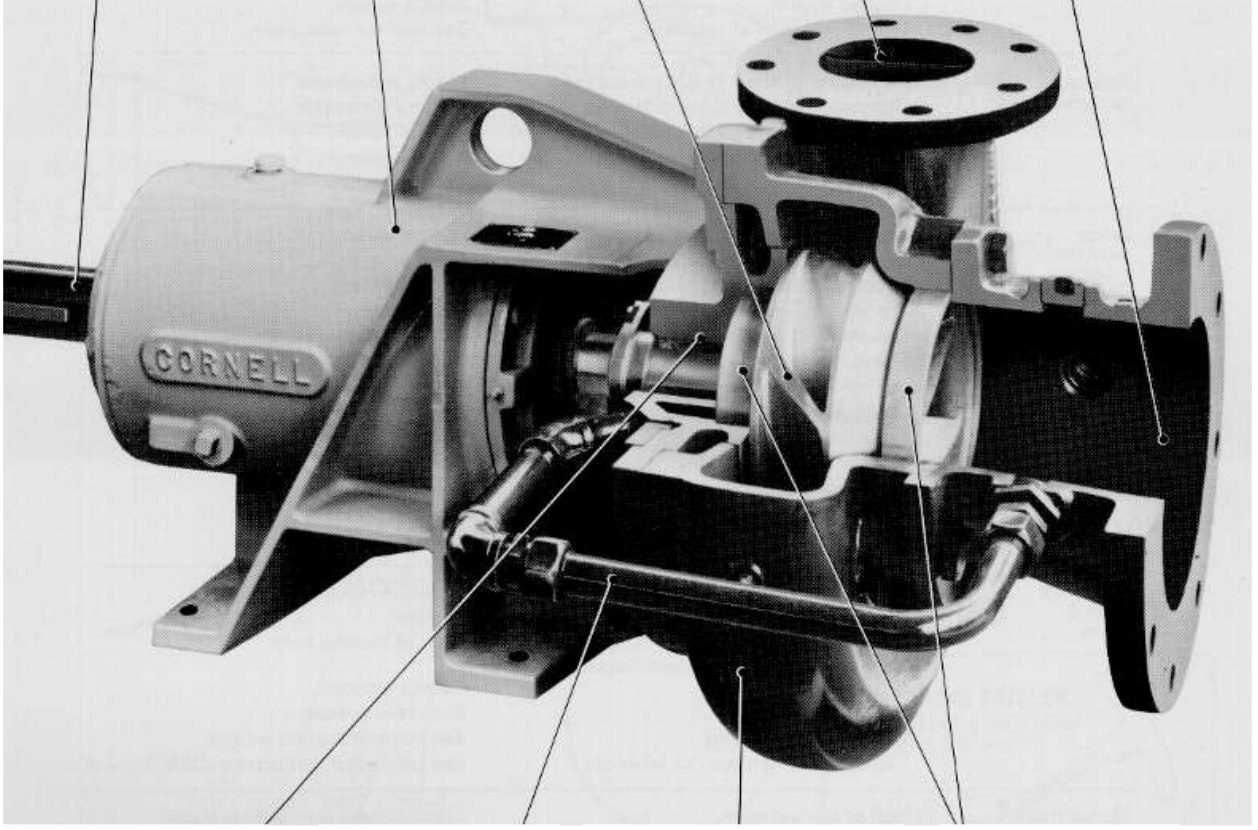

حلقات التآكل      الغلاف الفوليويتى      خط الإلتزان      صندوق الحشو

تتكون المضخة الطاردة المركزية من أجزاء رئيسية ثابتة ودوارة


### الأجزاء الثابتة هي

- أ- الغلاف CASING
- ب- فتحات السحب و الطرد SUCTION NOZZLE & DISCHARGE NOZZLE
- ت- مانع التسرب أو صندوق الحشو STUFFING BOX


### الأجزاء الدوارة هي

- أ- المروحة IMPELLER
- ب- العمود SHAFT
- ت- كراسى التحميل ( رولمان البلى ) BEARING

يسمى الجزء المحيط بالمروحة غلاف المضخة ووظيفته الرئيسية هي تحويل طاقة سرعة السائل إلى ضغط و ذلك باستقبال السائل الخارج من المروحة بسرعة من مساحة ضيقة إلى مساحة أوسع داخل غلاف دائري متزايد المقطع يسمى بالشكل الفلويوتى VOLUTE CASING أو باستخدام الغلاف ذو الريش الثابتة DIFFUSER CASING و هو عبارة عن غلاف داخله ريش ثابتة أشبه بريش المروحة مثبتة قطرياً حول المروحة و تستخدم لخدم سرعة السائل و تحويل طاقة السرعة إلى ضغط و نادراً ما تستخدم فى المضخات ذات المرحلة الواحدة بينما تستخدم فى المضخات ذات المراحل المتعددة

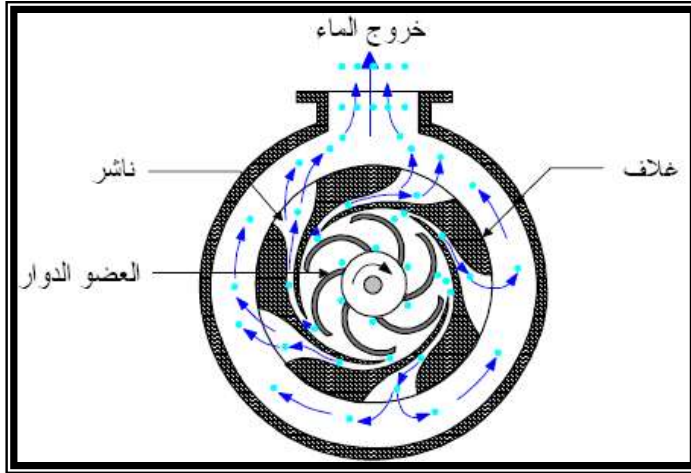

مضخة ذات الغلاف به ريش ثابتة

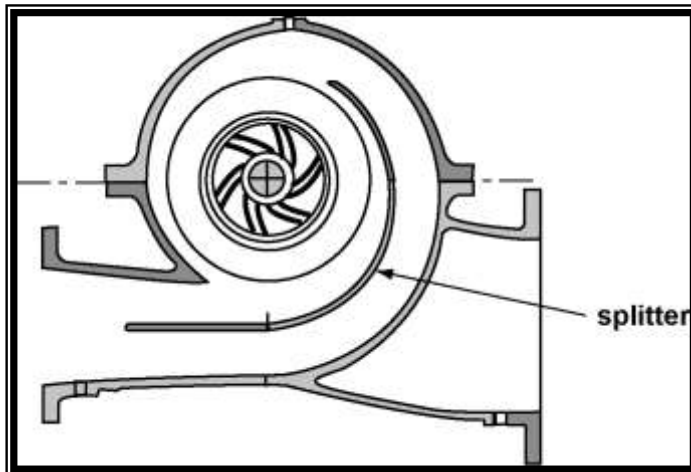

مضخة ذات الغلاف الفلويوتى



تعتبر المروحة هي الجزء الفعال في المضخة التي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة سرعة وللمروحة أشكالاً متعددة يمكن تقسيمها حسب الآتى.


<b><u>1- بالنسبة لسحب المروحة</u></b>	
<b><u>2- مراوح ذات سحب زوجي</u></b>	<b><u>1- مراوح ذات سحب فردي</u></b>
<b><u>DOUPLE SUCTION IMPELLER</u></b>	<b><u>SINGLE SUCTION IMPELLER</u></b>
يدخل السائل في هذه المراوح من كلتا جانبي المروحة و لذلك تكون القوى الهيدروليكية المؤثرة عليه متزنة	يدخل السائل في هذه المراوح من أحد جانبي المروحة و لذلك تكون القوى الهيدروليكية المؤثرة عليه غير متزنة
	
	

## 2- بالنسبة للسريان خلال المروحة

2 - مراوح ذات التدفق المحوري

AXIAL FLOW IMPELLER

فى هذه المراوح يكون اتجاه تدفق السائل موازياً لمحور دوران المضخة

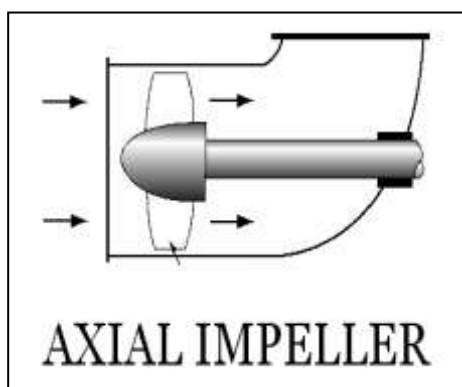

1 - مراوح ذات الريش القطرية

RADIAL VANE IMPELLER


و فيها يمر السائل من مركز المروحة متجه نحو أحد أقطار المضخة



4 - مراوح ذات شفاط

INDUCER


و هى عبارة عن عدد بسيط من الريش الملفوفة فى مقدمة المروحة لتوجيه السائل و تهيئته للدخول بسرعة كبيرة إلى المروحة

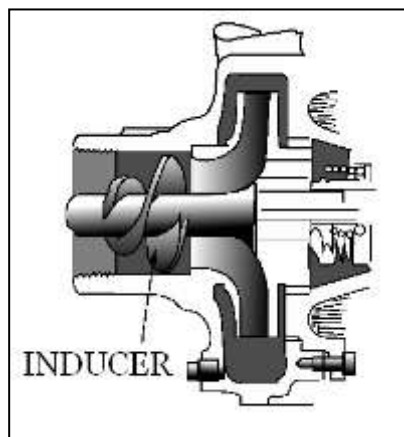

3 - مراوح ذات تدفق مختلط

MIXED FLOW IMPELLER

تصمم ريش هذه المراوح حتى يكون تدفق السائل مشترك بين القطرى و المحورى

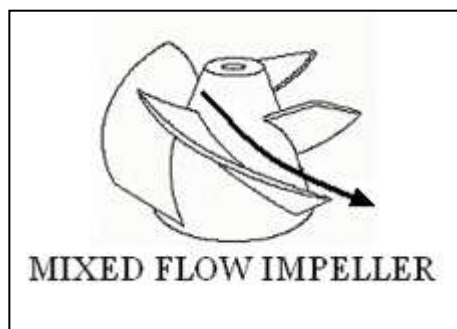

## 1- بالنسبة لشكل المروحة

### 1- المروحة المفتوحة

#### OPEN IMPELLER


وهي عبارة عن صرة يتفرع منها الريش و يعيب هذا النوع ضعف البناء التركيبي للمروحة و سرعة تآكله و تتميز بالتصرف العالي



### 1- مروحة نصف مفتوحة

#### SEMI OPEN ( SEMI SHROUDED ) IMPELLER


وهي مروحة مفتوحة تم تغطية أحد أجنابها بجدار دائري



### 1- مروحة مغلقة

#### CLOSED ( SHROUDED ) IMPELLER

وتحتوي هذه المروحة على جدارين دائريين يحيطان بالريش يمنعان السائل من العودة مرة أخرى لفتحة السحب




عندما تقوم المروحة بسحب السائل من جهة السحب ثم تطرده إلى جهة الطرد بضغط أعلى ليصبح بذلك غلاف المضخة به سائل ذو ضغط منخفض عند السحب المروحة و نفس السائل بضغط أعلى عند طرد المروحة ونتيجة فرق الضغوط يحاول السائل الالتفاف حول المروحة من ناحية الخلوص الذي يفصل حافة سحب المروحة عن الغلاف ليدخل مرة أخرى مع السائل من سحب المروحة و هكذا مكونا بهذا حاله من الدوران و الالتفاف حول المروحة تسمى RECIRCULATION و للتغلب على هذه المشكلة تم تصنيع الصرة الخارجية بخلوص صغير جداً مع الغلاف لمنع مرور السائل لجهة السحب و ذلك فى المضخات الصغيرة رخيصة الثمن أما فى المضخات الكبيرة يتم وضع حلقات احتكاك فى هذه المنطقة و ذلك بثنبيت حلقة على صرة المروحة ROTATING WEARING RING و أخرى ثابتة حولها مثبتة داخل الغلاف STATIONARY WEARING RING وذلك تحاشياً لتآكل المروحة نفسها وعند تآكل هذه الحلقات يزداد الخلوص بينها و بين الغلاف فيتم تغييرها بحلقة أخرى جديدة مع وضع فى الاعتبار أن هذه الحلقات رخيصة الثمن.



## أنواع حلقات الاحتكاك

### i. حلقات احتكاك ذات خلوص مسطح FLAT TYPE

تعتبر من أشهر الأنواع حيث يوجد خلوص مستوي بين حلقتي الاحتكاك الدائرية و الثابتة بكامل محيط الحلقة

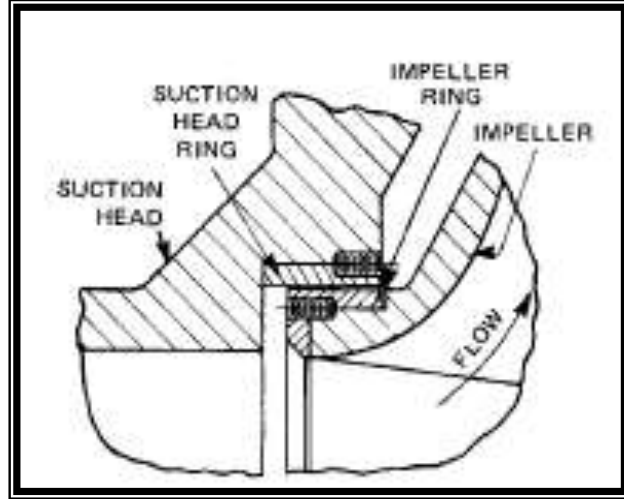


حلقات إحتكاك ذات خلوص مسطح

### ii. حلقات احتكاك ذات خلوص حرف (L) L - TYPE

و يأتي في المرتبة الثانية من حيث كثرة الاستخدام و فيه يكن الخلوص الأصغر ناحية الطرد و الخلوص الأكبر الأقرب للسحب حتى يدخل السائل المار من الخلوصلين من الأصغر إلى الأكبر ليدخل بهدوء إلى السحب غير مسبب لمشاكل الاضطراب في السحب وتسمى في هذه الحالة


NOZZLE RING

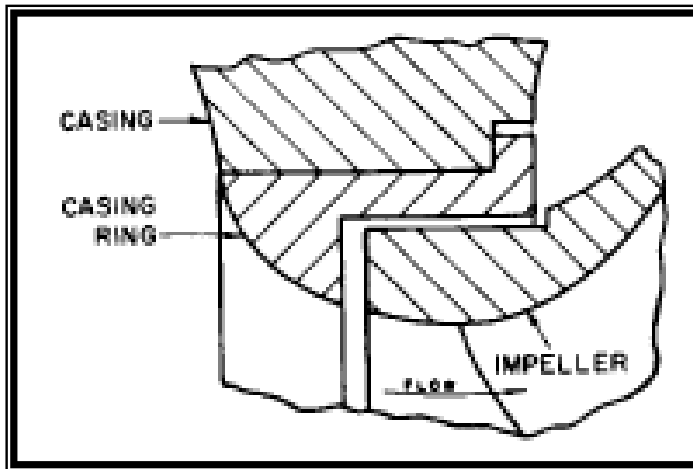

حلقات إحتكاك ذات خلوص حرف (L)

### LABYRINTH – TYPE RINGS      الحلقات الحاكمة ذات الخلوص المتعرج .iii


و يتكون هذا النوع من الحلقات من أكثر من سطح اسطوانى للخلوص و هكذا يزداد مسار التسريب وبالتالي يزداد مقاومة الحلقات للتسريب

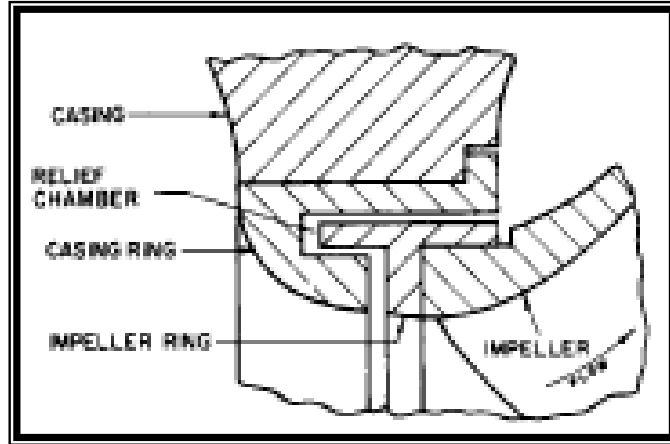


### SHAFT AND SHAFT SLEEVES

### عمود الإدارة و الجلب -4


الوظيفة الأساسية للعمود هي نقل عزم الدوران من المحرك إلى المضخة و حمل الأجزاء الدوارة . و عند تصميم العمود يتم اختيار القطر الأكبر في المنتصف حتى يمكن تركيب كراسى التحميل و المراوح و الجلب و صواميل زنق الجلب و يتم تصنيع العمود من سبائك تقاوم التآكل و لمزيد من الحماية يتم تركيب جلب SLEEVES على العمود تفصل العمود عن الأجزاء التي يحملها و تدور هذه الجلب مع العمود بواسطة خوابير ( KEYS ) و لضمان عدم تحرك الجلب نتيجة الأحمال المحورية يتم تثبيتها بصواميل زنق و أحيانا تكون الجلب بها قلاووظ لتثبت مباشرة في العمود ذو القلاووظ أيضاً

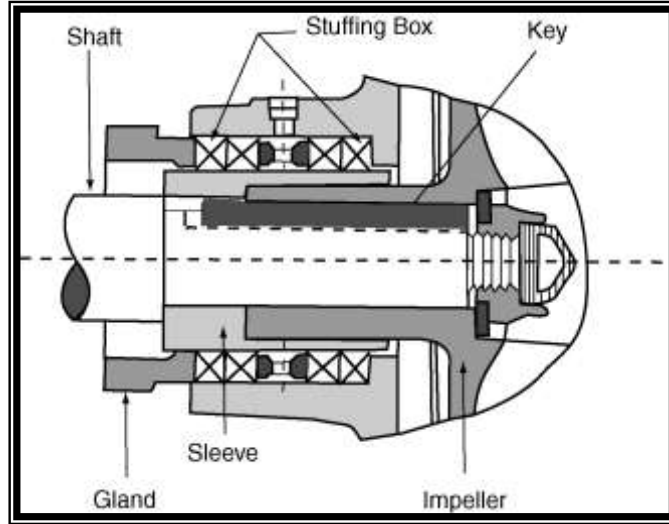

جلبة لحماية العمود من صندوق الحشو

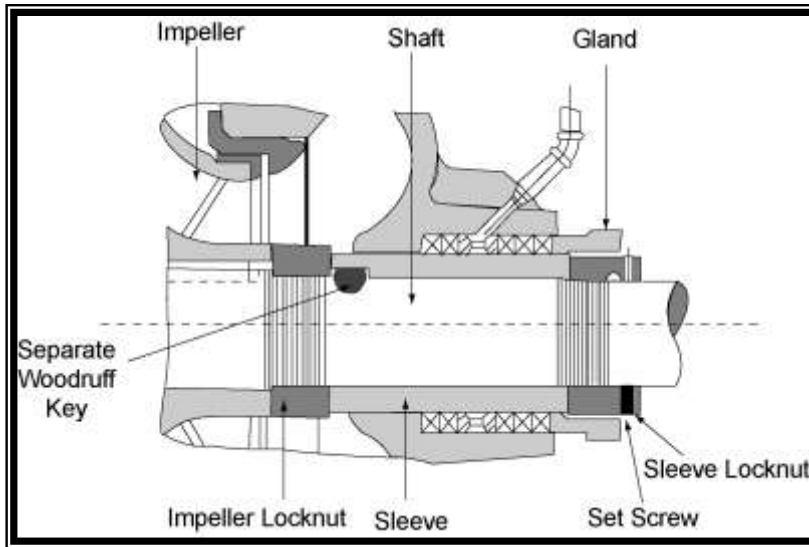

جلب مثبتة بصواميل زنق

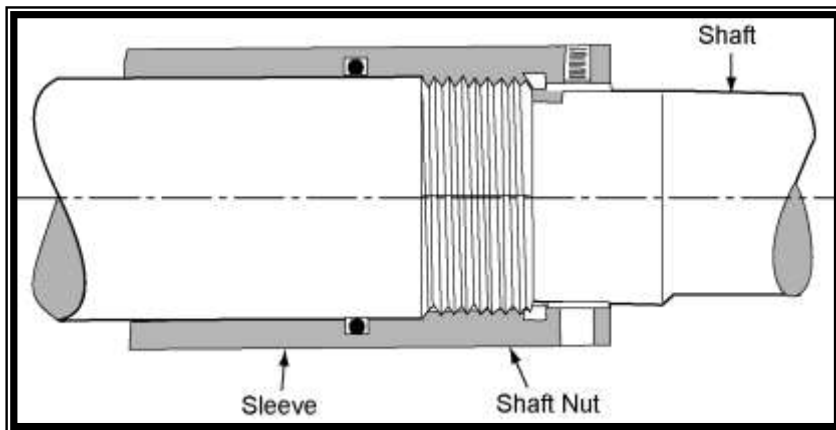

جلب ذات قلاوظ مثبتة بالعمود مباشرة

وظيفة الكراسى فى المضخة المروحية هى حمل عمود الدوران و ملحقاته و المحافظة على الوضع الصحيح بالنسبة للأجزاء الثابتة و الدوارة سواء المحافظة على الحركة فى اتجاه المحور AXIAL THRUST MOVEMENT أو الاتجاه العمودى LINE و الاتجاه القطرى RADIAL

و تستخدم المضخات الطاردة المركزية نوعان من الكراسى هما

(1) الكراسى عديمة الإحتكاك ANTI FRICTION BEARING

(2) كراسى الغشاء الزيتى OIL FILM BEARING

وتحتاج المضخة الطاردة المركزية إلى كرسين أحدهما لحفظ العمود من الحركة فى اتجاه المحور و يركب عند الطرف الخارجى أو الحر للمضخة OUTBOARD BEARING و الآخر لحفظ العمود من الحركة العمودية على المحور و يركب عند الطرف الداخلى جهة الوصلة المروحية INBOARD BEARING و تتركب الكراسى فى علبة BEARING HOUSING إما أن تكون ضمن جسم المضخة أو تصنع منفصلة و تربط جيداً بجسم المضخة و يحفظ الزيت اللازم لتزييت الكرسى فى هذه العلبة بحيث تزود بقميص لتبريد الكرسى



## مقارنة بين الكراسى عديمة الاحتكاك و كراسى الغشاء الزيتي

كراسى الغشاء الزيتي OIL FILM BEARING	الكراسى عديمة الاحتكاك ANTI FRICTION BEARING	وجه المقارنة
تشبه هذه الكراسى لحد كبير الجلب غير أنها تمتلئ بطبقة رقيقة من الزيت ما بين الحلقة الدوارة المثبتة على العمود و الحلقة الثابتة المثبتة فى الغلاف ليعمل هذا الزيت على عدم احتكاك الحلقتين وتبريد الجلب	تتكون هذه الكراسى من حلقة خارجية وهى التى تثبت فى الغلاف و حلقة داخلية تتركب وتدور مع عمود الدوران و عنصر الدوران إما أن يكون بلى أو اسطوانى (بلح)	التركيب
		
صالح لكل الأحمال و بخاصة الأحمال الكبيرة جداً	يصلح للأحمال الصغيرة و المتوسطة	الحمل الميكانيكى
صالح لكل السرعات و بخاصة العالية جداً	يصلح للسرعات الصغيرة و المتوسطة	سرعة دوران العمود
معمر جدا و ليس له عمر افتراضى طالما أن ظروف تشغيل الزيت مثالية من درجة حرارة الزيت و لزوجته و ضغطه	تقريباً أربعة سنوات و بعدها يظهر التلف على أحد أجزاء الكرسى و حينها يلزم تغييره حتى لا يتسبب ذلك فى الاهتزازات الملحوظة	العمر الافتراضى

## أ- الكراسى عديمة الاحتكاك ANTI FRICTION BEARING

و لهذه الكراسى العديد من الأشكال و التصميمات و لكن أشهرها كراسى البلى BALL BEARING و كراسى البلح ROLLER BEARING و تستخدم كراسى البلى لرد فعل القوى المحورية و أيضاً لحفظ دوران العمود حول مركزه أما كراسى البلح فتستخدم لحفظ دوران العمود حول مركزه فقط


وحيث أن سرعة دوران العمود غير ثابتة فقد تتعرض الكراسى للاحتكاك لذا يلزم تزييت هذه الكراسى باستمرار و معظم كراسى البلى المستخدمة فى المضخات المروحية هي

- 1- كرسى ذو صف واحد من البلى و مجرى عميق SINGLE RAW DEEP GROOVE
- 2- كرسى ذو صفين من البلى و مجرى عميق DOUBLE RAW DEEP GROOVE
- 3- كرسى ذو صفين ذاتى الضبط DOUBLE RAW SELF ALIGNING
- 4- كراسى التلامس الزاوى ذات صف أو صفين ANGULAR CONTACT


و أول ثلاثة أنواع قادرة على صد قوى الدفع المحورية بجانب القوى القطرية و التى تشمل الوزن و القوى الهيدروليكية و يعتبر الكراسى ذات الضبط الذاتى من أكثر الأنواع استخداماً فى الأحمال الثقيلة و السرعات العالية و الأعمدة الطويلة أما لو زادت أقطار أعمدة الدوران فإنه يستخدم كراسى البلح ROLLER BEARING





كرسى ذو صفين ذاتى الضبط

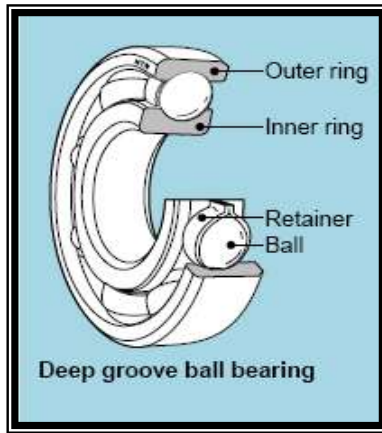

كرسى ذو صف من البلى و مجرى عميق

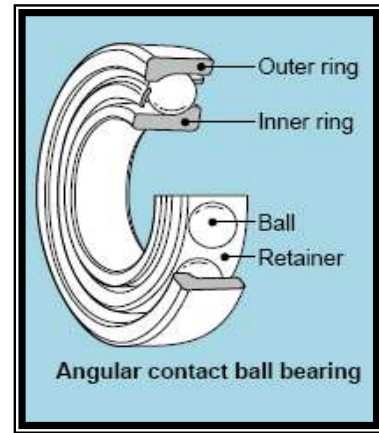


كراسى التلامس الزاوى بصف واحد

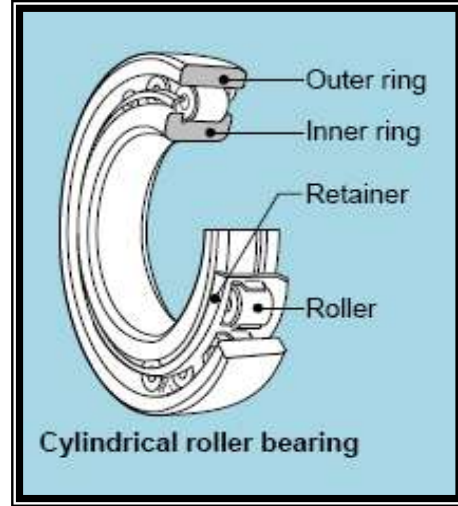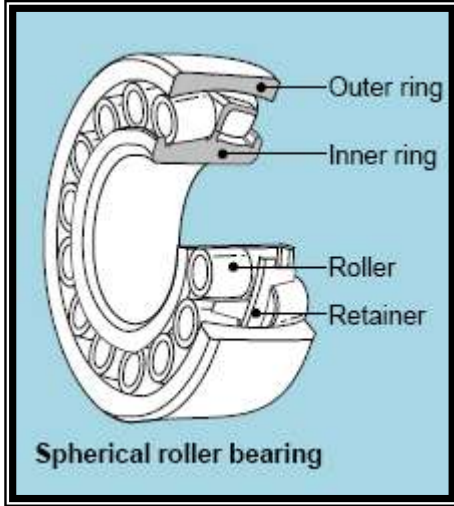

كراسى البلج ROLLER BEARING


LUBRICATION OF ANTIFRICTION BEARING تزييت الكراسى عديمة الاحتكاك

المضخات الصغيرة لا تحتاج إلى زيوت خاصة للتزييت و لكن يكفى لها الشحم لتشحيم البلى و يجب عدم ملئ الكراسى بالشحم و لكن يكفى ملئ ثلثها فقط لإعطاء الفرصة للشحم للتحرك داخل البلى حتى لا ترتفع الحرارة داخل الكراسى و فى كراسى البلى التى تستخدم الزيت يجب المحافظة على مستوى محدد للزيت فى غرفة الكراسى و عادة يصل مستوى الزيت إلى منتصف أسفل بلية فى الكرسى

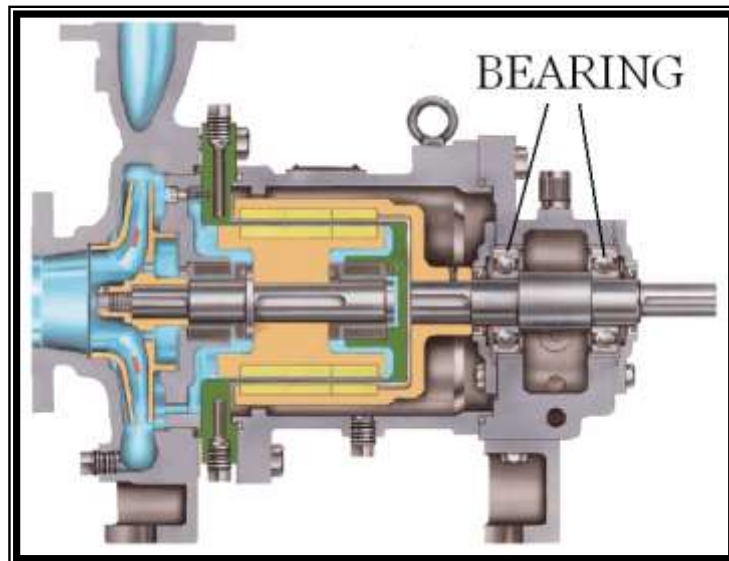

## OIL FILM BEARING كراسى الغشاء الزيتى ب-

بنيت فكرة هذا الكرسى على تحميل العمود على غشاء من الزيت المدفوع بضغط حوالى 1 بار إلى داخل الكرسى و بسبب اللامركزية بين عمود الدوران و الجزء الثابت للكرسى تكون حركة العمود داخل الجلبة غير مركزية لتعمل عمل مضخة ايجابية لتولد ضغط عالى جداً قد يصل إلى 35 بار أسفل العمود ليدفع العمود إلى أعلى وبذلك لا يحدث تلامس نهائياً بين العمود و الجلبة

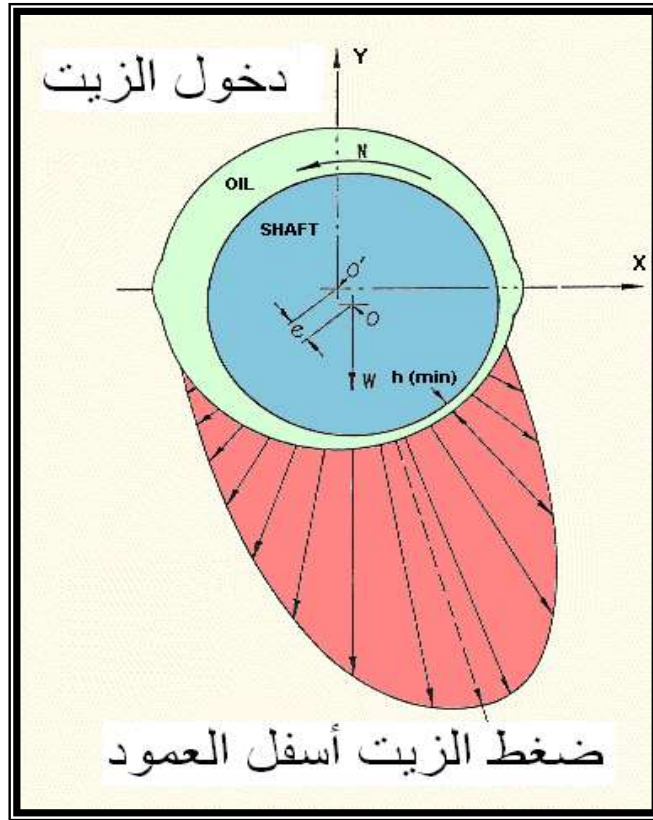

و لكراسى الغشاء الزيتى أنواع أهمها كالتالى

CYLINDRICAL BEARING

1- الكرسى الاسطوانى


CYLINDRICAL BEARING 2- الكرسى الاسطوانى ذو المشقبيات المحورية

WITH AXIAL GROOVE

TILTING PAD BEARING

3- الكرسى ذو الوسائد المائلة

وتحتاج كل هذه الأنواع إلى محطة زيت تتكون من خزان للزيت و فلاتر و مبردات للزيت و مضخات لدفع هذا الزيت بضغط 1.5 بار تقريباً و حوالي 35 درجة مئوية حرارة

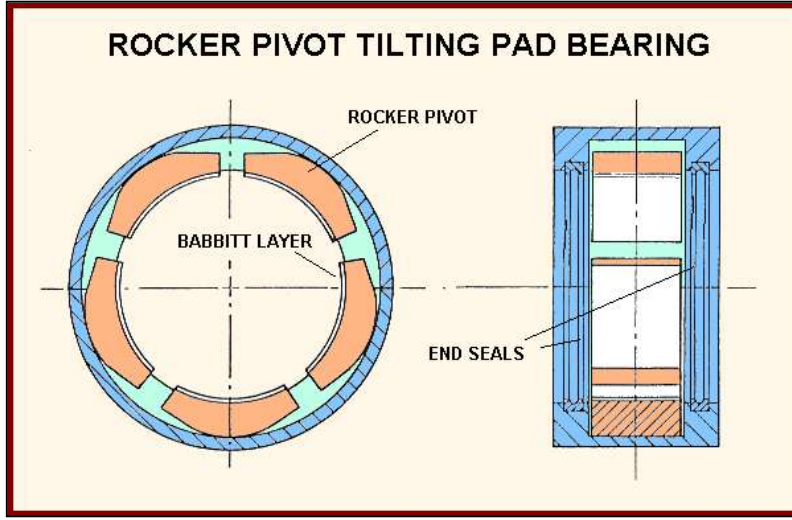

الكبرى ذو الوسائد المائلة TILTING PAD BEARING

### الدفع المحورى فى المضخات


يتعرض عمود الدوران إلى حركة محورية أثناء التشغيل يميناً و يساراً نظراً للقوى الهيدروليكية المتولدة نتيجة مرور السائل المضغوط خلال المروحة وبالتالي تدفع هذه الحركة العمود وكل ما يحمله من أجزاء وبخاصة المروحة و التي من الممكن أن تحتك بالغلاف مما قد يؤدي لتدمير المضخة

يتعرض ظهر المروحة إلى ضغط الطرد بينما يتعرض وجهها إلى قسمين الأول ضغط الطرد و الآخر ضغط السحب ولما كانت المساحة السطحية لوجه المروحة مساوى للمساحة السطحية لظهر المروحة فإن مجموع القوى المؤثرة على الظهر سوف تزداد عنها فى الوجه بمقدار الجزء المعرض لضغط السحب مما يجعل القوى المؤثرة محورياً على المروحة تدفعها جهة السحب و قد أمكن باستخدام المروحة مزدوجة السحب معادلة هذه القوى ومع ذلك قد لا تتعادل فيها القوى الحورية للأسباب الآتية

أ- وجود كوع قريب من مدخل السحب قد يتسبب فى عدم تساوى السحب لمدخلى المروحة

ب- وجود اختلاف فى تماثل شكل الغلاف بسبب التصنيع على جانبي طرد المروحة

ت- اختلاف التسريب بين حلقتي الاحتكاك على جانبي مدخل المروحة

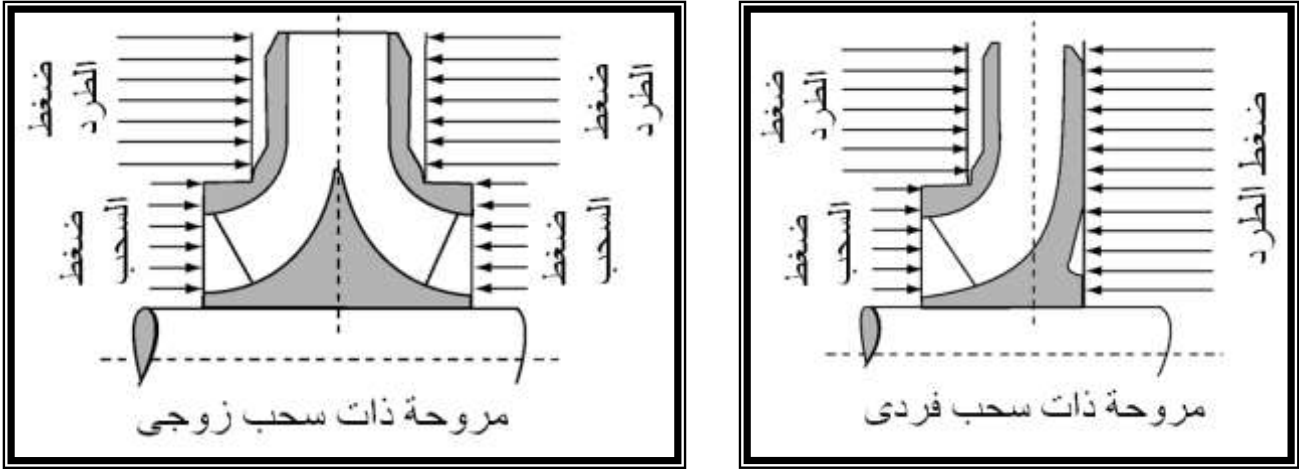

مصدر الضغوط المؤثرة على المروحة المسببة للدفع المحوري

ولهذه الأسباب فإن المضخة المروحية مها كان نوعها تحتاج لوسيلة لكبح هذه القوى المحورية ومن الحلول الحتمية الاستخدام هي كراسي رد الفعل المحوري AXIAL THRUST BEARING و قد يتم تركيب حلقتي احتكاك أحدهم عند صرة مدخل المروحة و الأخرى عند صرة خلف المروحة و يمكن أيضاً عمل ثقوب في المروحة لتعادل الضغط على جانبي المروحة ويعيب هذا الحل الاضطراب الذي يحدث نتيجة دخول سريان من جهة الطرد للسحب و لتلافي هذه المشكلة يتم سحب السريان من خلف المروحة عبر أنبوب خارجي لماسورة السحب



كراسي رد الفعل المحوري AXIAL THRUST BEARING



## الدفع المحورى فى المضخات المتعددة المراحل


أ- يمكن للمضخات ذات العدد الزوجى للمراوح أن يكون نصف عدد المراوح ذو فتحة سحب فى اتجاه و النصف الآخر فى الاتجاه العكسى لمعادلة القوى المحورية و يسمى

هذا الترتيب OPPOSED IMPELLER

ب- يمكن للمضخات ذات العدد الفردى للعدد الزوجى من المراوح و القوى المتولدة من المروحة الباقية يتم معالجتها بوسيلة بسيطة لرد الفعل المحورى الناتج عنها

ت- يمكن تركيب المراوح جميعاً باتجاه واحد لفتحة السحب ثم استعمال وسيلة واحدة لرد الفعل المحورى مثل طنوره الاتزان BALANCING DRUM أو قرص الاتزان

BALANCING DISC

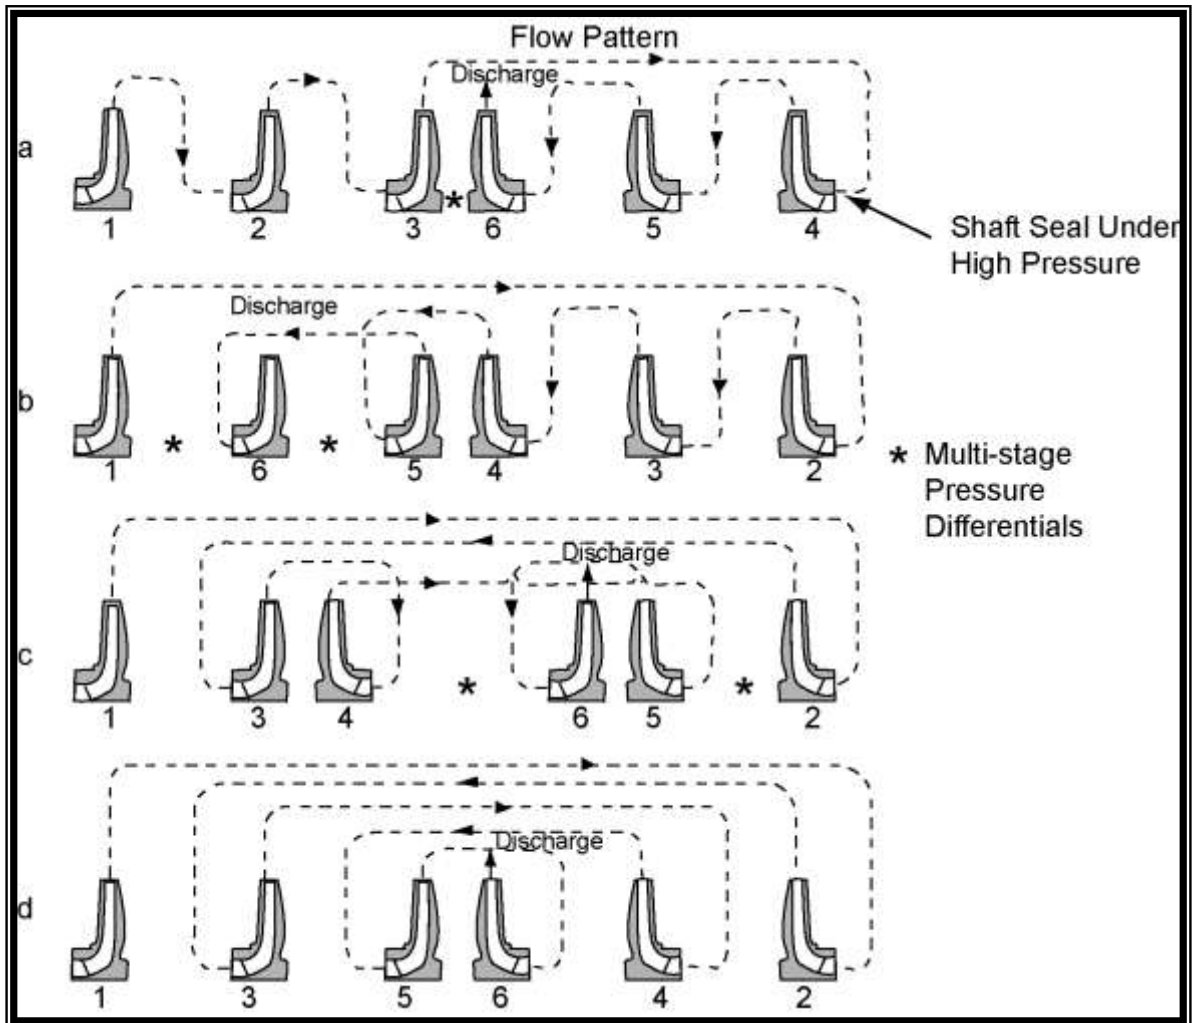


ترتيب المراوح فى المضخات المتعددة المراحل

## 6- طنبورة وقرص الاتزان BALANCING DISK AND BALANCING DRUM

### BALANCING DRUM طنبوره الاتزان

تثبت طنبوره الاتزان بين آخر مرحلة و غرفة الاتزان المتصلة بأنبوب بفتحة السحب و تدور هذه الطنبوره مع العمود داخل الغلاف بحيث تكون بينها و بين الغلاف خلوص صغير جداً يسمح بتسريب بسيط للسائل إلى غرفة الاتزان التي يتساوى فيها الضغط تقريباً مع ضغط السحب و بذلك يتعرض الوجه الأيسر للطنبور ( جهة طرد المضخة ) إلى قوة دفع محورية تساوى قيمة ضغط الطرد  $\times$  مساحة الوجه الأيسر للطنبوره و يتعرض الوجه الأيمن (جهة غرفة الاتزان) إلى قوة دفع محورى تعادل ضغط السحب  $\times$  مساحة الوجه الأيمن وبالتصميم الجيد لقطر الطنبوره يتم التعادل و لكن عندما يتغير ضغط السحب فيحدث تغير لهذا الاتزان لذلك تتحمل كراسى الدفع المحورى هذا التغير الذى لا يتعدى 10 % من قيمة القوى المحورية الدافعة لعمود الإدارة

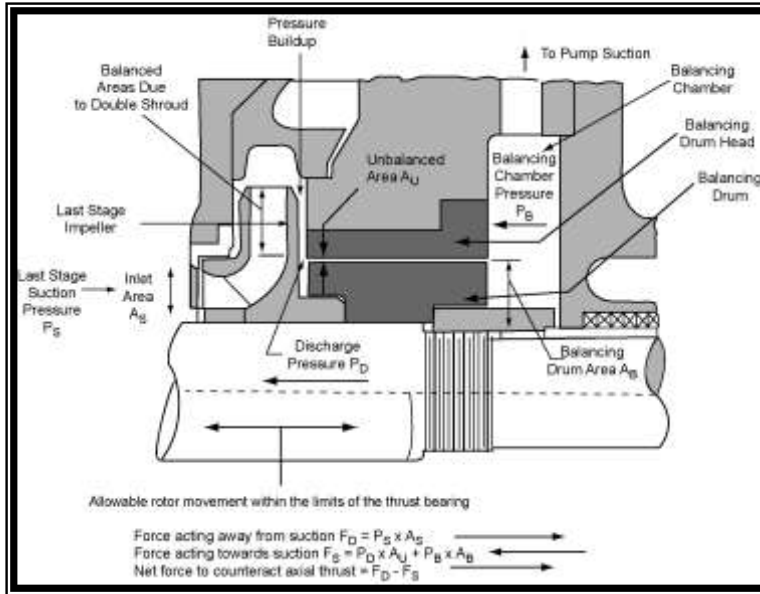


طنبوره الاتزان BALANCING DRUM

### قرص الاتزان BALANCING DISC

يثبت قرص الاتزان على عمود المضخة و يفصله عن الرأس الثابتة له خلوص محورى بسيط و التسريب النافذ من هذا الخلوص يدخل غرفة اتزان ومنه عبر أنبوب صغير إلى فتحة السحب




و يتحدد قطر القرص بحساب القوى المؤثرة على ظهره ويتميز قرص الاتزان انه يستجيب لأي تغير في ضغط السحب أوتوماتيكيا عن طريق التغير في الخلوص و الذي بدوره يغير كمية السريان الداخلة لغرفة الاتزان و يعيب هذا التصميم تعرض غرفة منع التسرب لضغوط مختلفة بسبب تغير الضغوط في غرفة الاتزان المجاورة لها

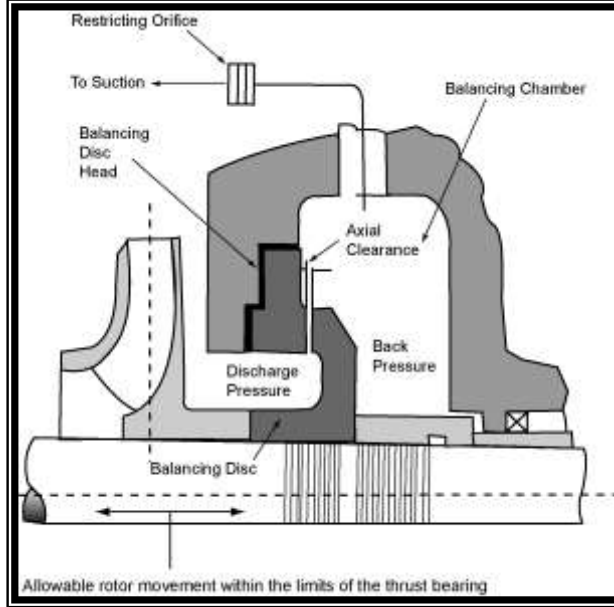

قرص الاتزان BALANCING DISC

### الاتزان المركب باستخدام طنبوره الاتزان و قرص الاتزان


ولما كانت عيوب الطريقتان السابقتان غير مشتركة فقد أمكن استخدام الاثنين معاً

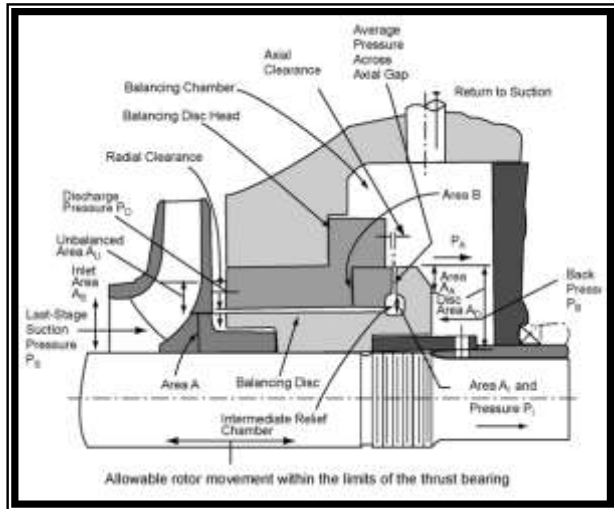

طنبوره الاتزان و قرص الاتزان

## الكوبلنج ( القارن ) COUPLING

- الكوبلنج هو الجزء الذى يربط عمود المحرك بالمضخة و الهدف منه هو
- نقل الحركة الميكانيكية الدورانية و العزم من المحرك إلى المضخة
  - عمل المحاذاة اللازمة بين عمود المحرك و عمود المضخة
  - عدم نقل الاهتزازات بين المضخة و المحرك
  - عدم نقل الحرارة بين المضخة و المحرك
  - عدم نقل أى تيار كهربى بين المحرك و المضخة

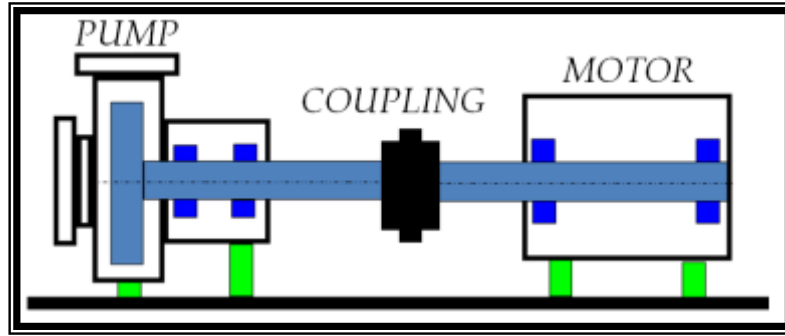

وللكوبلنج قسمان رئيسيان هما

- كوبلنج صلب RIGID COUPLING
- كوبلنج مرن FLEXIBLE COUPLING

و الكوبلج الصلب عبارة عن وصلتين ترتبط كل وصلة منهم بأحد العمودين و يرتبطان ببعضهم البعض بواسطة مسامير ويعيب هذا النوع أنه لا يستعوض أى قيمة لعدم المحاذاة

MISSALIGNMENT




كوبلنج صلب RIGID COUPLING


والكوبلنج المرن يستطيع أن يستعوض أى قيمة لعدم المحاذاة MISSALIGNMENT ويمكن الحصول على هذه المرونة ميكانيكيا كالكوبلنج الجنزيرى و الكوبلنج الترسى ويمكن الحصول على هذه المرونة أيضا من خلال استعمال مادة مرنة كالكوبلنج الديفرام أو الكوبلنج المطاط



الكوبلنج الترسى

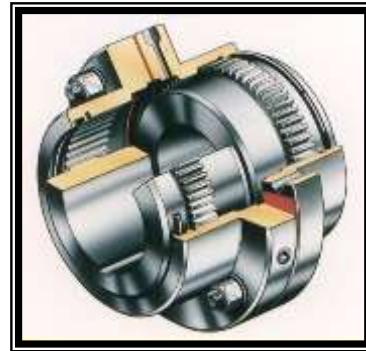

الكوبلنج الجنزيرى

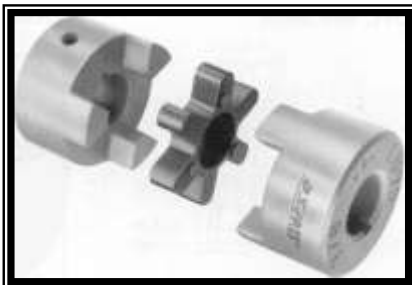

الكوبلنج ذو العضو المطاط






الكوبلنج الديفرام

## ضبط المضخة قبل تركيبه و توصيل المضخة بالمحرك

لابد من الضبط المحورى **ALIGNMENT** بين محور المضخة ومحور المحرك بشكل دقيق وذلك لضبط حركة المضخة مع المحرك

والحالات التى تكون فيها المضخة غير مضبوطة محورياً تسمى ( عدم محاذاة ) ولها ثلاث أنواع

- 1- عدم محاذاة متوازي
- 2- عدم محاذاة بزاوية
- 3- عدم محاذاة متوازي بزاوية

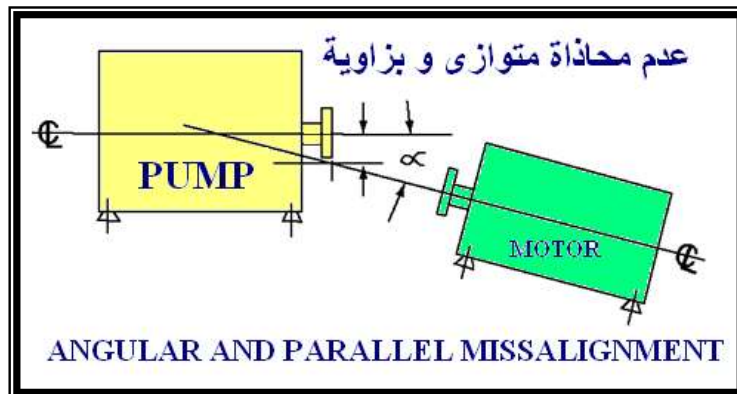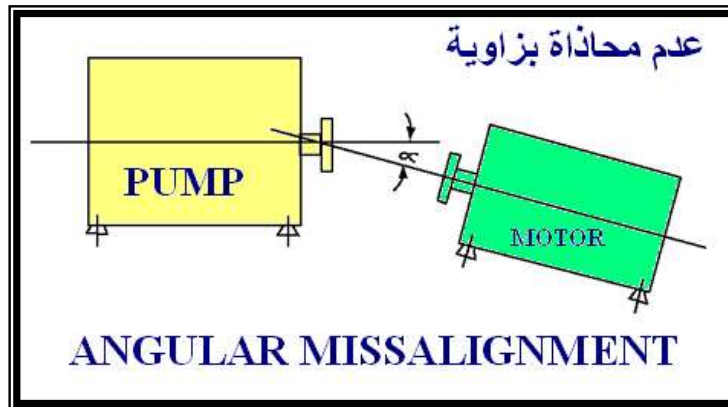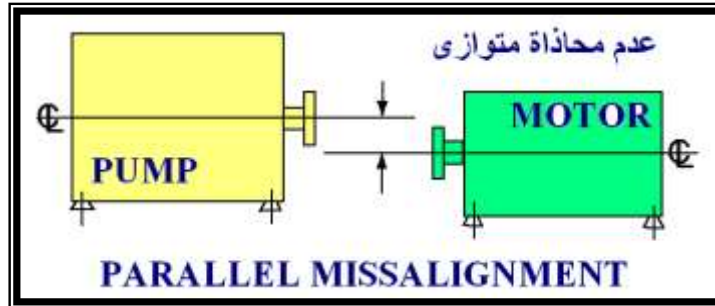

## 7- ممانع التسرب SEALING

يحاول السائل المضغوط بعد خروجه من المروحة الالتفاف إلى ظهر المروحة ثم الهروب للضغط الجوي من بين العمود و الغلاف و لمنع هذا التسرب تم تصنيع ما يسمى بصندوق

الحشو STUFFING BOX


وهو عبارة عن تجويف فى جسم المضخة ويقع خلف المروحة ليتركب فيه وسيلة تمنع تسرب السائل المدفوع خارج المضخة و توجد وسيلتين لمنع التسرب هما

أ- حلقات الحشو BACKING

ب- ممانع التسرب الميكانيكى MECHANICAL SEAL


حلقات الحشو BACKING

الحشو المستخدم فى المضخات عبارة عن حبل مربع المقطع من ألياف القطن أو الاسبستوس المجدول أو الملفوف أو على شكل طبقات أو المضفر وله أبعاد مختلفة حسب أبعاد صندوق الحشو

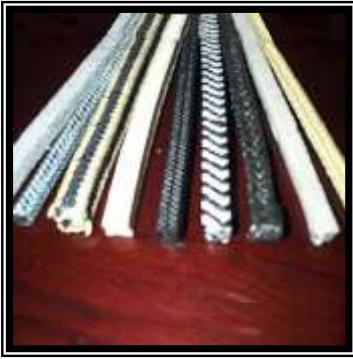

و يتوقف استخدام حلقات الحشو على نوع السائل و درجة حرارته و فى بعض الأنواع يتم إضافة الجرافيت و رقائق الألمونيوم إلى الأسبستوس لتحتمل درجات الحرارة العالية و فى بعض الأنواع يضاف التيفلون إلى ألياف الأسبستوس ليزيد من مقاومته للتآكل من الأحماض و المذيبات العضوية و المواد الكيماوية و يراعى تقطيع حلقات الحشو بالطريقة الصحيحة و ذلك بتقطيع نهاياتها بزواوية 45 درجة حتى تكون الحلقات على شكل دائرى كامل و مقفلة تماما و لا يوجد فراغ بينها كما يراعى عند تركيب الحلقات داخل صندوق الحشو أن تكون نهايتها على زوايا مختلفة مقدارها 90 درجة لضمان عدم التسريب

و يتم ضغط الحلقات لبعضها البعض عن طريق جلاند لتوليد الضغط الجانبى اللازم لمنع التسريب و فى بعض الأحيان يلزم توافر زيت لتزييت و تبريد حلقات الحشو ويتم حقنه من نفس سائل المضخة من خط الطرد وتستخدم حلقة خاصة توضع فى منتصف حلقات الحشو بها ثقب تنظم مرور السائل حول حلقات الحشو و تسمى LANTERN RING منعاً لارتفاع درجة حرارة الحشو و تفحمه و بالتالى يفقد وظيفته فى منع تسرب السائل و يراعى عند ربط جلاند صندوق الحشو أن يسمح بتهريب بسيط على هيئة نقط للتبريد و منع تفحم حلقات الحشو ويتم ضبط حلقات الحشو بعد تشغيل المضخة بواسطة الجلاند فلو لوحظ وجود تهريب أكثر من المسموح يتم إعادة ربط الجلاند باتزان

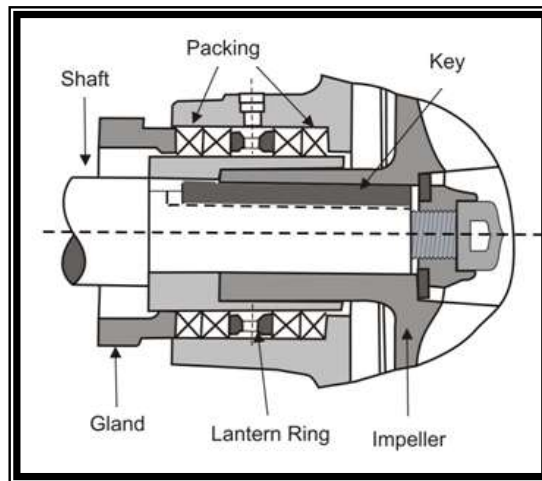



## مواد تصنيع حلقات الحشو PACKING MATERIALS

### 1- حشو الاسبستوس ASBESTOS PACKING

الاسبستوس المشبع بالجرافيت و الشحم و الزيت الخام مادة ممتازة لتصنيع الحشو خاصة للماء البارد و الساخن حتى 232 درجة مئوية

### 2- الحشو الخالي من الاسبستوس NON ASBESTOS PACKING

بعد أن ثبت أن الاسبستوس مادة مسببة للسرطان فقد ذهب المنتجون لحلقات الحشو إلى القطن و خيوط الجرافويل و الغزل الجرافيتي

### 3- الحشو المعدني METALIC PACKING

المواد الأساسية المستخدمة في هذا النوع هي الرصاص الألمونيوم و النحاس الأحمر

## مانع التسرب الميكانيكي MECHANICAL SEAL

من دراسة استخدام حلقات الحشو لمنع التسرب في المضخات الطاردة المركزية تبين أنها مصممة على أساس السماح بمعدل تهريب لجزء من السائل من خلال جلاند المضخة وهذا الأمر يجعلها غير مناسبة لبعض الاستخدامات مثل ضخ السوائل الغالية الثمن كالمذيبات العضوية أو السوائل الخطرة مثل الفينول و هذا بالإضافة للقدرة المفقودة من خلال الاحتكاك بين الحشو و جلبية العمود

و لهذه الأسباب تم استخدام تصميم آخر و هو مانع التسرب الميكانيكي

MECHANICAL SEAL وهذه النوعية تتميز بعدم التسريب نهائياً و لو حدث التسريب يكون بمعدلات صغيرة للغاية و لا تقارن بمعدلات التسريب الناتج عن حلقات الحشو كما أنها اقتصادية جداً من ناحية التشغيل لأنها لا تحتاج إلى صيانة بعد تركيبها و بالتالي لا تحتاج إلى فترات توقف على عكس الحال مع حلقات الحشو هذا بالإضافة إلى طول العمر الافتراضى له الذى قد يصل إلى سنتان على عكس الحشو الذى يتغير كل ستة أشهر تقريباً

## مقارنة بين حلقات الحشو و مانع التسرب الميكانيكى


<b>حلقات الحشو BACKING</b>	
العيوب	المميزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>1- التسريب الناتج عالى نسبيا</li> <li>2- يحتاج لصيانة باستمرار</li> <li>3- معدل التآكل الناتج فى جلبة العمود عالى</li> <li>4- القدرة المفقودة نتيجة الاحتكاك بين حلقات الحشو و جلبة العمود عالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- تكلفته المبدئية رخيصة الثمن</li> <li>2- سهولة التركيب</li> <li>3- مناسب للضغوط و السرعات المتوسطة</li> <li>4- لا يتأثر بقوى الدفع المحورية</li> <li>5- زيادة معدل التسريب كإندازر للتغيير</li> </ul>
<b>مانع التسرب الميكانيكى MECHANICAL SEAL</b>	
العيوب	المميزات
<ul style="list-style-type: none"> <li>1- تكلفته المبدئية عالية الثمن</li> <li>2- التركيب يحتاج إلى تقنية عالية للحاجة إلى فك أجزاء أخرى فى المضخة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- لا يسبب تسريب أو تسريب ضعيف جدا</li> <li>2- لا يحتاج للصيانة</li> <li>3- معدل التآكل الناتج فى جلبة العمود منخفض</li> <li>4- مناسب للضغوط و السرعات العالية</li> <li>5- مناسب للسوائل الخطرة و السامة و القابلة للاشتعال</li> <li>6- القدرة المفقودة نتيجة الاحتكاك بين حلقات الحشو و جلبة العمود قليلة للغاية</li> </ul>

### كيفية عمل مانع السرب الميكانيكى

و يعتمد مانع التسرب الميكانيكى على توفير سطحين متعامدين على محور عمود الإدارة أحدهما ثابت مثبت فى غلاف المضخة و الآخر مثبت على عمود المضخة الدوار ليدور معه و السطحين متلامسين ومن النعومة بحيث لا يمر منهم أى تسريب و أحد السطحين من معدن صلد جدا أو سيراميك و الآخر غالبا ما يصنع من الجرافيت و السطحين كما فى الشكل التالى هما حلقة السيل و حلقة الجلاند و يساعد السطحين على التلامس حلقة الضغط على حلقة السيل وبينهما حلقة حشو ويتم الضغط على الحلقتين بواسطة



اليأى المثبت محوريا على جلبة مثبتة على العمود و قد يستخدم يأى واحد كبير يلتف قطريا حول العمود أو مجموعة يآيات

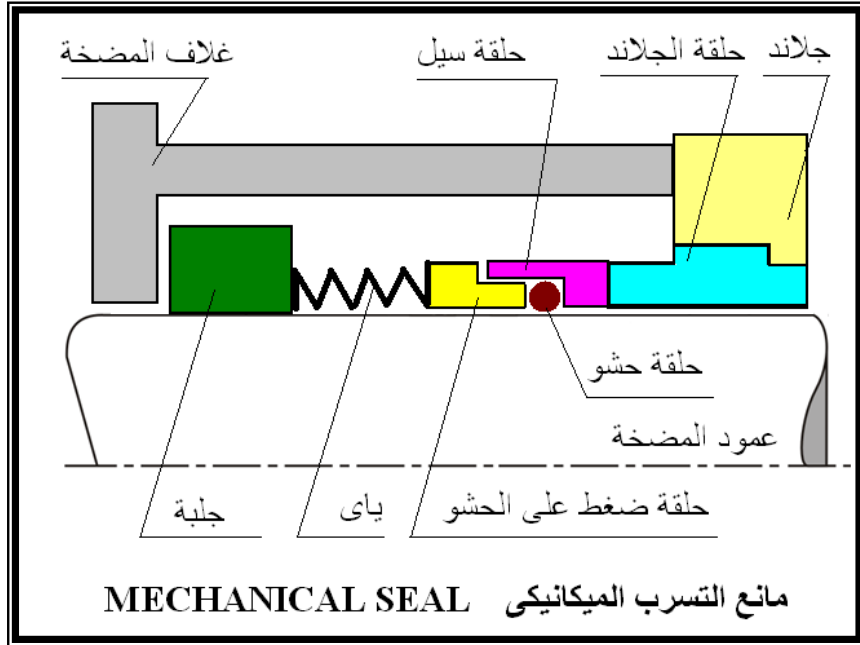

مانع تسرب بمجموعة يآيات



مانع تسرب بيأى واحد

## CLASSIFICATION OF MECHANICAL SEAL تقسيم الموانع الميكانيكية

### التقسيم طبقاً لأوضاعها على العمود

i. المانع الفردي SINGLE SEAL

أ- المانع الفردي المركب داخل المضخة INTERNALLY MOUNTED

ب- المانع الفردي المركب خارج المضخة EXTERNALLY MOUNTED

ii. المانع المتعدد MULTIPLE SAEL

أ- الموانع المزدوجة DOUBLE SEAL

ب- الموانع المترادفة TANDEM SEAL





### التقسيم طبقاً للتصميم





1- الموانع المتزنة أو الغير متزنة BALANCED OR UNBALANCED



2- الموانع ذات الرأس الدوارة أو الثابتة ROTATING OR STAIONARY SEAL HEAD

3- الموانع ذات الياي أو اليايات المتعددة SINGLE OR MULTIBLE SPRINGS

4- الموانع الثانوية الزاحفة أو الغير زاحفة PUSHER OR NON PUSHER SEAL

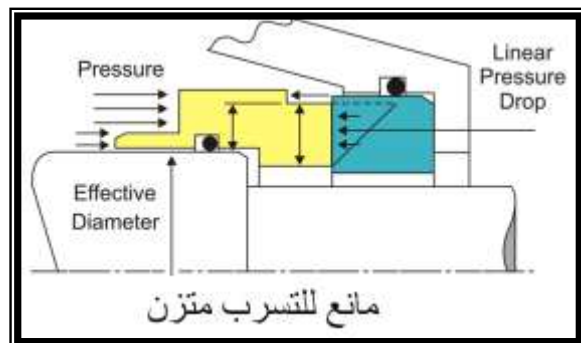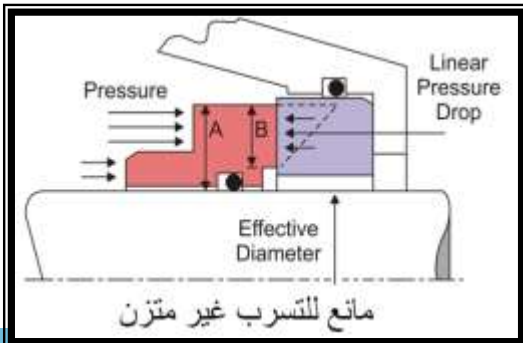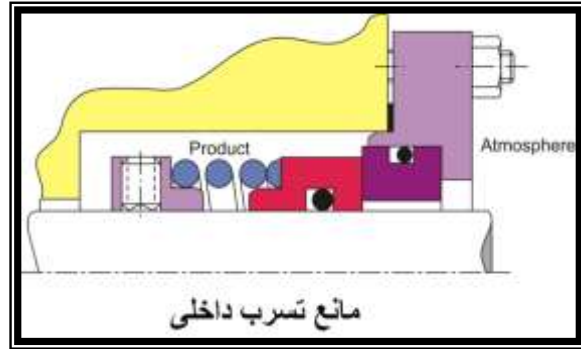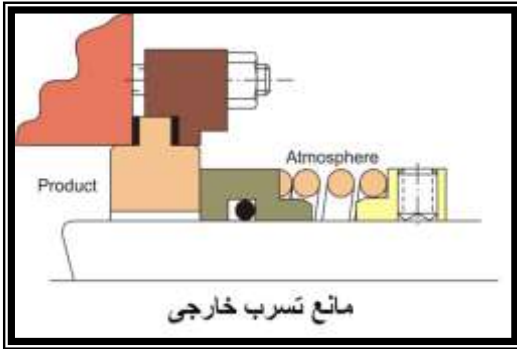

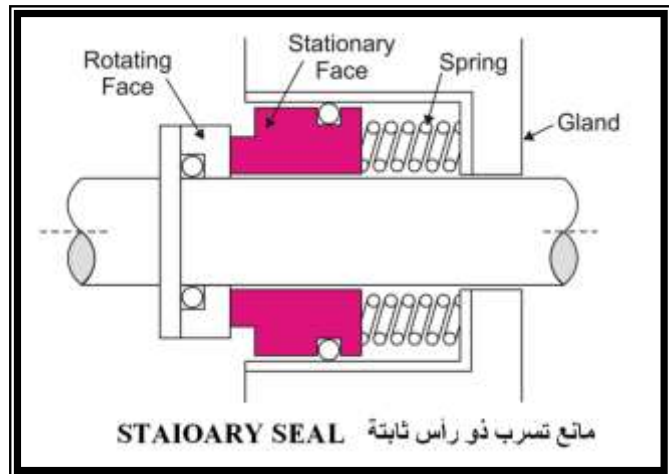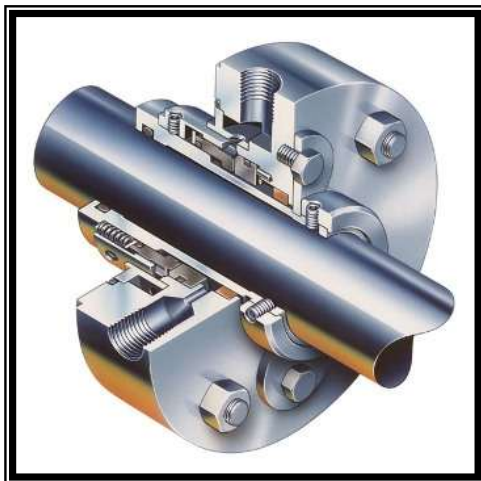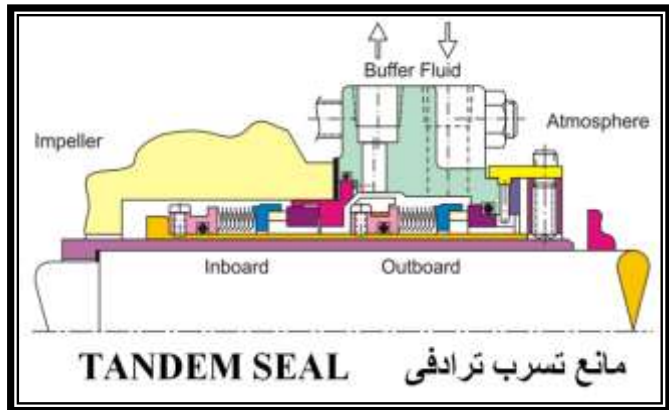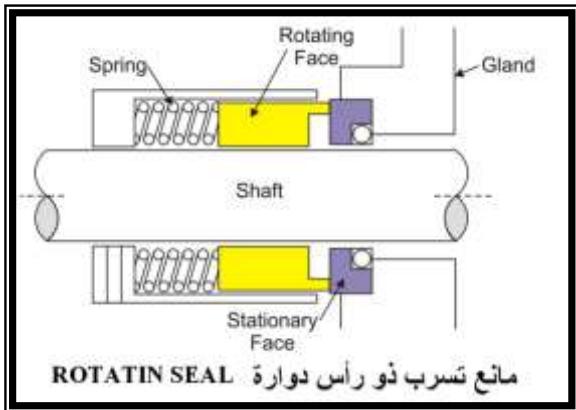

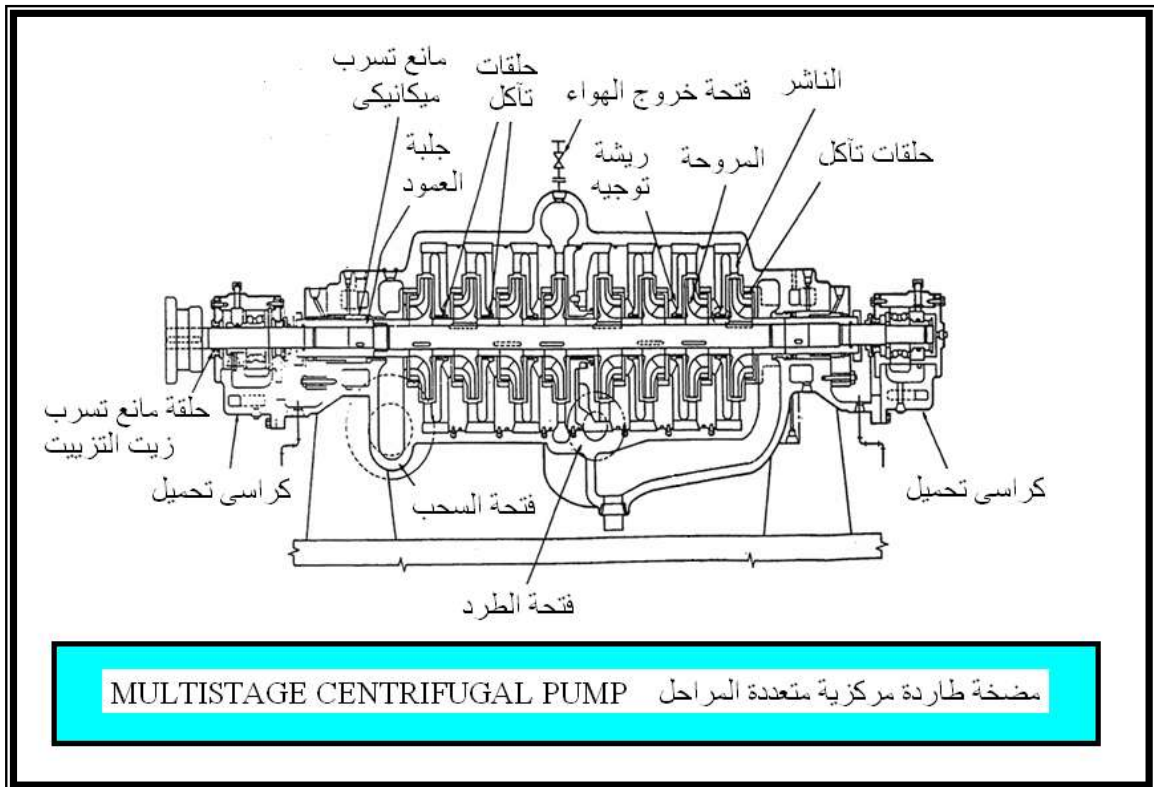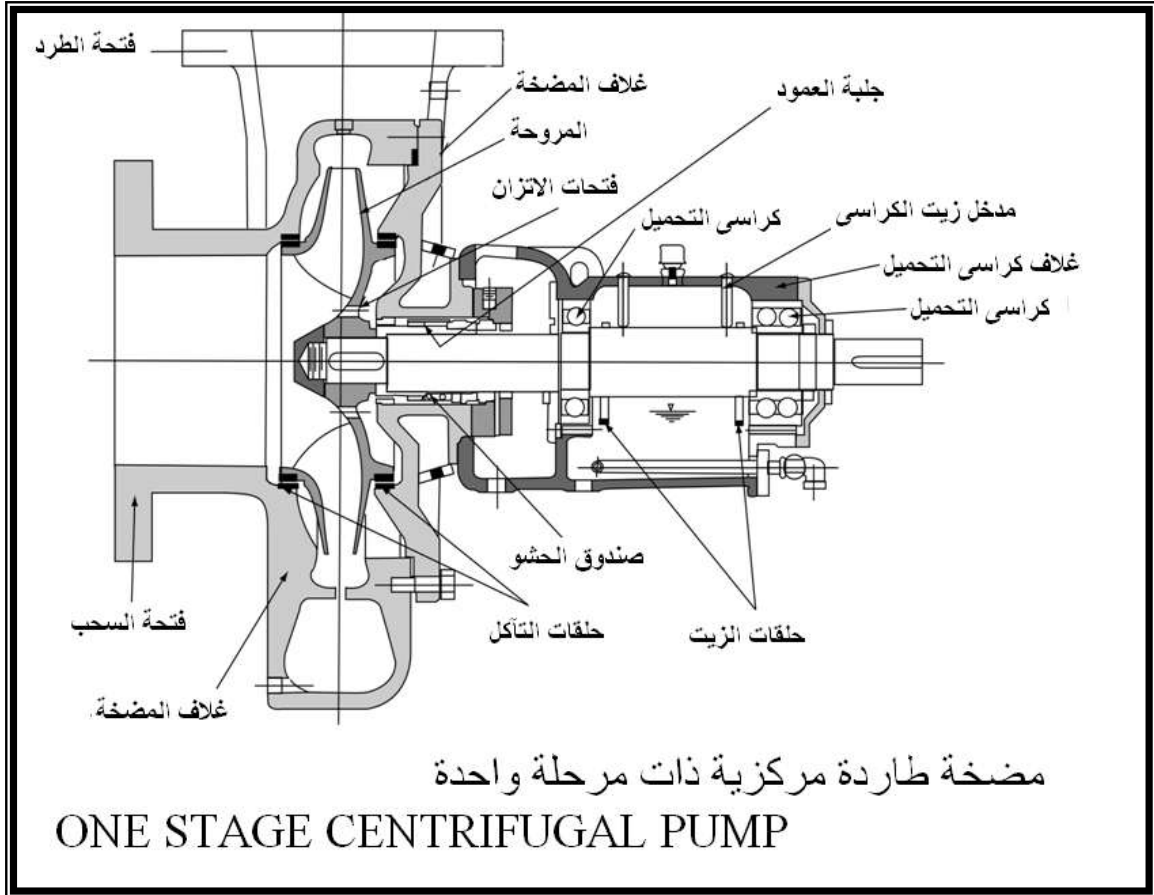

## الفصل الثالث : اختيار المضخة الطردة المركزية

### بعض المفردات و التعاريف الخاصة بالمضخة

أولاً قبل التعرف على أداء و اختيار المضخة يجب التعرف على بعض المفردات و التعاريف الخاصة بالمضخة

#### 1- الكثافة DENISTY

هي كتلة المائع فى وحدة الحجم وتتأثر بالحرارة و الضغط

#### 2- الوزن النوعى SPECIFIC WEIGHT

وهو عبارة عن وزن وحدة الحجم من المائع

#### 3- الحجم النوعى SPECIFIC VOLUME

هو مقلوب الوزن النوعى أى عبارة عن حجم وحدة الأوزان

#### 4- الكثافة النوعية SPECIFIC GRAVITY

هي النسبة بين كثافة السائل و كثافة الماء فى نفس درجة الحرارة

#### 5- ضغط المائع PRESSURE

الضغط هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات و الضغط دائماً عمودى على السطح المؤثر عليه

ضغط السائل = الكثافة × ارتفاع عمود السائل × عجلة الجاذبية

#### 6- الضغط البخارى VAPOUR PRESSURE

إذا أغلق حيز فوق السطح الحر للسائل فان هذا الحيز يتشبع ببخار السائل ويستمر انتقال الجزيئات بين البخار و السائل عند السطح الحر فإذا انخفض الضغط فى الحيز فوق سطح السائل عن ضغط التشبع فإن السائل يبدأ فى التبخر مرة أخرى و الضغط البخارى يتغير بتغير درجة الحرارة

#### 7- التصرف FLOW

هو حجم السائل المار بالنسبة للزمن

## 8- ضغط السحب SUCTION HEAD



هو قيمة ضغط المائع عند فتحة سحب المضخة و له حالتان

أ- الحالة الأولى إذا كانت المضخة تسحب من منسوب أعلى من منسوب محور مروحة

المضخة و يسمى منسوب الضغط SUCTION HEAD

ب- الحالة الثانية إذا كانت المضخة تسحب من منسوب أقل من منسوب محور مروحة

المضخة و يسمى منسوب الرفع SUCTION LIFT

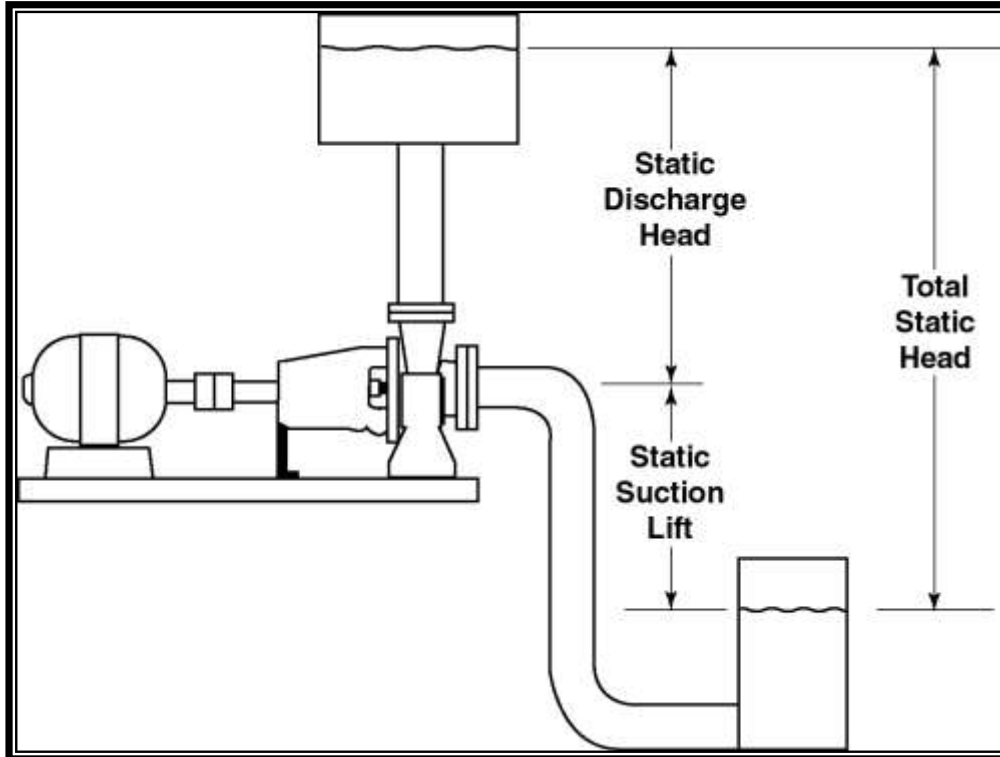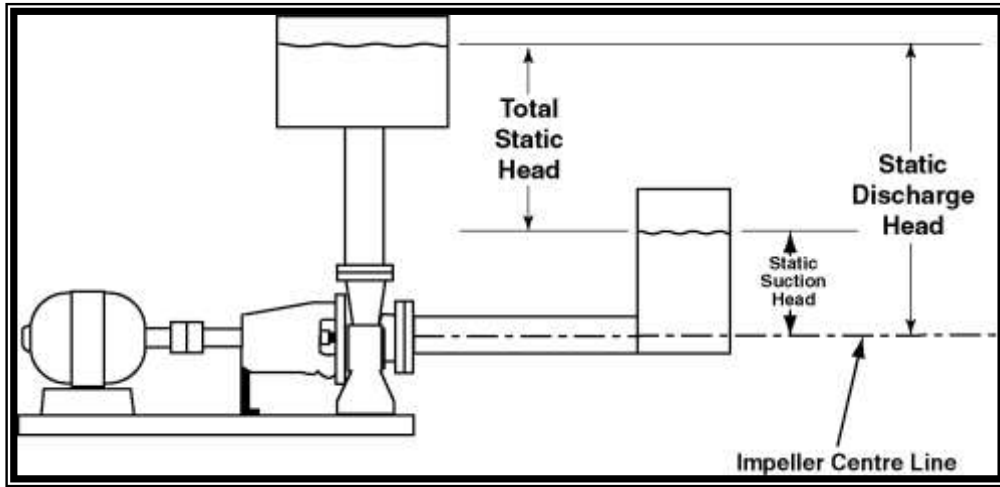

## السرعة النوعية SPECIFIC SPEED

السرعة النوعية عبارة عن تعبير أمكن منه ربط كل متغيرات المضخة تحت رقم واحد يعبر عن المضخة و ممكن التعبير عنها بالمعادلة الآتية

$$N_s = (N \times \sqrt{Q}) / H^{3/4}$$

حيث


**$N_s$**  : السرعة النوعية SPECIFIC SPEED

**$N$**  : سرعة دوران مروحة المضخة (عدد اللفات في الدقيقة)

**$Q$**  : معدل تصرف السائل (بالمتر المكعب على الثانية) FLOW

**$H$**  : إرتفاع عمود السائل (بالمتر) HEAD

وتعتبر السرعة النسبية من أهم الأرقام التي تدل على نوع المضخة و شكل المروحة فعند القيم الصغيرة للسرعة النسبية تكون المروحة قطرية والسرعات النسبية المتوسطة تكون المروحة ذات تدفق مختلط و عند القيم العالية جداً للسرعة تكون المروحة محورية

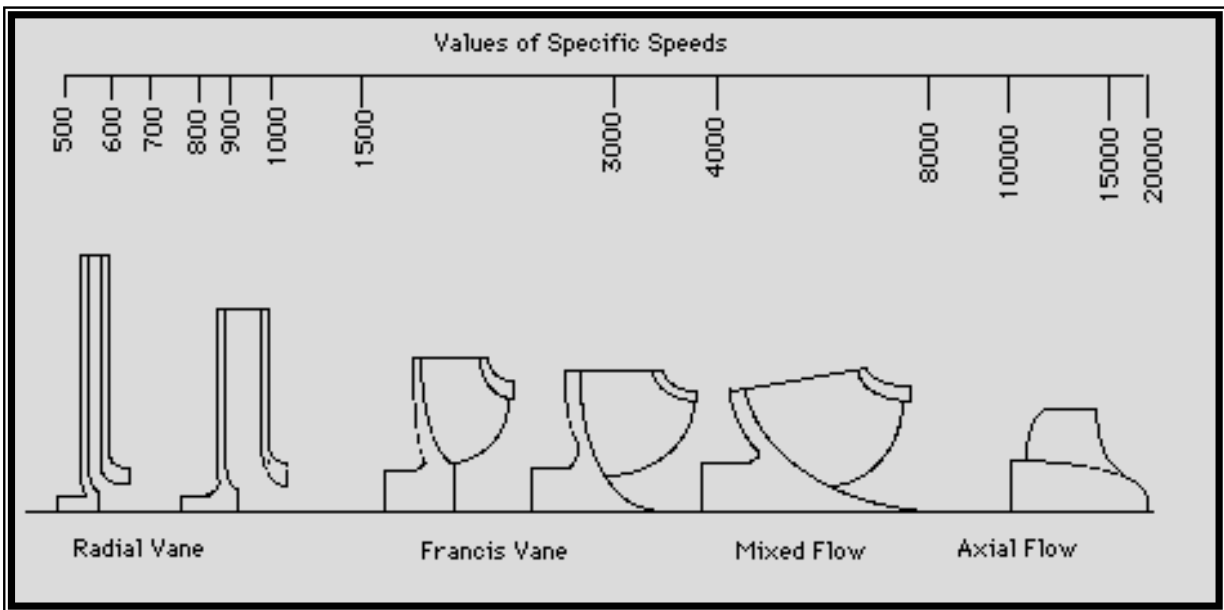




## PRESSURE , LEVEL RELATIONSHIP العلاقة بين الضغط و منسوب السائل

لو افترضنا أن هناك وعاء تم ملؤه بالسائل حتى ارتفاع  $H$  فإن الضغط الواقع على أي نقطة في السطح السفلي للإناء تحسب من العلاقة الآتية

$$P = \rho \times g \times h$$

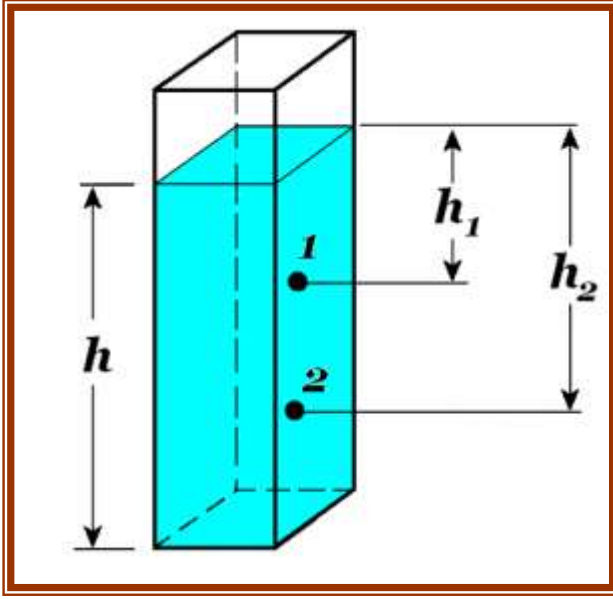

حيث

$P$  : ضغط السائل

$\rho$  : كثافة السائل

$g$  : عجلة الجاذبية

$h$  : ارتفاع عمود السائل

ومن الشكل أيضاً نجد أن الضغط عند النقطة 1 يمكن حسابه من المعادلة الآتية

$$P_1 = \rho \times g \times h_1$$

ومن الشكل أيضاً نجد أن الضغط عند النقطة 2 يمكن حسابه من المعادلة الآتية

$$P_2 = \rho \times g \times h_2$$

وحيث أن  $h_1 < h_2$

$$P_1 < P_2 \quad \text{إذاً}$$

وهذا يعنى أنه كلما يزداد منسوب أو ارتفاع عمود السائل زاد الضغط

## العوامل التي تؤثر على أداء المضخة

### 1- تأثير السرعة على أداء المضخة

كلما أمكن تصميم المضخة المروحية لدرجة أكبر استطعنا الحصول على مضخات تعطي معدل أكبر و ضغط أعلى و كفاءة أعلى فمثلاً عند سرعة 1500 لفة / دقيقة لا يمكن الحصول على تصرف أعلى من (5.7 جالون / دقيقة و ضغط أعلى من 220 رطل / البوصة المربعة و كفاءة 23 % ) و لكن تستطيع الحصول على (11.2 جالون / دقيقة و ضغط أعلى من 800 رطل / البوصة المربعة و كفاءة 40 % ) لنفس المروحة عند سرعة 3000 لفة / دقيقة و عليه فإن تصميم المضخات لسرعات أعلى أمكن التوصل لمعدلات تصرف و ضغوط و كفاءات أفضل و بالتالي ينخفض حجم المضخة بالنسبة للقدرة المستهلكة بالحصان لإدارتها و ينعكس هذا على التكلفة المبدئية للمضخة و المحرك و تكلفة التشغيل بعد ذلك

### 2- تأثير الخلوص على أداء المضخة

للخلوص الذي يكونه حلقات الاحتكاك تأثير كبير على كفاءة المضخة و قدرتها على الوصول للتصرف المصممة عليه فكلما زاد الخلوص كان كمية السائل الراجع من الطرد للسحب مرة أخرى من خلال هذا الخلوص بمثابة خسارة لأنه تم ضغطه مسبقاً وسيتم ضغطه مرة أخرى و كلما كان هذا الخلوص أقل كان السائل المار من خلاله أقل وبالتالي أمكن للمضخة تحقيق التصرف المطلوب بكفاءة أكبر

### 3- تأثير تقليل قطر المروحة على أداء المضخة

تصمم المضخات عادة بحيث تقبل لأغلفتها أقطار متنوعة للمروحة حتى نستطيع الاستجابة لأي تغير في ظروف التشغيل و عليه فإن تقليل قطر المروحة ينتج عن ذلك ضغط للطرد أقل و تصرف أقل و بالتالي كفاءة أقل

#### 4- التكهف CAVITATION

تطلق كلمة تكهف عند تكون فقاعات أو جيوب مملوءة بالهواء أو الأبخرة أو الغازات أو خليط ما سبق داخل السائل وتحدث هذه الظاهرة عند أحد الأسباب الآتية

أ- تسرب الهواء لداخل المضخة عبر أحد أجزاءها مثل ثقب فى الغلاف أو غرفة الحشو أو مانع التسرب الميكانيكى أو أحد أنابيب السحب و يمكن حلها بمعالجة المكان الذى تسرب منه الهواء

ب- عندما تكون ظروف السحب مهياة لتكون بخار السائل المضغوط من انخفاض لضغط السحب أو ارتفاع لدرجة الحرارة و نستطيع معالجة هذا الأمر بجعل ظروف السحب ظروف لا يتكون فيها بخار للسائل عبر التحكم فى الرقم الآتى

(صافى الضغط الموجب للسحب NET POSITIVE SUCTION HEAD)

و عندما تكون هذه الجيوب و الفقاعات فى منطقة السحب فإنها تنجرف مع سريان السائل داخل المضخة ليعلو ضغطها بدورها كالسائل و لكن كونها فى حالة بخارية قابلة للانضغاط أكثر من السائل فإنها تستجيب بصورة أكبر لضغط السائل حولها و يصل ضغطها لحالته القصوى قبل الاصطدام بالمروحة لتصطدم بالمروحة كالقنبلة الدقيقة جداً مكونة نحرأ فيها و مع انفجار عدد كبير من الفقاعات و استمرار هذه الظاهرة لفترة يسمع للمضخة صوت طرقات عالية جداً و اهتزازات و ينتج عن ذلك مشاكل كبيرة للمضخة و هى

- نحر و تآكل فى المروحة
- تدمير لكراسى التحميل
- اهتزازات و ضوضاء عالية
- انحناء لعمود الإدارة



#### 5- صافى الضغط الموجب للسحب (NPSH) NET POSITIVE SUCTION HEAD

هو أقل ضغط سحب يمكن للمضخة أن تعمل عنده لتعطى الضغط و التصرف المطلوبين دون التعرض لظاهرة التكهف و لصافى الضغط الموجب نوعان

أ- صافي الضغط الموجب للسحب المطلوب (NPSH (REQUIRED)

تقوم المصانع المنتجة للمضخات بتحديد صافي الضغط الموجب للسحب و الذي يمكن للمضخة أن تعمل عنده لتعطي الضغط و التصرف المطلوبين دون التعرض لظاهرة التكيف

ب- الضغط الموجب للسحب المطلوب (NPSH (AVAILABLE)

بعد تصميم خط أنابيب سحب المضخة يمكن حساب الضغط عند آخره أي عند فتحة سحب المضخة بحيث يساوي أو أكبر من الضغط داخل المضخة حتى لا يحدث ظاهرة التكيف

**$NPSH (AVAILABLE) \geq NPSH (REQUIRED)$**


6- تأثير درجة الحرارة

يتأثر السائل المدفوع عبر المضخة عند زيادة درجة حرارته نظرا لما يتبع ارتفاع درجة الحرارة من إمكانية ظهور بخار للسائل عند هذا الضغط بعد الارتفاع في الحرارة

7- اللزوجة

كلما زادت اللزوجة قلت كفاءة المضخة المروحية وفي هذه الحالة يمكن تسخين السائل قبل دخوله للمضخة

**PUMP CHARACTERISTIC CURVES منحنيات أداء المضخة**

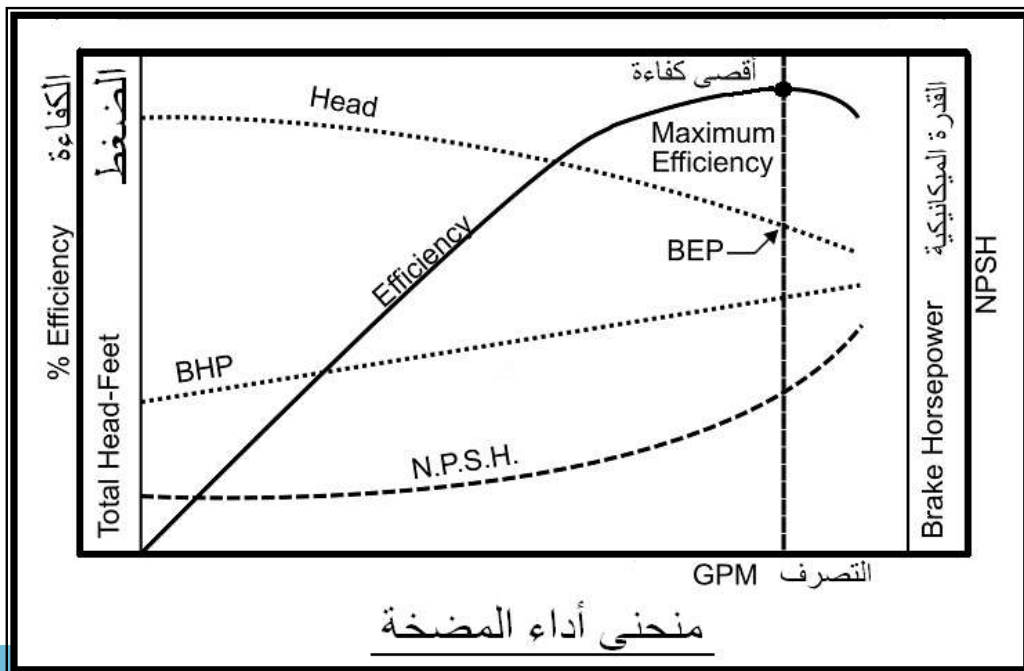


منحنيات أداء المضخة هي مجموعة منحنيات تبين طريقة استجابة المضخة للتغيرات من ضغط و كمية تصرف و مدى تأثير ذلك على القدرة الميكانيكية المستهلكة و الكفاءة و ممكن استخلاص بعض النقاط المهمة من هذه المنحنيات

- إذا زادت كمية التصرف قل ضغط طرد المضخة
- إذا زادت كمية التصرف زادت القدرة الميكانيكية المستهلكة
- عند قيمة محددة لكل من الضغط و التصرف نحصل على أقصى كفاءة للمضخة

### نقطة التشغيل OPERATING POINT

هي عبارة عن الظروف المصمم عليها تشغيل المضخة من ضغط و كمية تصرف ولتحديد نقطة التشغيل يتم رسم منحنى خط أنابيب طرد المضخة مع منحنى أداء المضخة و عند نقطة التقاء المنحنيين تكون هذه النقطة هي نقطة التشغيل و عندها يتم النظر في كفاءة المضخة عند هذه الظروف فإن كانت قريبة جداً من قيمة أقصى كفاءة كان اختيار المضخة مثالي أما لو كانت هذه الظروف بعيدة عن أقصى كفاءة يتم اختيار مضخة أخرى ليتم مقارنة نقطة التقائها مع منحنى خط الطرد مع الكفاءة و هكذا حتى نصل لأقرب نقطة تشغيل لأقصى كفاءة


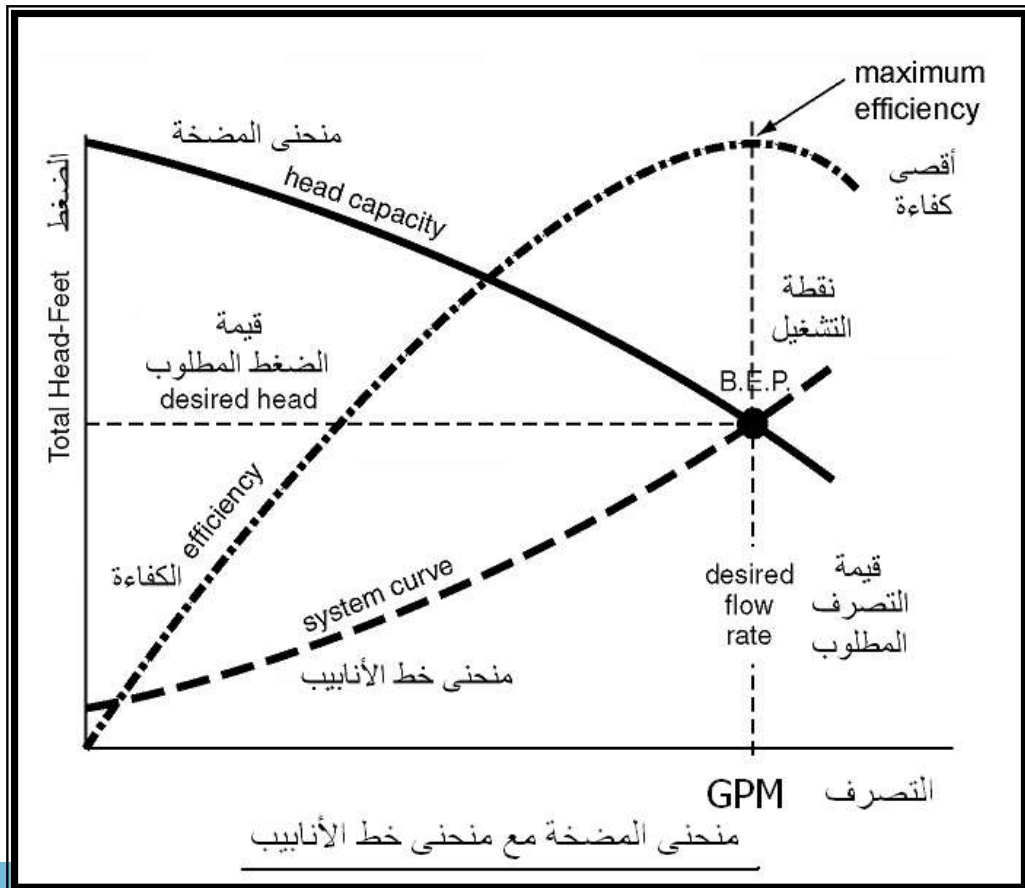


## طرق تشغيل مجموعة من المضخات

في محطات الضخ الكبيرة دائما ما يكون الحاجة للحصول على ضغوط عالية أو كميات تصرف كبيرة لا تكفي مضخة واحدة لتنفيذ هذه المهام و بالتالي يتم الاستعانة بمجموعة من المضخات و يتم ربطهم ببعض على التوالي أو على التوازي حسب تصميم محطة المضخات

### 1. التشغيل على التوازي PARALLEL OPERATION



في هذه الطريقة يمكن تشغيل مضخات متقاربة في الضغط و يتم توصيل جميع خطوط السحب بمجمع واحد و توصيل جميع خطوط الطرد بمجمع واحد أيضا أو على خط طرد المحطة وبهذه الطريقة نجد أن الضغط الناتج قريب جداً من ضغط المضختين بينما كمية التصرف هي مجموع ما يمكن أن تصرفه كل مضخة منفردة

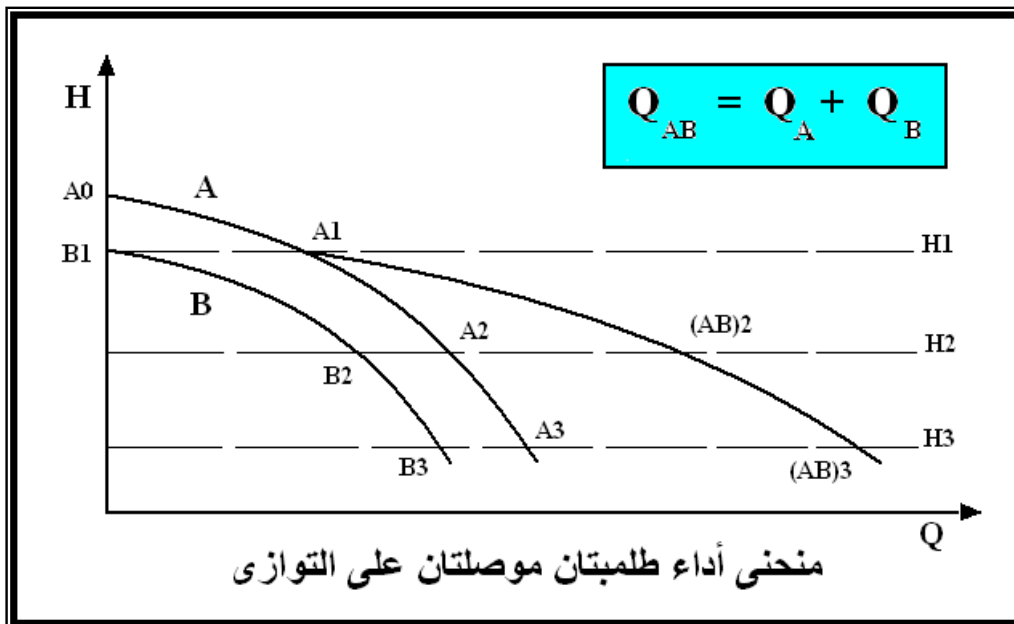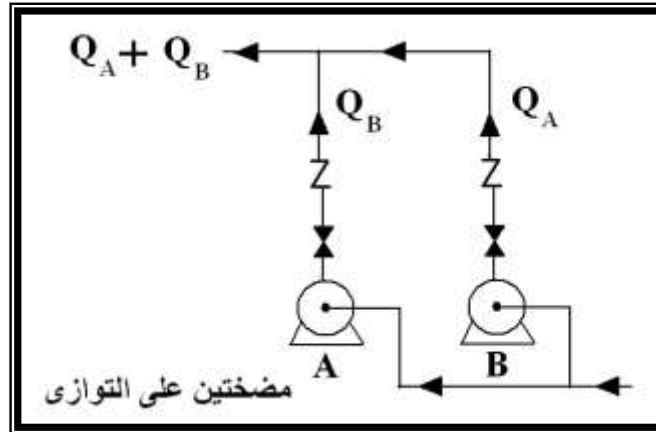

فمثلاً كما في الشكل السابق لو تم توصيل مضخة A مع مضخة B على التوازي كان المنحنى الناتج للمضختين هو المنحنى الواصل من [ A0 – A1 - (AB)2 – (AB)3 ]

## 2. التشغيل على التوالي SERIES OPERATION

في هذه الطريقة يمكن تشغيل مضخات متقاربة في كمية تصرفها و يتم توصيل طرد المضخة الأولى سحب المضخة الثانية وبهذه الطريقة نجد أن كمية التصرف الناتج قريب جداً من تصرف المضختين بينما الضغط الناتج هو مجموع ما يمكن أن تضغطه كل مضخة منفردة

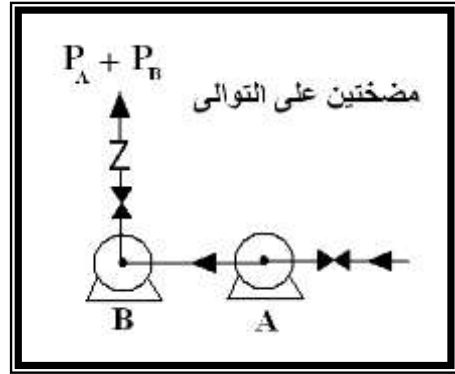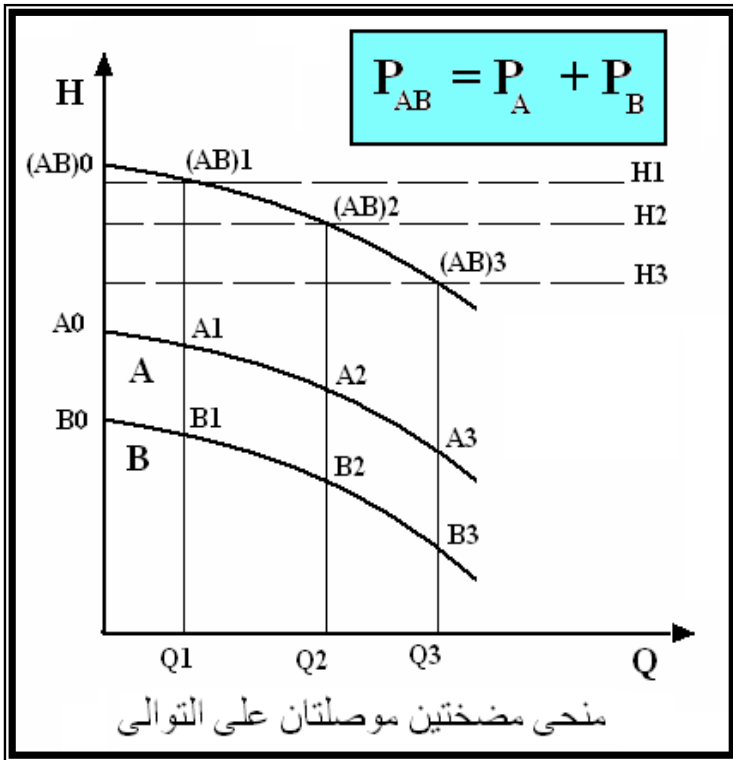


فمثلاً كما في الشكل السابق لو تم توصيل مضخة A مع مضخة B على التوالي كان المنحنى الناتج للمضختين هو المنحنى الواصل من [ A0 – (AB)1 - (AB)2 – (AB)3 ]



## الفصل الرابع : المضخات إيجابية الإزاحة

### المضخات ذات الإزاحة الموجبة POSITIVE DISPALCEMENT PUMPS

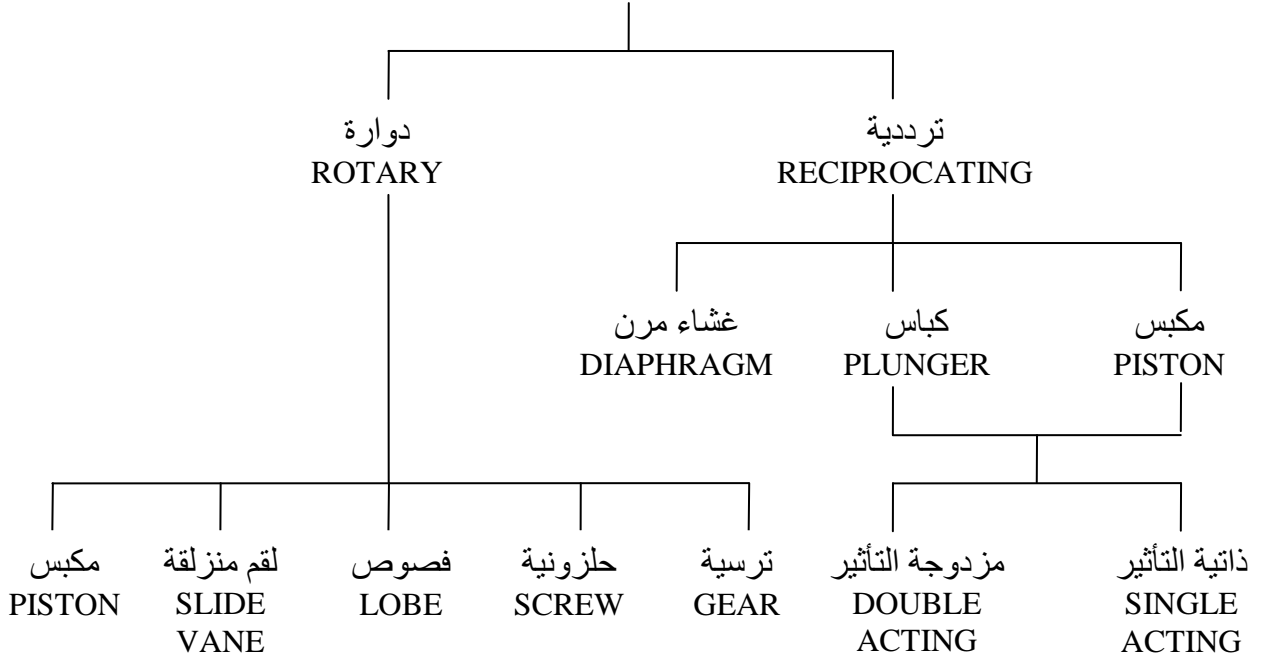

وللمضخات الإيجابية قسمين رئيسيين

● مضخات ذات حركة ترددية RECIPROCATING PUMPS

● مضخات ذات حركة دورانية ROTARY PUMPS

#### 1- مضخات ذات حركة ترددية RECIPROCATING PUMPS

تعتمد فكرة هذه المضخات على غرفة محكمة يتحرك فيها عضو بشكل ترددي بحيث يتحكم أثناء تردده في حجم هذه الغرفة فإذا تحرك هذا العضو حركة تسببت في نقصان الضغط داخل الغرفة عن خط السحب قام بسحب السائل لداخل الغرفة من خلال صمام السحب حتى تنعكس الحركة ليقوم العضو بتقليل حجم الغرفة طارداً بذلك ما بداخل الغرفة من سائل إلى خط الطرد عبر صمام الطرد

ومن الأنواع الرئيسية فيها المضخة ذات المكبس وذات الكباس و المضخة ذات الغشاء

## PLUNGER PUMPS مضخات الكباس



### PISTON PUMPS و مضخات المكبس

#### فكرة العمل

تتكون هذه المضخات من غرفة اسطوانية CYLINDER يتردد داخلها عمود اسطوانى أو الكباس و تسمى فى هذه الحالة PLUNGER PUMP أو مكبس و تسمى فى هذه الحالة PISTON PUMP فإذا ما تحرك العمود خارجاً من الاسطوانة سميت هذه الحركة مشوار السحب SUCTION STROKE فيزداد حجم الغرفة و ينخفض ضغطها فينفتح صمام السحب و ينغلق صمام الطرد و يدخل السائل للغرفة فيملأها و عندما يتحرك العمود داخلاً الاسطوانة سميت هذه الحركة مشوار الطرد DISCHARGE STROKE فيقل حجم الغرفة و يزداد ضغطها فينغلق صمام السحب و يفتح صمام الطرد و يخرج السائل من الأسطوانة


#### طريقة العمل

عندما يتحرك عمود المرفق CRANK SHAFT حركة دورانية يقوم ذراع التوصيل CONNECTING ROD بتحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية للكرسى المنزلق CROSS HEAD الذى يدفع معه الكباس PLUNGER أو المكبس PISTON إلى داخل الاسطوانة CYLINDER و أثناء الحركة لخارج الاسطوانة (مشوار السحب) SUCTION STROKE ينخفض ضغط الاسطوانة عن ضغط السائل فى ماسورة السحب فينفتح صمام السحب و ينغلق صمام الطرد و يملأ السائل الاسطوانة و أثناء الحركة لداخل الاسطوانة (مشوار الطرد) DISCHARGE STROKE يزداد ضغط الاسطوانة عن ضغط السائل فى ماسورة الطرد فينفتح صمام الطرد و ينغلق صمام السحب و يخرج السائل من الاسطوانة لخط الطرد

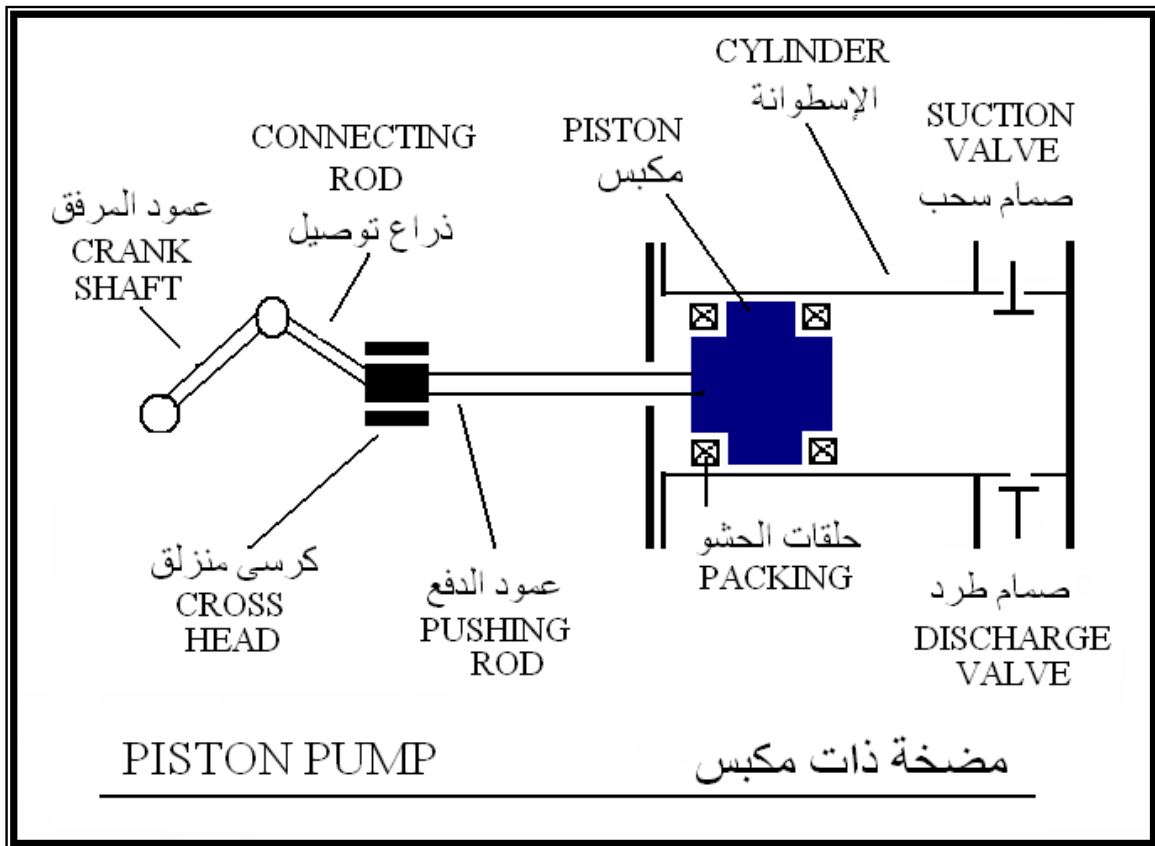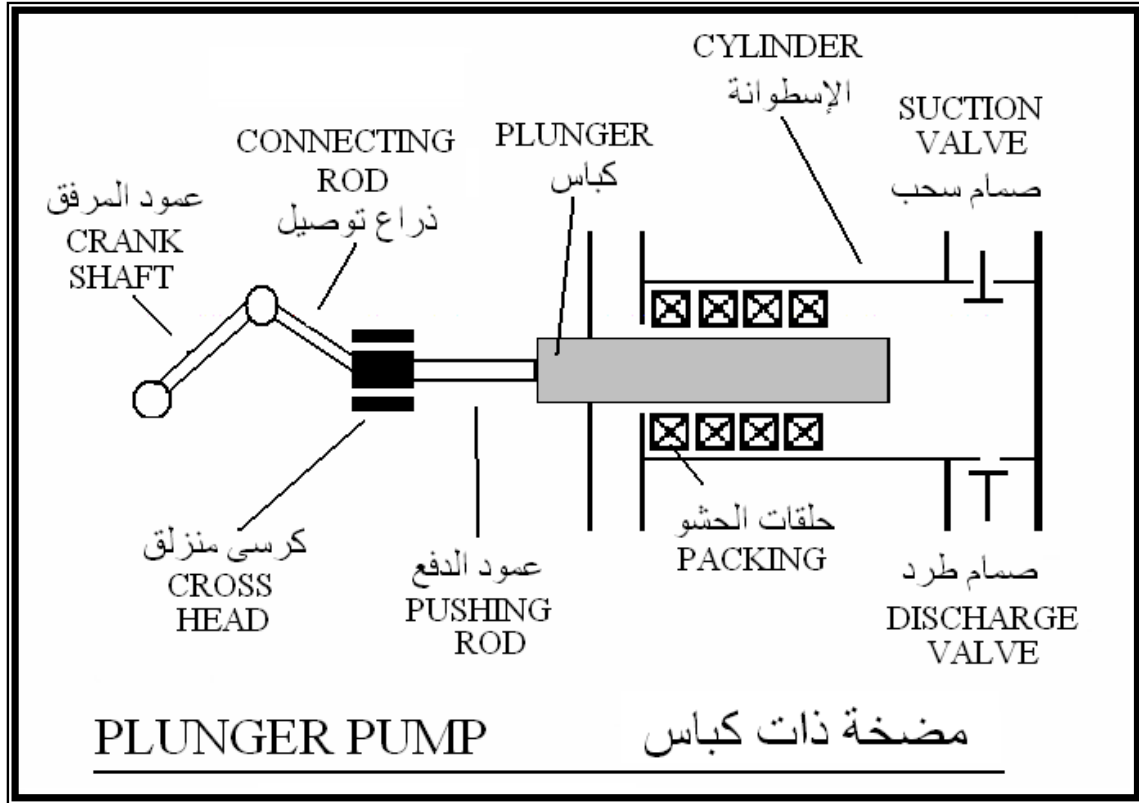


## MOVEMENT PLAN مستوى الحركة

تصمم المضخات الترددية إما رأسية أو أفقية و الميزة الوحيدة للمضخات الرأسية أن حركتها الرأسية منعت تأثير وزن الكباس على الجانب السفلي على حلقات حشو مانع التسرب

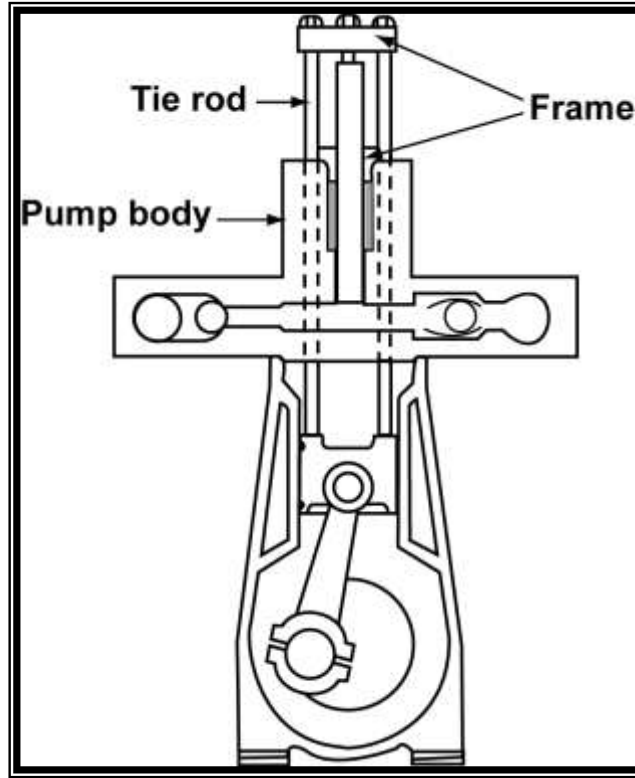



مضخة ذات كباس رأسية VERTICAL PLUNGER PUMP

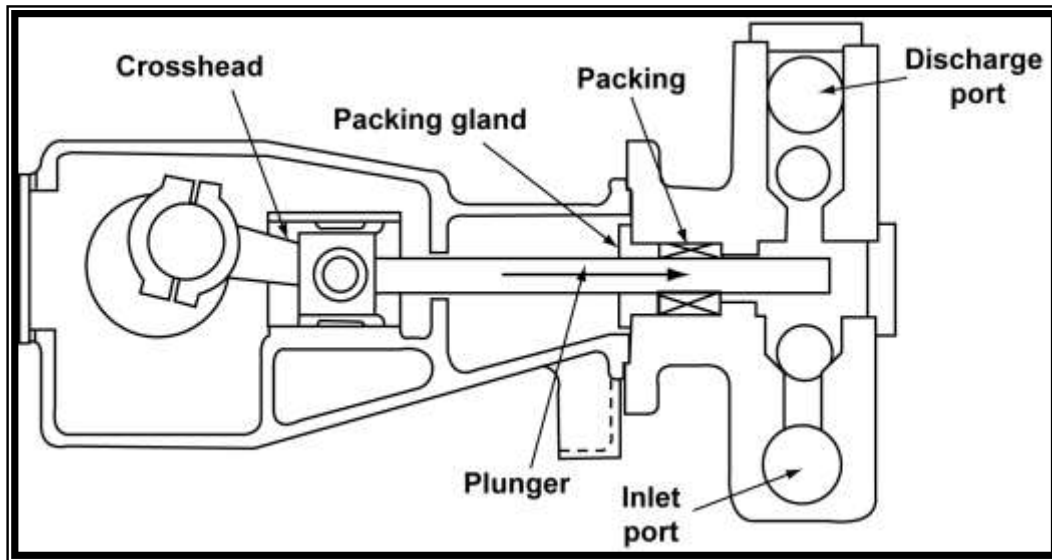

مضخة ذات كباس أفقية HORIZONTAL PLUNGER PUMP


## المضخة الترددية مزدوجة التأثير DOUBLE ACTING RECIPROCATING PUMP

نظراً لوجود شوطين (سحب و طرد) في عمل المضخة الترددية فإن التصرف الناتج عنها متقطع و لحل هذه المشكلة تم تصميم المضخة الترددية مزدوجة التأثير و تطلق كلمة مزدوجة التأثير على المضخة التي تقوم بإجراء عمليتي السحب و الطرد في آن واحد في المشوار الواحد بدلاً من مشوارين حيث يتميز تركيبها بوجود الكباس بوسط الاسطوانة ليقوم بتقسيمها لقسمين كل قسم فيهما يحتوي على صمامين أحدهما للسحب و الآخر للطرد و بذلك عندما يتحرك الكباس داخلاً لأحد نصفي الاسطوانة ضاغطاً لها و في نفس الوقت يخرج من نصف الاسطوانة الآخر ليقوم بعملية السحب في أحد النصفين و الطرد في النصف الآخر ثم العكس و هكذا

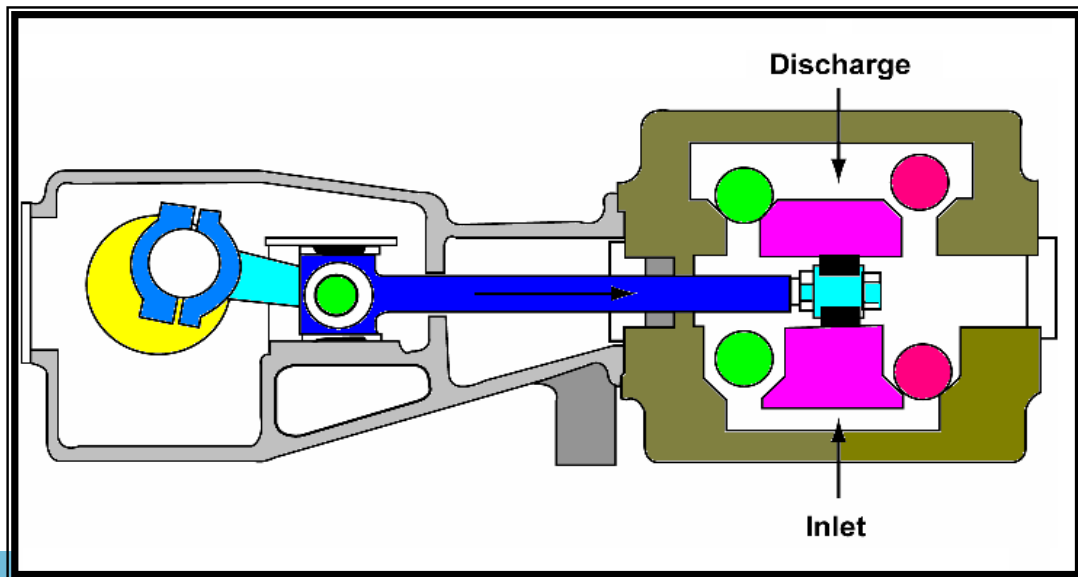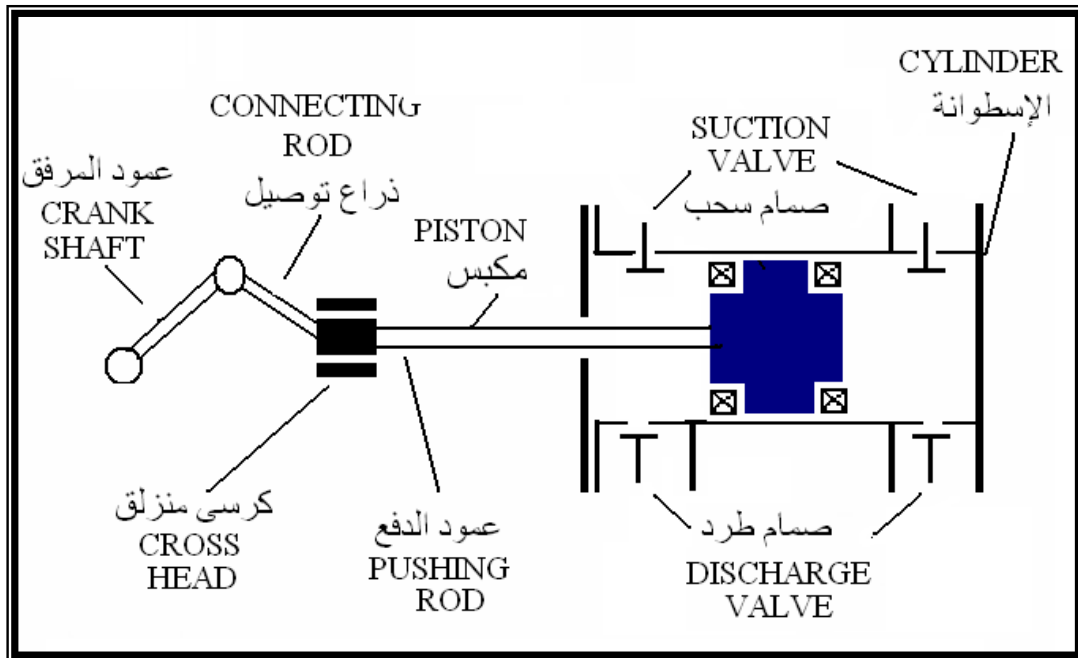

## الأجزاء الرئيسية للمضخة المكبسية

1. المكبس أو الكباس PISTON OR PLUNGER
2. عمود المرفق CRANK SHAFT
3. الاسطوانة CYLINDER
4. الرأس المنزلة CROSS HEAD
5. ذراع التوصيل CONNECTING HEAD
6. صمام الطرد DISCHARGE PORT ( VALVE )
7. صمام السحب SUTION PORT ( VALVE )
8. حلقات الحشو PACKING

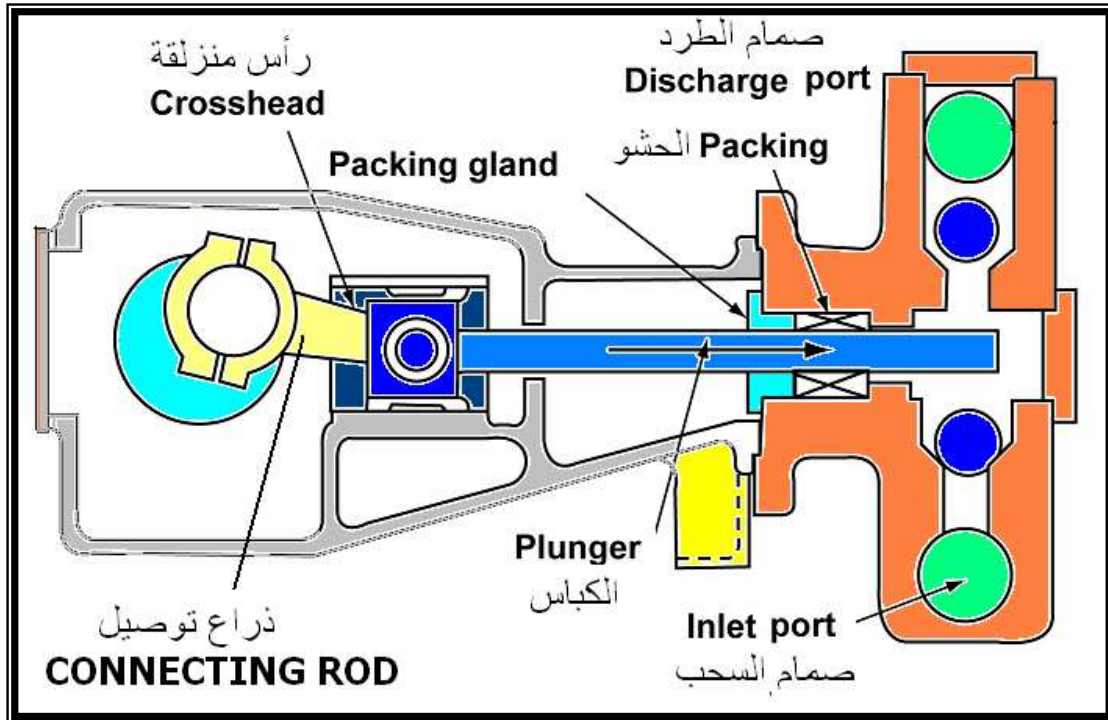


## ملحقات المضخة المكبسية الترددية

### 1. صمام التصريف RELEIF VALVE

تتعرض المضخات أثناء التشغيل إلى زيادة في ضغط التشغيل عما صممت عليه المضخة و لهذا يجب تزويد المضخة الترددية بصمام لتخفيف ضغط الطرد عندما تتخطى الزيادة المتوقعة لضغط التشغيل

### 2. صمام الترجيع BYBASS VALVE

عند بدء إدارة المضخة الترددية فإنها تواجه الحمل مباشرة و بالتالى تواجه الأجزاء المتحركة بها لإجهادات شديدة قد تتسبب فى كسرها كما أن محرك المضخة لا يمكن تحميله بحمل مفاجئ قد يتسبب فى خلل لأدائه ولذلك يجب تركيب صمام ترجيع بين خطى السحب و الطرد بحيث تبدأ المضخة فى الدوران صمام السحب مفتوح و صمام الطرد مغلق و صمام الترجيع مفتوح ثم يتم فتح صمام الطرد تدريجياً مع غلق صمام الترجيع و بالتالى يتم تحميل المضخة تدريجياً

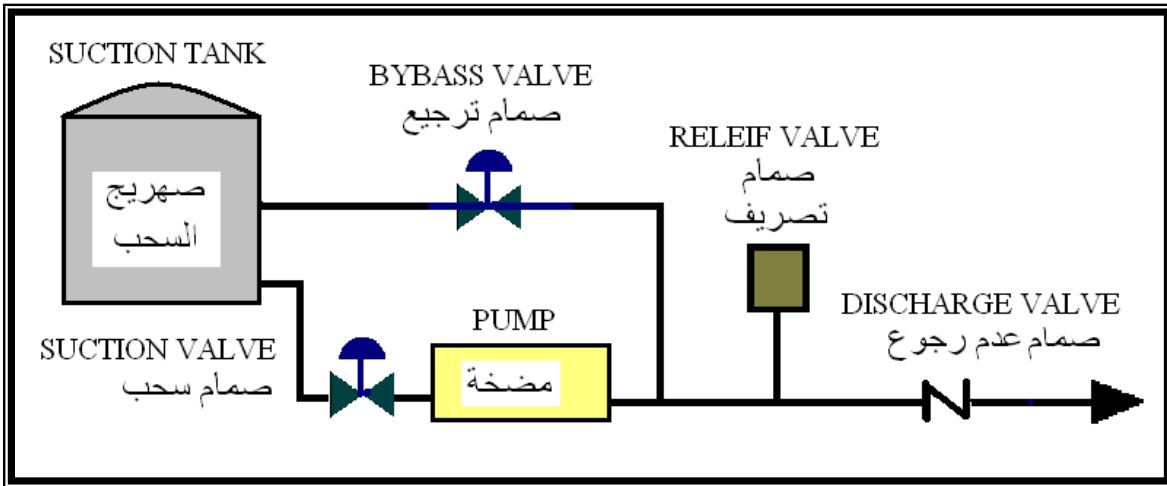




## DIAPHRAGM PUMPS مضخات ذات الغشاء

تم تصنيف هذه المضخات ضمن مضخات الإزاحة الموجبة POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS حيث تعتمد هذه المضخات على غشاء مطاط مرن مثبت من محيطه بشكل محكم ضد التسريب و هذا الغشاء يكون بمثابة غطاء حاكم لغرفة ضغط معدنية بها سائل و بها فتحتين إحداهما لدخول السائل و الأخرى لخروج السائل و الغشاء يتحرك حركة ترددية من خلال وسيلة ميكانيكية مثل عمود المرفق أو كامرة لا مركزية أو سائل أو هواء متردد الضغط و يتحكم في دخول السائل و خروجه من غرفة الضغط صمامي عدم رجوع أحدهما في جهة السحب و الآخر في جهة الطرد و الخاصية المميزة لهذه المضخات أنها لا يحدث فيها تسريب للسائل وذلك لعدم الحاجة إلى مانع للتسرب لعدم وجود مكبس أو كباس يتردد داخل غرفة الضغط لذلك يمكن استخدامها في التطبيقات التي تشترط عدم تسرب السائل أثناء عملية الضخ كما إنها تعتبر مضخة ذاتية التحضير و يمكنها أن تعمل دون وجود سائل في خط السحب بدون أن يحدث فيها تلف

و يتم تحريك الغشاء عن طريق حركة ميكانيكية أو بواسطة الهواء المضغوط

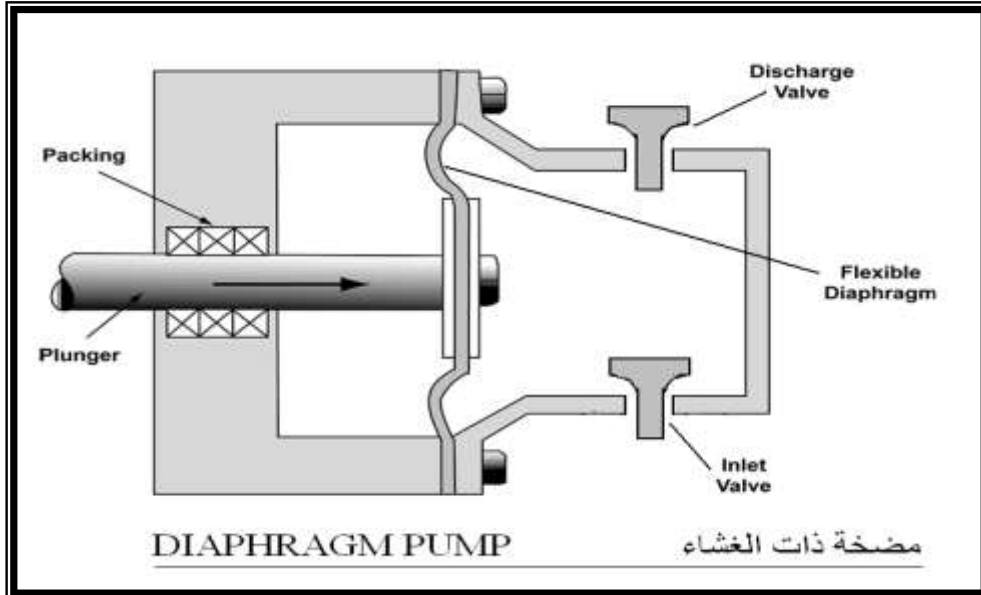



## المضخات الغشائية المدارة ميكانيكياً

المضخات الغشائية المدارة ميكانيكياً تشبه لحد كبير المضخات المكبسية فى وجود مكبس مثبت فى خلف الغشاء ليقوم بتحريكه الحركة الترددية المطلوبة وكما فى المضخة تتم دورة مضخة الغشاء على مشوارين أحدهما مشوار السحب عندما يتحرك الغشاء ويزداد حجم غرفة الضغط فينخفض الضغط داخلها عن ضغط خط السحب فيفتح صمام السحب ويغلق صمام الطرد و تمتلئ بذلك غرفة الضغط و المشوار الآخر هو مشوار الطرد عندما يتحرك الغشاء للجهة العكسية و يقل حجم غرفة الضغط فيزداد الضغط داخلها عن ضغط خط الطرد فيفتح صمام الطرد ويغلق صمام السحب ليتم طرد السائل فى خط الطرد و قد تصمم هذه المضخات بحيث يتم استغلال الحركة الترددية للكباس فى تشغيل غشاء ليكون مشوار السحب فى أحد الغشاءين هو طرد فى الغشاء الآخر و هكذا وتستخدم هذه المضخات فى نزع المياه و الرواسب عند صب الخرسانات فى المياه و فى محطات معالجة الصرف الصحى و فى ضخ الطينة الجيرية

## المضخات الغشائية المدارة بالهواء المضغوط

و عادة ما تكون هذه المضخات ذات غشاء مزدوج و تعتمد طريقة عملها على وجود غرفتان للمضخة مثبت فى كل منهما من حافظه الخارجية غشاء مطاطى و الغشاءين متصلان من منتصفهما بعمود و المضخة مزودة بصمام رباعى لتوزيع الهواء على الغرفتين بشكل تبادلى حتى يحقق السحب فى أحد النصفين بينما النصف الآخر يكون فى حالة طرد وهكذا

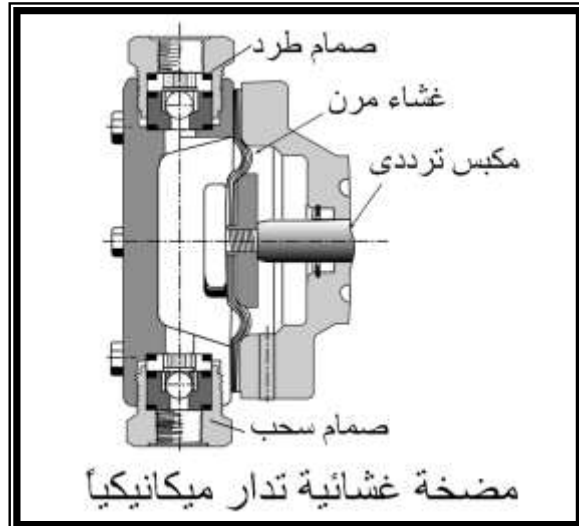

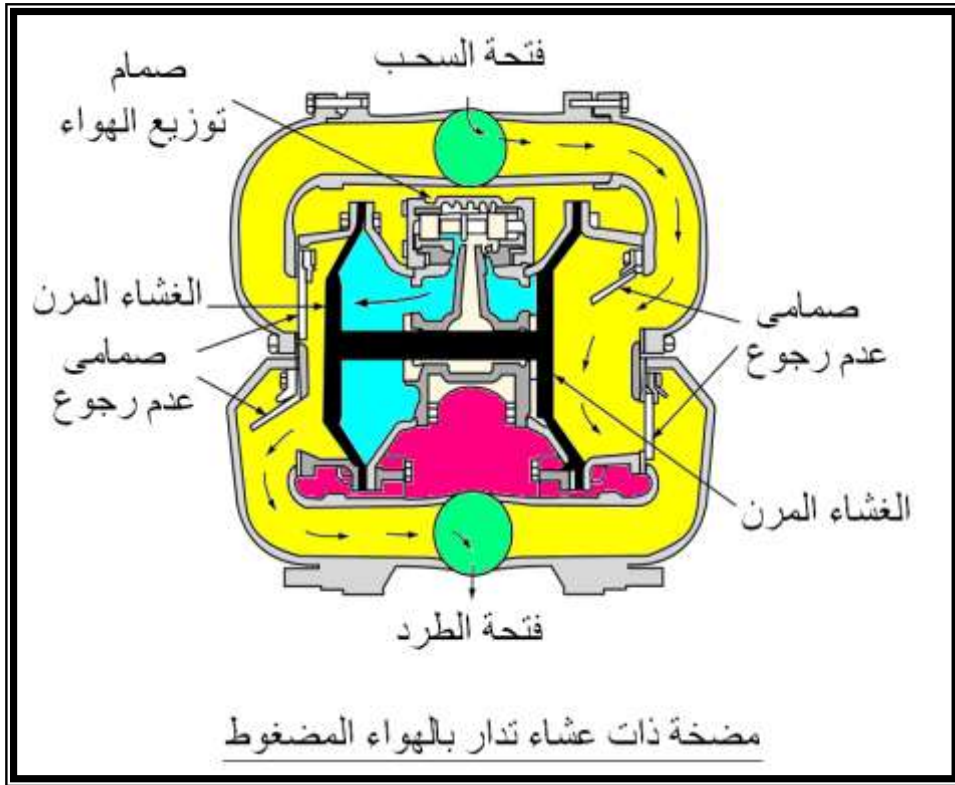

### عيوب المضخات ذات العشاء

1. لا يمكنها ضخ معدلات كبيرة
2. الضغوط الناتجة ضعيفة حتى 8.5 بار

### مميزات المضخات ذات العشاء

1. لا تحتاج إلى تحضير
2. لا ينتج عنها أي تسريب
3. يمكن أن تعمل و خط الطرد مغلق تماما
4. يمكن استخدامها في الأماكن المحدودة
5. يمكنها ضخ السوائل اللزجة جدا و العجائن
6. يمكنها ضخ السوائل التي تحتوى على حبيبات صلبة
7. عمليات الصيانة بها بسيطة
8. يمكنها نقل المواد الكيميائية المركزة
9. لا تحتاج إلى وصلات محورية و شاسيه و عمليات ضبط


## 2- مضخات ذات حركة دورانية ROTARY PUMPS

سميت هذه المضخات بهذا الاسم لأنها تعتمد على الحركة الدورانية للسائل من جهة السحب إلى جهة الطرد حيث يملأ السائل القادم من جهة السحب غرف صغيرة موزعة على العضو الدائر و بدورانه تنغلق هذه الغرف بإحكام على السائل و باستمرار الدوران تصل هذه الغرف إلى جهة الطرد فتنتفح بصورة تلقائية لتدفع السائل الموجود بها جهة الطرد ثم تعود فارغة مرة ثانية جهة السحب و تتكرر هذه الدورة على ثلاث مراحل هي على الترتيب

(1) غرفة السائل مفتوحة جهة السحب فقط

(2) غرفة السائل مغلقة عن السحب و الطرد

(3) غرفة السائل مفتوحة جهة الطرد فقط

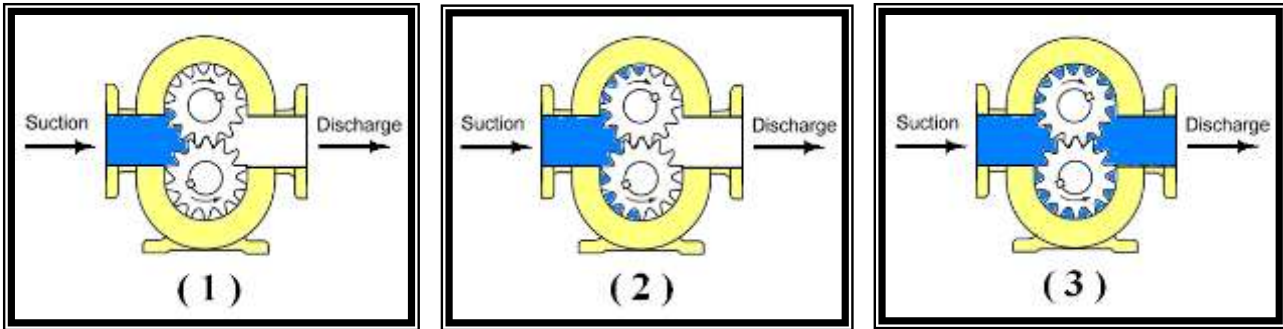

## 1- المضخات الترسية GEAR PUMP


مضخة التروس هي مضخة دوارة يستخدم فيها ترس أو أكثر معشقين معاً لإتمام عملية الضخ و يستقبل أحد هذه التروس الحركة من المحرك و بواسطة التعشيق يقوم بإدارة الترس الآخر و التروس تدور في غلاف محكم يحول دون عودة السائل المضغوط من خلال السطح الداخلي للغلاف من جهة الطرد إلى جهة السحب كما أن التعشيق بين أسنان الترسين تقوم بعمل مانع تسرب من جهة السحب إلى جهة الطرد من بين الترسين و يوجد نوعان من هذه المضخات هما

## مضخات التروس الخارجية EXTERNAL GEAR PUMPS

سميت المضخة بهذا الاسم لأن أسنان التروس المستخدمة تكون متراسة خارج أسنان الترس حيث يدخل السائل إلى المضخة من جهة السحب و يملئ التجويف بين أسنان الترسين المواجهة له و عندما يدور أحد الترسين يدور الآخر في عكس اتجاهه و يغلق التجويف بواسطة السطح الداخلي للغلاف و يحبس السائل داخل التجويف حتى يبدأ السطح الخارجي للسنة الأولى للتجويف في الابتعاد عن سطح الغلاف عند مخرج الطرد فيزاح السائل الموجود بالتجويف إلى طرد المضخة


## مضخات التروس الداخلية INTERNAL GEAR PUMPS

سميت المضخة بهذا الاسم لأن أحد الترسين تكون أسنانه داخلية و هو الترس الخارجي مع ملاحظة وجود جزء ثابت من جسم المضخة على شكل هلال يفصل تجاويف خمسة أسنان من الترس الخارجي عن تجاويف ثلاثة أسنان للترس الداخلي و في هذه المضخة يدخل السائل من جهة السحب ليملاً التجاويف المقابلة له في الترسين الداخلي و الخارجي و عندما يدور الترس الداخلي يدور معه الترس الخارجي في نفس اتجاه الدوران من خلال التعشيق المواجهة للهِلال من الناحية الأخرى لمركز الدوران و التي تلامس الغلاف لتحول دون رجوع السائل من الطرد للسحب و باستمرار الدوران تتحرك التجاويف حتى تبدأ في مواجهة الهلال فتغلق تماماً و تستمر مغلقة حتى نهاية الهلال حيث تنفتح تجاويف كلاً من الترسين على الطرد فتزح ما بها من سائل إلى جهة الطرد و باستمرار الدوران تعود التروس للتعشيق و إحكام غلق المسار أمام السائل للعودة إلى جهة السحب و باستمرار الدوران ينفصل التعشيق ليكشف عن التجاويف لتمتلئ ثانية من جهة السحب و هكذا تتكرر العملية و تستمر المضخة في السحب و الضخ

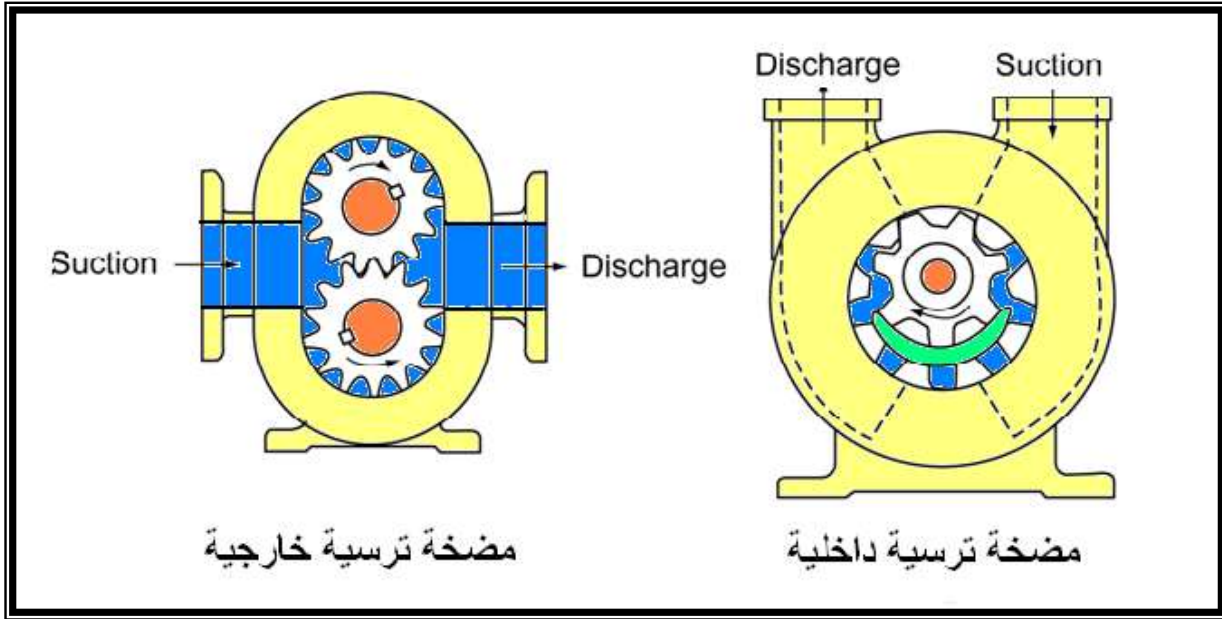

### المضخات ذات الفصوص LOBE PUMPS



اشتق اسمها من النموذج الدائري لسطح العضو الدائر و المشابه لشكل فصوص البقوليات و الذى يسمح بتلامس مستمر بين سطحى العضوين الدائرين أثناء التشغيل يدور فيها كل فص بواسطة عمود خاص و لا يدور منقاداً للعمود الأخر و لذلك يزود العمودان بترسين معشقين خارج غرفة الضغط لربط حركة العمودين ببعض و يقوم كل فص بإزاحة السائل المحصور بين تجويفه و غلاف المضخة من جهة السحب لجهة الطرد أما تلامس الفصين عند المنتصف فيقوم بدور مانع تسرب من جهة الطرد لجهة السحب

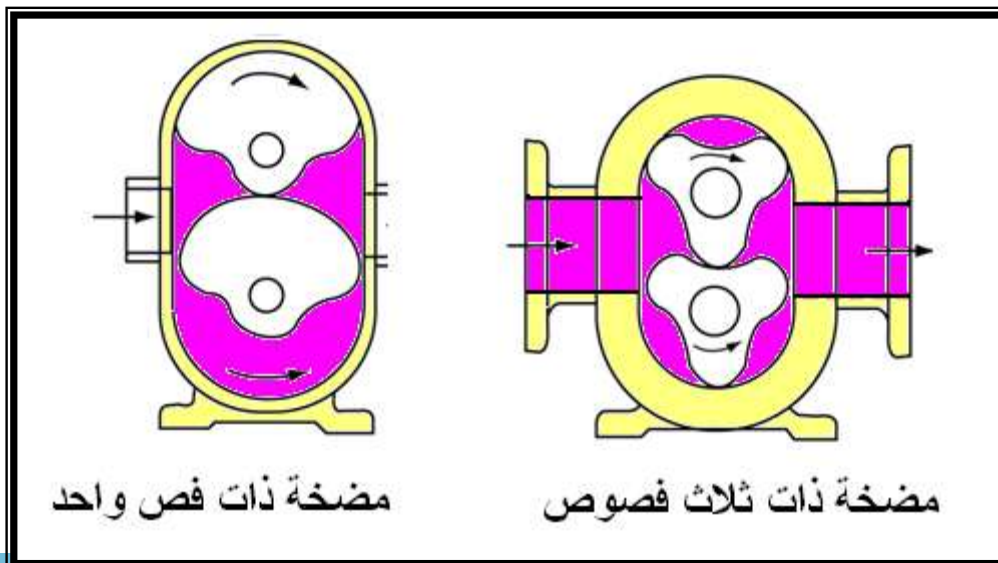



## المضخة ذات اللقم VANS PUMPS


في هذه المضخات يكون العضو الدوار عبارة عن اسطوانة صلبة تحتوي على تجاويف قطرية تتخللها لقم صلبة مستقيمة و تدور هذه الاسطوانة في غلاف محكم ثابت حولها بحيث ينحرف مركز دورانها قليلاً عن مركز الغلاف فيتلامس جزء صغير من محيطها مع السطح الداخلي للغلاف ليقوم بعمل مانع التسرب بين السحب و الطرد و يسمح لسطح الأجزاء الباقية من المحيط بوجود خلوص بينها و بين السطح الداخلي للغلاف كافي لاحتواء السائل و عندما تدور الاسطوانة تسبب قوى الطرد المركزية خروج اللقمة من التجويف و ملامستها دائماً لمحيط الغلاف الذي يحتوى السائل حيث يدخل السائل من فتحة السحب ليملاً الفراغ ما بين اللقمتين و سطح الاسطوانة و الغلاف و بدوران الاسطوانة ينغلق الفراغ على السائل بين لقمتين متتاليتين و يتحرك هذا الفراغ المملوء بالسائل ليزاح لجهة الطرد

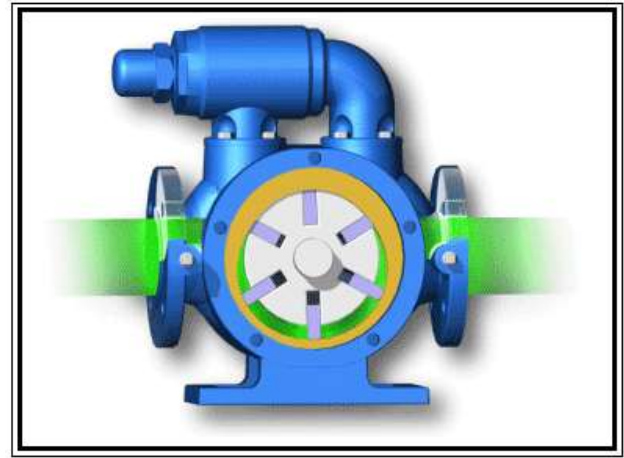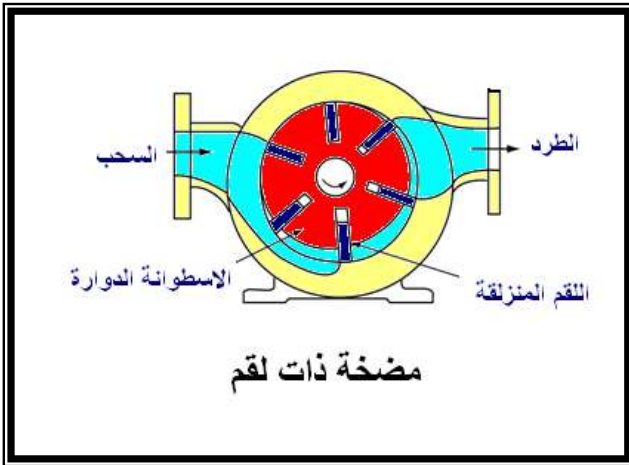

## المضخات الحلزونية SCREW PUMPS

تكون خلالها حركة السائل موازية لمحور العمود و ليست دائرية حول عمود الإدارة و هي عبارة عن عمود حلزوني يدور في اسطوانة محكمة حوله بها ثقب بأحد طرفيها يدخل منها السائل و يقوم العمود الحلزوني بإزاحة السائل من هذه الفتحة إلى فتحة بالجهة المقابلة و هي جهة الطرد و من الممكن أن تصمم هذه المضخة بعمودين حلزونيين أو ثلاثة



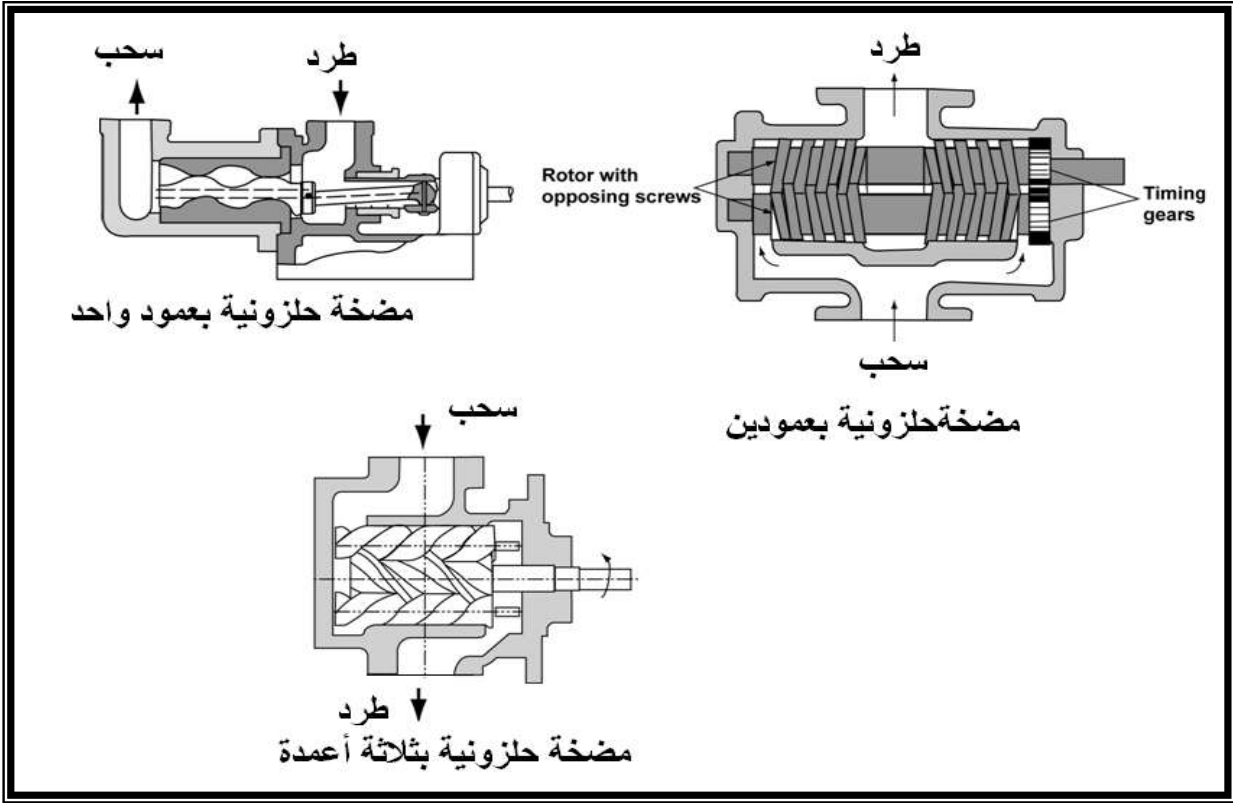

### المميزات

- 1- يمكنها العمل في مدى واسع من معدلات التصريف و الضغوط
- 2- تناسب مدى واسع من السوائل اللزجة
- 3- القدرة على العمل بسرعات عالية تصل إلى 10000 لفة / دقيقة
- 4- سرعة السائل داخل المضخة منخفضة
- 5- لا تحتاج إلى تحضير
- 6- ذبذبات ميكانيكية منخفضة
- 7- قوية البنية و سهولة الصيانة
- 8- مناسبة للسوائل الملوثة

### العيوب

- 1- تكلفتها عالية جداً بسبب الخلوصات بين أجزائها
- 2- يتأثر أداؤها بشدة مع تغير اللزوجة
- 3- المضخات ذات الضغط العالى منها تحتاج لأعمده حلزونية طويلة

## الفصل الخامس : تشغيل المضخات و صيانتها

### التشغيل OPERATION

يتم اختيار المضخة لضخ معدل معين بضغط طرد معين عندما تدور بالسرعة التقديرية ويتم تحديد هذه المؤشرات وفقاً لحالات التشغيل التي تغطي معظم وقت تشغيل المضخة و المضخات ذات الإزاحة الايجابية لا تستطيع تغيير معدلات ضخها إلا بتغيير سرعاتها كما يمكن تقليل معدلاتها بتركيب وصلة ترجيع جزء من معدل الضغط من جهة الطرد إلى جهة السحب أما المضخات المروحية ( الطاردة المركزية ) فتعمل لمدى واسع من معدلات الضخ ابتداء من الصفر تقريبا حتى أقل معدل لها و يتوقف معدل ضخ المضخة المروحية على مقاومات الطرد أمامها فإذا زادت هذه المقاومات قل معدل ضخ المضخة و إذا قلت زاد معدل الضخ و لهذا يمكن تقليل معدل ضخ هذه المضخة بخنق تيار الضخ وذلك بغلق صمام الطرد جزئياً فتزداد مقاومات الطرد و هناك طريقة أخرى لتغيير معدل الضخ وذلك بتغيير سرعة المضخة

### تحضير المضخات PRIMING OF PUMPS

يتغير الضغط الناتج عن عمل المضخة بتغيير نوع السائل و على هذا فإنه إذا دارت المضخة و بداخلها هواء فإنها لا تعطى الضغط المانومتري المطلوب منها لذلك يجب أن تكون المروحة مغمورة بالسائل المطلوب ضخه و بالتالي نجد أن المضخة تدور بدون سحب أو طرد للسائل لذلك يجب في هذه الحالة تحضير المضخة قبل تشغيلها أى ملأها السائل المطلوب ضخه قبل تشغيلها.

### المضخات ذاتية التحضير SELF PRIMING PUMPS

في هذا النوع تكون دائماً مروحة المضخة مغمورة ولو جزئياً في الماء عند توقف المضخة و بالتالي فإنه عند إعادة التشغيل تبدأ في تقليب هذا الماء داخل المضخة أو بين الغلاف و ماسورة السحب باستخدام عدد من الصمامات و مع استمرار عملية التقليب تبدأ فقاعات الهواء في

الغلاف و ماسورة السحب فى الخروج من ماسورة الطرد وعندما يتم طرد الهواء تكون المضخة جاهزة للتشغيل العادى.

## إجراءات بدء و إيقاف المضخات STARTING AND STOPPING PROCEDURES

### خطوات تشغيل المضخات

1- قبل تشغيل المضخة يجب التأكد أن كراسى المضخة وزيت التزييت فى حالة نظيفة وصالحة للاستعمال كما يجب التأكد من أن إتجاه دوران الموتور هو الاتجاه المحدد للمضخة و ذلك قبل تركيب الكوبلنج **COUPLING** و بعد تركيب الكوبلنج يجب التأكد أن العمود يمكن إدارته باليد بسهولة وإذا كانت المضخة تنقل سائل ساخن يجب محاولة إدارة المضخة بعد وصول المضخة إلى حرارة التشغيل باليد قبل تشغيل الموتور.

2- تحضير المضخة إذا كانت فوق مستوى سطح السحب.

3- فتح مياه التبريد للكراسى و الحشو و سائل منع التسرب.

4- إذا كانت المضخة كبيرة و يخشى من ارتفاع درجة الحرارة إذا تم التشغيل و محبس الطرد مغلق فيجب أن تكون للمضخة دائرة عكسية **RECYCLE LINE** تفتح قبل تشغيل الموتور.

5- بدأ تشغيل الموتور مع ضرورة إغلاقه إذا كان هناك أى صوت عالى أو إذا لم تدر المضخة فوراً ثم فتح محبس الطرد تدريجياً بعد التأكد من عدم وجود أى ظواهر غير عادية.

6- ملاحظة أن التسرب من صندوق الحشو معقول بحيث يقوم بتبريد الحشو و تسرب بسيط و لكن مستمر.

7- ملاحظة أن جميع العدادات التى على المضخة تقرأ القيم المتوقعة و أن مستوى صوت و اهتزازات المضخة و حرارة الكراسى هو المستوى العادى.

8- إغلاق الدائرة العكسية **RECYCLE LINE**

أما إذا كانت المضخة ترددية فهناك استثناء وحيد أنه لا تبدأ المضخة مطلقاً و خط الطرد مغلق دون التأكد من فتح صمام الترجيع

## ما يجب مراعاته أثناء تشغيل المضخة

1. استمرار التبريد أثناء التشغيل
2. ثبات حمل المحرك
3. وجود السائل باستمرار داخل المضخة ( عدم فقد السحب )
4. ثبات ضغطي السحب و الطرد
5. عدم وجود أى تسريب بالمضخة
6. عدم وجود اهتزازات بالمضخة

## خطوات وقف تشغيل المضخات

- 1- فتح الدائرة العكسية إذا كانت موجودة RECYCLE LINE
- 2- إغلاق محبس الطرد تدريجياً
- 3- وقف الموتور
- 4- إغلاق سوائل التبريد و سائل منع التسرب
- 5- تصفية و كسح المضخة من السائل إذا كانت ستترك لمدة طويلة أو سيتم بها أى عمليات إصلاح أو صيانة.

## الأسباب التي من أجلها يتم إيقاف المضخة اضطرارياً و تسليمها للصيانة

1. تسريب شديد مفاجئ من المضخة
2. اهتزازات شديدة من المضخة
3. صدور صوت غير عادى من المضخة
4. ارتفاع حمل المحرك
5. انخفاض ضغط طرد المضخة
6. انخفاض تصرف المضخة
7. خلل بدائرة التبريد

# الصيانة MAINTENANCE

## أنواع الصيانة

الصيانة بصفة عامة لها عدة أنواع هي

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RUN TO FAILURE</b>         | 1- التشغيل حتى يحدث العطل |
| <b>PREVENTIVE MAINTENANCE</b> | 2- الصيانة الوقائية       |
| <b>PREDECTIVE MAINTENANCE</b> | 3- الصيانة التنبؤية       |

### 1- التشغيل حتى يحدث العطل RUN TO FAILURE

و هي أن تظل المعدة تعمل حتى يحدث العطل و هي صيانة لا تصلح في الصناعات الهامة نظراً لحدوث العطل في أوقات غير مخطط لها من حيث الوقت و قطع الغيار و الأيدي العاملة المتخصصة

### 2- الصيانة الوقائية PREVENTIVE MAINTENANCE

و هي القيام ببعض أنشطة الصيانة و التي قد سبق التخطيط لها بعناية شديدة من حيث الوقت و توفير قطع الغيار و الأيدي العاملة المتخصصة مما ينتج عنه الحفاظ على المضخة و زيادة عمرها الافتراضي و من هذه الأنشطة

#### أ- التزييت و التشحيم

يتم تشحيم كل الكراسي أو تزييتها كل 500 ساعة أو 60 يوماً ايهما أقرب

#### ب- ضبط حلقات الحشو

لابد من ضبط الحشو بصفة دورية للحفاظ على معدل تسريب ثابت تقريبا للمحافظة على درجة تبريد مناسبة بين الحشو و عمود إدارة المضخة و ذلك بالربط المتزن على جلاند الحشو و قم بتغيير الحشو كاملاً كل ستة أشهر

## ت- نظافة المضخة

كلما كانت المضخة نظيفة سهل فحصها و الكشف عن زيوت التزييت و سوائل التبريد بشكل جيد

وتكرر هذه الأنشطة بصفة دورية و ذلك بتقسيم الأنشطة على كل مضخة حسب ما يلزمها من صيانة

1- يومية 2- أسبوعية 3- نصف سنوية 4- سنوية

## 1- الملاحظة اليومية لتشغيل المضخة DAILY OBSERVATION

يجب على العامل المراقب لتشغيل المضخات أن يركز اهتمامه يومياً على

- حدوث أى تغيير فى صوت المضخة
  - مراجعة مستوى الزيوت
  - مراجعة مياه التبريد
  - ظهور أى تسريب حول المضخة
  - ارتفاع درجة حرارة كراسى المضخة و المحرك
  - مراجعة مبيانات (عدادات) الضغط و التصرف كل ساعة
- وإن اختلف أى شئ مما سبق ذكره فيجب أن تفحص المضخة جيداً لمعرفة السبب

## 2- الفحص الأسبوعي WEEKLY MAINTENANCE

- فحص حلقات الحشو و التربيط عليها إن لزم
- فحص مانع التسرب الميكانيكى
- مراجعة مستوى الزيوت
- مراجعة أنظمة التبريد
- حدوث أى تغيير فى ظروف تشغيل المضخة

### **SEMIANUNUAL MAINTENANCE الفحص النصف سنوى 3-**

يجب مراجعة الآتى كل ستة أشهر للمضخة

- مراجعة الضبط المحورى ALIGNMENT للمضخة و إعادة ضبطه إذا لزم ذلك
- تغيير زيت كراسى التحميل
- فحص حلقات الحشو و تغييرها إن لزم
- تنظيف مانع التسرب الميكانيكى
- قياس الذبذبات و الاهتزازات الناتجة أثناء دوران المضخة

### **ANUNUAL MAINTENANCE الفحص السنوى 4-**

بالإضافة إلى الفحص النصف سنوى يجب عمل الآتى

- تغيير حلقات الحشو بالكامل
- اختبار استقامة العمود و الجلب
- اختبار وصلات التبريد و التزييت
- قياس القدرة الميكانيكية و كفاءة المضخة

### **COMPLETE OVERHAUL العمرة الكاملة 5-**

تتوقف مدة عمل العمرة الكاملة حسب نوع المضخة و مدى تحميلها و مكان خدمتها ونوع

السائل التى تضخه و تكون العمرة عندما يحدث

- انخفاض كفاءة المضخة
- ظهور أصوات و اهتزازات عالية عن الحد المسموح



وهي عبارة عن إجراءات من شأنها أخذ قياسات و عمل اختبارات معينة على المضخة للوقوف على حالة المضخة و التنبؤ بما قد يحدث لها من مشاكل سواء على المدى القريب أو البعيد

### مميزات الصيانة التنبؤية

- (1) عدم التعرض للتوقف المفاجئ
- (2) التقليل من شراء قطع غيار غير لازمه
- (3) التخطيط الجيد لعمليات التوقف ( فترات توقف ذات مدد قصيرة)
- (4) زيادة العمر التشغيلي للمضخة بشكل ملحوظ
- (5) زيادة عامل الأمان
- (6) تحسن واضح في كفاءة و أداء المضخة
- (7) زيادة واضحة في الأرباح الناتجة

### ومن التقنيات المستخدمة في الصيانة التنبؤية

#### VIBRATION ANALYSIS

(1) قياس و تحليل الاهتزازات

و يتم من خلال أجهزة تثبت على المضخة و الموتور لقياس الاهتزازات الناتجة منها و بناءً على ذلك يمكن تحديد المشاكل الآتية

UNBALANCE	1 - عدم الإتزان في المراوح
MISSALIGNMENT	2 - عدم محاذاة
MECHANICAL LOOSNESS	3 - أجزاء ميكانيكية سائبة
BENT HSAFT	4 - إنحناء في عمود الإدارة

BEARING DEFECT	5 - مشكلة فى كراسى التحميل
GEAR DEFECT	6 - مشكلة فى التروس
ACCENTRICITY	7 - اللامركزية
HYDRAULIC PROBLEMS	8 - مشاكل هيدروليكية
ELECTRICAL PROBLEMS	9 - مشاكل كهربية

## ULTRASOUND (2) الموجات فوق صوتية

و أمكن من خلالها تحديد ما إذا كان هناك تسريب للهواء أو الأبخرة والتكهف و بعض المشاكل الكهربائية كالوصلات الكهربائية السائبة

## OIL ANALYSIS (3) تحليل زيت التزييت

و بتحليل الزيت تحليل كيميائى يمكن الوقف على حالة الأجزاء التى وصل لها الزيت من حيث معدل التآكل

## THERMOGRAPHY (4) التصوير الحرارى

ومنه أمكن معرفة معدلات التآكل و الأجزاء السائبة

### تشخيص أعطال المضخة

تنقسم المسببات للأعطال فى المضخة إلى

#### 1- أعطال هيدروليكية مثل

- عدم قدرتها على ضخ التصرف المطلوب
- عم قدرتها على إكساب السائل الضغط المطلوب
- فقد تحضير المضخة عند التشغيل
- تكهف

#### 2- أعطال ميكانيكية مثل

- استهلاك قدرة أكبر من المحرك

- تسرب فى نظام مانع التسرب
  - خلل فى عمل كراسى التحميل
  - اهتزازات عالية
  - كسر لآى جزء فى المضخة
- 3- أعطال متداخلة

قد يوجد تداخل فى تشخيص العطل مثل

- زيادة التآكل عند أماكن الخلوصل بين الأماكن المتحركة و الدوارة

### الأجزاء الأكثر عرضة للتلف و التغيير فى المضخات الطاردة المركزية

الأجزاء التى تتدهور سريعاً وتؤثر على أداء المضخة الطاردة المركزية هى

1- حلقات الاحتكاك ( التآكل )

2- حلقات الحشو

3- مانع التسرب الميكانيكى

4- كراسى التحميل

5- الجلب

### حلقات الاحتكاك ( التآكل )


بصفة عامة ينصح بتغيير حلقات الاحتكاك بأخرى جديدة و ذلك عندما يصل الخلوصل بينها و بين الغلاف لضعف المصمم عليه و يظهر تأثير زيادة الخلوصل بشكل واضح على أداء الضخة عندما لا تعطى الضغط و التصرف المصمم عليه لتعطى ظروف التشغيل المعتاده

### حلقات الحشو

يتم تغيير حلقات التآكل بصفة دورية كل 6 شهر بالترتيب التالى

1- يتم فك صندوق حلقات الحشو STUFFING BOX


- 2- يتم ازالة الحشو القديم
- 3- يتم التأكد جيداً أن الحشو الجديد مماثل للحشو القديم
- 4- يتم تقطيع حلقات الحشو بطول أكبر من محيط عمود الإدارة بمقدار 1/16 و ذلك للحصول على قطر داخلى و خارجى مضبوط حول عمود الإدارة و داخل صندوق الحشو
- 5- تركيب الحلقة تلو الخرى بزاوية 90 درجة أو 180 درجة لضمان عدم التسريب
- 6- يركب الجلند ثم يربط باتزان
- 7- يتم تشغيل المضخة لمعرفة حالة الحشو و ذلك برؤية كمية التسرب من خلاله ثم يضبط الرباط علياً أثناء التشغيل و ذلك بالربط على الجلاند باتزان حتى نصل للتسرب المطلوب

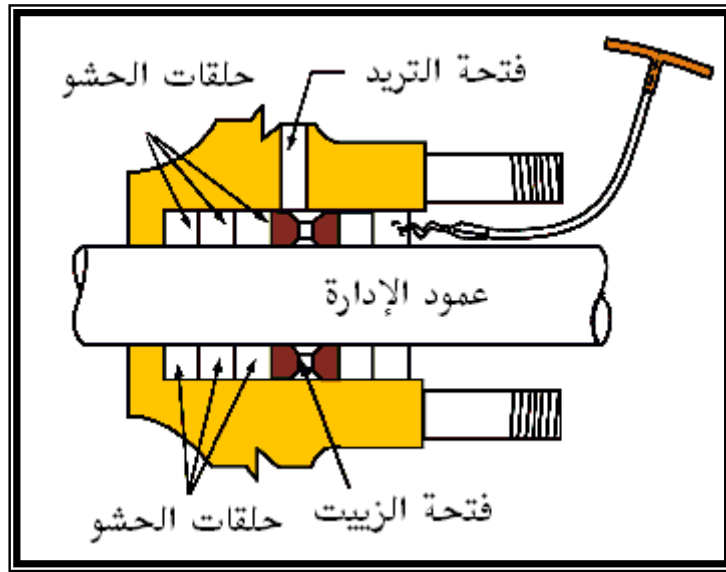

### مانع التسرب الميكانيكى

يعتمد نجاح مانع التسرب الميكانيكى على ثبات ظروف التشغيل عليه من حيث زيت التزويد و التبريد الخاص به ولكن هذا لا يمنع أنه من الأجزاء المستهلكة فى المضخة نظراً لوجود أجزاء ثابتة و أخرى دوارة تحتك مع بعضها البعض حتى تسمح هذه الأجزاء بعد فترة معينة بحدوث التسريب مما يترتب عليه ضرورة تغيير مانع التسرب الميكانيكى و نظراً للتنوع الكبير فى

تصميمات مانع التسرب الميكانيكي و تنوع تصميم المضخات التي يخدمها فلا توجد طريقة واحدة ثابتة لتغيير مانع التسرب الميكانيكي

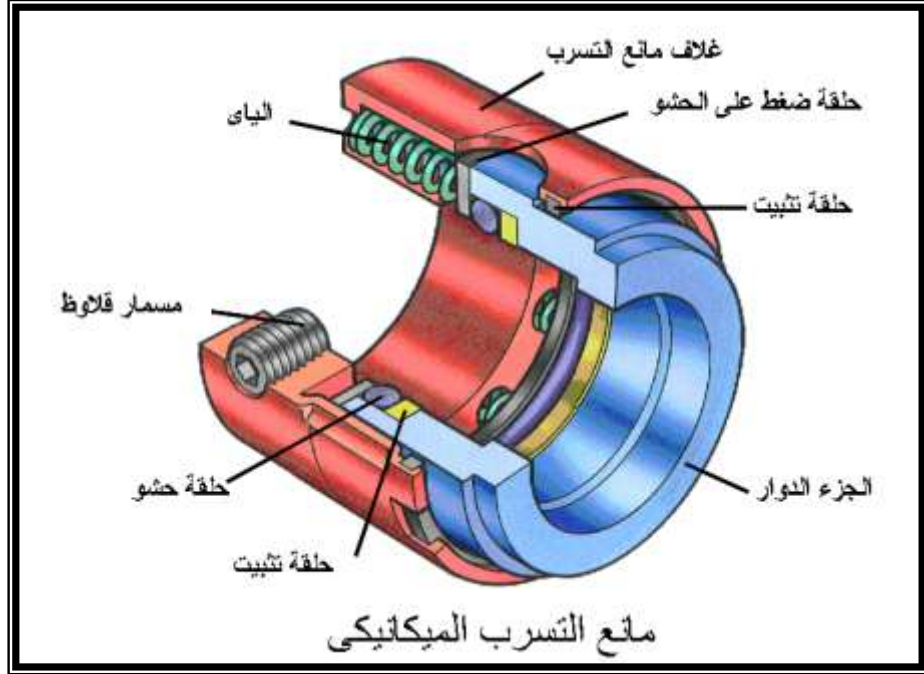

### كراسي التحميل ( كراسي عديمة الإحتكاك )

كراسي التحميل عديمة الإحتكاك لها عمر افتراضي قد يصل إلى أربعة سنوات و يم ازلتها و تركيبها بوضعها في حمام زيتي أو السخان الكهربى أو ميكانيكياً بالزرجينة



سخان كراسي التحميل الكهربى

## الأعطال الشائعة في المضخات

### أولاً : المضخة لا تضخ سائل

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- (1) عدم تحضير المضخة جيداً
- (2) السرعة أقل من المفروض
- (3) ضغط خط الطرد أعلى من ضغط المضخة
- (4) إتجاه دوران المضخة معكوس
- (5) وجود أبخرة و غازات في خط السحب
- (6) دخول هواء للمضخة
- (7) سدود بفلتر سحب المضخة
- (8) سدود بالمروحة
- (9) المروحة بها كسر
- (10) طول خط السحب ( الرفع ) أطول من اللازم
- (11) صمام السحب مغلق او مفتوح فتحة صغيرة

### ثانياً: المضخة لا تعطي كمية التصريف المطلوبة

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- (1) وجود أبخرة و غازات في خط السحب
- (2) عدم تحضير المضخة جيداً
- (3) السرعة أقل من المفروض
- (4) ضغط خط الطرد أعلى من ضغط المضخة
- (5) سدود جزئي بفلتر سحب المضخة
- (6) إتجاه دوران المضخة معكوس
- (7) صمام السحب مفتوح فتحة صغيرة

- (8) سدد جزئى بالمروحة
- (9) المروحة بها كسر
- (10) تآكل فى حلقات الإحتكاك

### ثالثاً : المضخة لا تعطى الضغط المطلوب

و الأسباب التى تؤدى لذلك هى

- (1) وجود أبخرة و غازات فى خط السحب
- (2) إتجاه دوران المضخة معكوس
- (3) سدد جزئى بفلتر سحب المضخة
- (4) المروحة بها كسر أو تآكل
- (5) تآكل فى حلقات الإحتكاك
- (6) قطر المروحة أصغر من اللازم
- (7) إختلاف لزوجة السائل عن المصمم عليه
- (8) السرعة أقل من المفروض
- (9) سدد جزئى بالمروحة

### رابعاً : المضخة تفقد سحب بعد التشغيل

و الأسباب التى تؤدى لذلك هى

- (1) وجود أبخرة و غازات فى خط السحب
- (2) سدد بفلتر سحب المضخة
- (3) المنسوب فى وعاء السحب الذى تسحب منه المضخة غير كافى
- (4) عدم تحضير المضخة جيداً
- (5) ظروف السحب بعيده عن الظروف المصمم عليها المضخة
- (6) انخفاض ضغط السحب
- (7) عدم انغمار خط السحب فى السائل كلياً



## خامساً : المضخة تسبب حمل زائد على المحرك الكهربى

و الأسباب التى تؤدى لذلك هى

- (1) السرعة أقل من المفروض
- (2) الكمية المسحوبة أعلى من المصمم عليها المضخة
- (3) كثافة السائل أعلى من المصمم عليها المضخة
- (4) لزوجة السائل أعلى من المصمم عليها المضخة
- (5) سدده بالمروحة
- (6) قطر المروحة أكبر من اللازم
- (7) إتجاه دوران المضخة معكوس
- (8) ضغط خط الطرد أعلى من المصمم عليها المضخة
- (9) تآكل فى حلقات الإحتكاك
- (10) تآكل و تلف كراسى التحميل
- (11) رباط زائد على الحشو
- (12) وجود عدم محاذاة بين المضخة و الموتور
- (13) استخدام نوع حشو غير مناسب

## سادساً : اهتزازات المضخة عالية

و الأسباب التى تؤدى لذلك هى

- (1) المضخة فقدت السحب
- (2) تذبذب لمية السائل الداخلى للمضخة
- (3) المضخة بها غازات أو فقاعات هواء ( تكهف )
- (4) عدم تحضير المضخة جيداً
- (5) سدده جزئى بفلتر سحب المضخة
- (6) المضخة تعمل بكمية صغيرة جداً من السائل
- (7) وجود عدم محاذاة بين المضخة و الموتور

- (8) تآكل و تلف كراسى التحميل
- (9) مسامير ربط المضخة بالقاعدة غير محكمة الربط
- (10) عمود المضخة غير سليم
- (11) وجود شوائب بكراسى التحميل
- (12) صدأ كراسى التحميل
- (13) صامولة تثبيت المروحة غير محكمة الربط
- (14) تآكل المروحة أو وجود عيوب بها

### سابعاً : ارتفاع درجة حرارة المضخة

و الأسباب التى تؤدى لذلك هى

- (1) عدم تحضير المضخة جيداً
- (2) المضخة تعمل بدون سائل
- (3) المضخة بها غازات أو فقاعات هواء ( تكهف )
- (4) المضخة تعمل بكمية صغيرة جداً من السائل
- (5) وجود احتكاك بكراسى التحميل
- (6) تآكل و تلف كراسى التحميل
- (7) وجود عدم محاذاة بين المضخة و الموتور
- (8) رباط زائد على الحشو مما ينتج عنه احتكاك بين العمود و الحشو

## بعض المشكلات وأسبابها وطرق حلها

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
المضخة تدور ولا تضخ سائل	المضخة لم يتم تحضيرها	أعد تحضير المضخة
	خط السحب به شوائب	قم بإزالة الشوائب و تأكد أن الخط خالي من الشوائب
	المروحة بها شوائب تسببت في سد الغلاف	قم بتنظيف المروحة الغلاف من الشوائب
المضخة لا تنتج الضغط و التصرف المطلوبين	تسريب هواء للمضخة من خلال جوان	قم بتغيير جوان
	تسريب هواء للمضخة من خلال مانع التسرب	قم بتغيير مانع التسرب
	المروحة بها شوائب تسببت في سد جزئى للغلاف	نظف المروحة والغلاف من الشوائب
	مسافة الخلوص بين المروحة و الغلاف كبيرة	قم بتغيير حلقات الاحتكاك
	ضغط السحب اقل من المطلوب	تأكد من أن محبس السحب مفتوح تماماً و أن الخط غير مسدود
	تآكل أو كسر فى المروحة	افحص المروحة و قم بتغييرها لو كان بها كسر أو تآكل
	المضخة بدأت فى العمل ثم توقفت عن الضخ	المضخة لم يتم تحضيرها بشكل مناسب
حرارة الكراسى عالية	تكون جيوب هواء و أبخرة فى خط السحب	أطرد الهواء من فتحة التهريب (VENT)
	تسرب هواء لخط السحب	أمنع تسرب الهواء لخط السحب
	عدم محاذاة MISSALIGNMENT	أعد محاذاة المضخة مع الموتور
	تشحيم الكراسى غير مناسب أو قليل	تأكد من الشحم وكميته فى الكراسى
	نظام التبريد لا يعمل بصورة جيدة	تأكد من التبريد على الكراسى

أعد محاذاة المضخة مع الموتور	عدم محاذاة MISSALIGNMENT	صوت و اهتزازات المضخة عالية
قم بتنظيف المروحة	المروحة بها سدد جزئى أدى إلى عدم الاتزان	
غير الأجزاء التى بها انحناء أو كسر	كسر أو انحناء فى المروحة أو العمود	
غير الكراسى التى بها التآكل	تآكل فى الكراسى	
قم بالتأكد من التثبيت وثبت الأماكن السائبة	خطوط السحب أو الطرد غير مثبتة جيداً	
افحص المضخة و نظامها و تعرف على سبب التكهف و قم بالعلاج	تكهف فى المضخة	تسرب عالى من صندوق مانع التسرب
قم بربط صواميل الجالاند حتى يتوقف التسرب	جالاند مانع التسرب غير مربوط بصورة جيدة	
قم بفحص مانع التسريب وأعد الرص بشكل صحيح	حلقات حشو مانع التسرب PACKING غير مرصوص بشكل صحيح	
قم بتغيير الأجزاء المتآكلة	تآكل الأجزاء الميكانيكية فى مانع التسرب	
افحص التزييت و التبريد الخاص بمانع التسرب الميكانيكى	تعرض مانع التسرب الميكانيكى لحرارة عالية	
أعد تشغيل الجلبة أو غيرها	جلبة العمود فقدت استدارتها	الموتور يحتاج لقدره زياده
قم بتركيب محبس يقوم بخنق التصرف	الضغط الناتج قليل و التصرف عالى	
قم بفحص اللزوجة و الوزن النوعى	السائل أصبحت لزوجته أعلى من المتوقع	
أعد ربط صندوق الحشو بشكل صحيح	صندوق الحشو مربوط بصورة عالية على العمود فيعيق حركته	
قم بفحص الأجزاء الميكانيكية داخل المضخة و غير الأجزاء التى بها انحناء	أحد الأجزاء الدوارة فى المضخة بها انحناء	

بعض المفردات الهامة المستخدمة في المضخات

English	العربية	English	العربية
CLOSED (SHROUDED ) IMPELLER	مروحة مغلقة	pumps	المضخات
WEARING RING	حلقات الاحتكاك	CYLINDER	اسطوانية
RECIRCULATION	الدوران و الالتفاف	SUCTION STROKE	مشوار السحب
LABYRINTH – RINGS	الحلقات ذات الخلوص المتعرج	DISCHARGE STROKE	مشوار الطرد
SHAFT	عمود الإدارة	PISTON	مكبس
SLEEVES	الجلب	PLUNGER	كباس
KEYS	خوابير	DIAPHRAGM	عشاء
AXIAL THRUST MOVEMENT	الحركة في اتجاه المحور	SINGLE ACTING	فردية التأثير
ANTI FRICTION BEARING	الكراسى عديمة الإحتكاك	DOUBLE ACTING	مزدوجة التأثير
OIL FILM BEARING	كراسى العشاء الزيتى	GEAR	ترسية
LUBRICATION	تزييت	SCREW	حلزونية
CYLINDRICAL BEARING	الكرسى الاسطوانى	LOBE	فصوص
CYLINDRICAL BEARING WITH AXIAL GROOVE	الكرسى الاسطوانى ذو المشقبيات المحورية	VANE	لقم
TILTING PAD BEARING	الكرسى ذو الوسائد المائلة	DYNAMIC PUMPS	المضخات الديناميكية
AXIAL THRUST BEARING	كراسى رد الفعل المحورى	CENTRIFUGAL	طاردة مركزية
OPPOSED IMPELLER		SPECIAL EFFECT	ذات تأثير خاص
BALANCING DRUM	طنبوره الاتزان	AXIAL FLOW	تدفق محورى
BALANCING DISC	قرص الاتزان	RADIAL FLOW	تدفق قطرى
COUPLING	الكوبلنج	SINGLE SUCTION	مفردة السحب
RIGID COUPLING	كوبلنج صلب	DOUPLE SUCTION	مزدوجة السحب
FLEXIBLE COUPLING	كوبلنج مرن	SINGLE STAGE	مرحلة واحدة
MISSALIGNMENT	عدم المحاذاة	MULTI STAGES	متعددة المراحل
ALIGNMENT	الضبط المحورى	CASING	الغلاف
STUFFING BOX	بصندوق الحشو	SOLID CASING	الغلاف المصمت
BACKING	حلقات الحشو	HORIZONTAL SPLIT CASING	الغلاف المشقوق أفقيا
MECHANICAL SEAL	مانع التسرب الميكانيكى	BARELL CASING	الغلاف البرملى
LANTERN RING	حلقات تبريد الحشو	VERTICAL PUMP	مضخة راسية
ASBESTOS PACKING	حشو الاسبستوس	HORIZONTAL PUMP	مضخة أفقية
NON ASBESTOS PACKING	الحشو الخالى من الاسبستوس	EFFICIENCY	الكفاءة
METALIC PACKING	الحشو المعدنى	HYDRAULIC POWER	طاقة هيدروليكية
DENISTY	الكثافة	MECHANICAL POWER	طاقة ميكانيكية
SPECIFIC WEIGHT	الوزن النوعى	INPUT POWER	القدرة الداخلة
SPECIFIC VOLUME	الحجم النوعى	OUTPUT POWER	القدرة الناتجة
SPECIFIC GRAVITY	الكثافة النوعية	MECHANICAL HORSE POWER	القدرة الميكانيكية بالحصان
PRESSURE	ضغط المائع	ELECTRIC MOTOR	المحرك الكهربى
VAPOUR PRESSURE	الضغط البخارى	STEAM TURBINE	التربينات البخارية
FLOW	لتصرف	GAS TURBINE	التربينات الغازية
SUCTION HEAD	ضغط السحب	AXIAL FLOW COMPRESSOR	ضاغط محورى
SUCTION LIFT	منسوب الرفع	COMBUSTION CHAMBER	غرفة الإحتراق

English	العربية	English	العربية
SPECIFIC SPEED	السرعة النوعية	PORTABLE PUMPS	المضخات المحمولة
FLOW	معدل تصرف السائل	SUCTION NOZZLE	فتحة السحب
HEAD	ارتفاع عمود السائل	DISCHARGE NOZZLE	فتحة الطرد
CAVITATION	التكهف	IMPELLER	المروحة
NET POSITIVE SUCTION ) HEAD (NPSH	صافي الضغط الموجب للسحب	SHAFT	العمود
POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS	المضخات ذات الإزاحة الموجبة	BEARING	كراسي التحميل رولمان البلى
RECIPROCATING PUMPS	مضخات ذات حركة ترددية	VOLUTE CASING	غلاف دائري متزايد المقطع
ROTARY PUMPS	مضخات ذات حركة دورانية	DIFFUSER CASING	الغلاف ذو الريش الثابتة
SEMI OPEN ( SEMI SHROUDED ) IMPELLER	مروحة نصف مفتوحة	SINGLE SUCTION IMPELLER	مراوح ذات سحب فردي
PUMP CHARACTERISTIC CURVES	منحنيات أداء المضخة	DOUPLE SUCTION IMPELLER	مراوح ذات سحب زوجي
OPERATING POINT	نقطة التشغيل	RADIAL VANE IMPELLER	مراوح ذات الريش القطرية
PARALLEL OPERATION	التشغيل على التوازي	AXIAL FLOW IMPELLER	مراوح ذات التدفق المحوري
SERIES OPERATION	التشغيل على التوالي	MIXED FLOW IMPELLER	مراوح ذات تدفق مختلط
PLUNGER PUMPS	مضخة الكباس	INDUCER	مراوح ذات شفاط
PISTON PUMPS	مضخة المكبس	OPEN IMPELLER	المروحة المفتوحة
CRANK SHAFT	عمود المرفق	CONNECTING ROD	ذراع التوصيل
CROSS HEAD	للكرسي المنزلق		
UNBALANCE	عدم الإتزان في المراوح	RELEIF VALVE	صمام التصريف
MECHANICAL LOOSNESS	أجزاء ميكانيكية سائبة	BYBASS VALVE	صمام الترجيع
BENT HSAFT	انحناء في عمود الإدارة	DIAPHRAGM PUMPS	مضخات ذات العشاء
BEARING DEFECT	مشكلة في كراسي التحميل	GEAR PUMP	المضخات الترسية
GEAR DEFECT	مشكلة في التروس	EXTERNAL GEAR PUMPS	مضخات التروس الخارجية
ACCENTRICITY	اللامركزية	ENTERNAL GEAR PUMPS	مضخات التروس الداخلية
HYDRAULIC PROBLEMS	مشاكل هيدروليكية	LOBE PUMPS	المضخات ذات الفصوص
ELECTRICAL PROBLEMS	مشاكل كهربية	VANE PUMPS	المضخة ذات اللقم
WEEKLY MAINTENANCE	الفحص الأسبوعي	SCREW PUMPS	المضخات الحلزونية
SEMIANUNUAL MAINTENANCE	الفحص النصف سنوي	OPERATION	التشغيل
ANUNUAL MAINTENANCE	الفحص السنوي	PRIMING OF PUMPS	تحضير المضخات
COMPLETE OVERHAUL	العمره الكاملة	SELF PRIMING PUMPS	المضخات ذاتية التحضير
PREDECTIVE MAINTENANCE	الصيانة التنبؤية	RECYCLE LINE	دائرة عكسية
VIBRATION ANALYSIS	قياس و تحليل الاهتزازات	RUN TO FAILURE	التشغيل حتى يحدث العطل
ULTRASOUND	الموجات فوق صوتية	PREVENTIVE MAINTENANCE	الصيانة الوقائية
OIL ANALSIS	تحليل زيت التزييت	PREDECTIVE MAINTENANCE	الصيانة التنبؤية
THERMOGRAPHY	التصوير الحراري	DAILY OBSERVATION	الملاحظة اليومية